

屋根材 粘土瓦 防災平板瓦

イ チ イ チ マ ル
スーパトライ110 smart
SUPER TRY — スマート —

施工要領書



第4回改定版

株式会社 鶴 弥

注意事項

- ・本資料は専門工事業者（瓦屋根）を対象としています。
- ・本資料は当社の標準施工要領を示すもので、製品品質や施工品質を確保するための方法として、代表的な例を記載しています。
（施工や納まりの方法、使用部材を限定するものではありません。
地域・ハウスメーカー毎に施工方法や使用部材が異なる場合があります。）
- ・本資料記載以外の施工や納まりの方法については、当社製品の機能および性能が確保できるように、元請様や工事店様のご判断、責任のもと、方法を決定し、施工を行って頂きますようお願い致します。
- ・本資料は法改正、商品改良のためなどにより予告なく変更する場合がありますので、施工の際には本資料が最新であることをご確認ください。
- ・住宅金融支援機構の融資を受ける住宅の場合は、機構の定める「住宅工事仕様書」に従い、工事を行ってください。
- ・住宅瑕疵担保保険の保険対象住宅は、住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準に従い、工事を行ってください。
- ・本資料の著作権および所有権は、株式会社鶴弥が所有しております。
本資料の全部又は一部を当社の許諾なく複製、改修したりすることは著作権法上禁止されております。

改定内容

【第4回改定】 2016.07

- ・製品仕様「粘土瓦の特性及び製品に関するお願い」に虹彩現象を追加
- ・副資材の変更（FM隅木→隅木）
- ・副資材の品名変更（SトライFM雪止金具→スマート雪止金具、スーパーFM雪止金具後付→スマート雪止金具後付）
- ・隅木の詳細な施工方法の追加
- ・スマート袖の納まりにサイディングボードを差し込む場合を追加
- ・かぶせ袖の納まり「すがり部の納まり」に詳細な施工法を追加
- ・内容追加によるレイアウト変更、その他、誤記訂正など

目 次

1 . 安全上のご注意	1
2 . 安全作業のために	1, 2
1) 作業開始前の点検・確認	
2) 作業における点検・確認	
3) 施工後の点検・清掃	
4) その他	
3 . 安全作業	2
安全管理（高所作業の安全）	
現場での瓦の取扱方法	
瓦揚げ	
梱包の解き方	
4 . 施工後の保守・管理	3
5 . 製品仕様	4～6
6 . 製品リスト	
6－1. 瓦	7, 8
6－2. 雨押え・水切部材、下地材	9
6－3. 副資材	10, 11
7 . 共通納まり	
7－1. 下葺工事	12
7－2. 軒先の納まり、縦棧と棧木の取り付け	13
7－3. 棧葺き	14, 15
8 . 切妻屋根の納まり	
8－1. スマート袖の納まり	16～22
8－2. かぶせ袖の納まり	23～28
9 . 寄棟屋根の納まり	
9－1. 廻隅仕様	29～44
9－2. 差し棟仕様	45～49
9－3. 三角冠仕様	50～54
10 . その他の納まり	
10－1. 壁際の納まり	55～58
10－2. 片流の納まり	59, 60
10－3. 雪止瓦及び雪止金具の施工	61
10－4. 棟換気の納まり	
パッシブ型小屋裏換気－1 P－換	62, 63
パッシブ型小屋裏換気－2 棟換気エアフローPlus+	64, 65
パッシブ型小屋裏換気－3 野地面換気エアフローPlus+	66, 67
11 . その他	
11－1. 棧瓦釘打ち基準	68～70
11－2. 破損時の瓦差し替え方法	71

1. 安全上のご注意

・瓦屋根工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく工事してください。

- 表示内容を見逃して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して、説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です
---	-------------------------------------	---	--

 警告	●屋根工事に際しては、屋根からの転落の危険があります。施工要領書通りに正しい作業を行ってください。安全対策を怠ると、転落するおそれがあります。 ●屋根工事は高所作業です。正しい服装と保護具（保護帽、安全帯、滑りにくい作業靴）を着用し、必ず転落防止のための防護ネットや足場を設置してください。 ●屋根面の歩行は、屋根材に過度な負荷が加わらないように注意し、慎重に歩いてください。割れているところや瓦粉上を踏むと、滑り落ちるおそれがあります。 ●雨や霜などで屋根面が濡れている場合は大変滑りやすくなるので、屋根面にのらないでください。滑り落ちるおそれがあります。 ●屋根面から器物が落下しないようにしてください。器物が落下すると、ケガ及び器物破損のおそれがあります。
 注意	●瓦は施工要領書通りに必ず緊結してください。緊結不良により、瓦のずれ、落下のおそれがあります。 ●瓦の取り扱いは必ず手袋を着用してください。瓦のバリなどによりケガをするおそれがあります。 ●結束された瓦の取り扱い時には、結束バンドを持たないで瓦自体をお持ちください。結束バンドの接着不良、劣化等により、結束バンドが切れることがあります。 ●ディスクグラインダーでの瓦の切断時には防塵メガネ・防塵マスクを着用してください。

2. 安全作業のために

1) 作業開始前の点検・確認

- 事前の打合せ、現場の下見を行ってください。
- 作業服は、動きやすく、体格にあった服装を着用してください。
- 保護帽はきちんとかぶり、あごひもは確実にしめてください。
- 安全帯（命綱）と滑りにくい作業靴を必ず着用してください。
- 健康状態に注意して作業してください。
- 現場では単独作業ではなく、2人以上の共同で作業してください。
- 強風、雨天、積雪時など天候の悪いとき、悪い天候が予想されるときは作業を中止してください。
- 雨や霜、積雪等で屋根面が濡れている場合は作業を中止してください。
- ディスクグラインダーでの瓦の切断時には防塵メガネ・防塵マスクを着用してください。



2) 作業における点検・確認

- 屋根勾配・流れ長さ・地域等に適した設計基準になっているかを確認してください。
- 屋根下地の施工が安全に行われているかを確認してください。
- 整理・整頓に心掛けてください。
- 機械工具類の安全運転の確認をしてください。
- 瓦切断時の瓦粉による滑落防止と屋根面の汚れ防止のため、瓦の切断は地上で行うか、集塵機能の付いたディスクグラインダーを使用してください。
- 瓦切断時の瓦粉が近隣周辺に飛散しないよう注意し、特に強風時の切断は避けてください。

3) 施工後の点検・清掃

- 瓦の破損、不揃い、カケなどの不具合がある場合は差し替え、補修を行ってください。
- 残材、切断時に発生する瓦粉などを清掃してください。


4) その他

- この施工要領書は、瓦屋根工事技士、瓦葺一級技能士、二級技能士、またはこれらと同等の施工能力を持った専門業者を対象としています。

3. 安全作業


安全管理（高所作業の安全）

- 屋根工事は高所作業です。墜落防止のために足場、瓦巻き揚げ機、脚立等の設備を使用し、適当な広さの、手すりを設けた作業床を設けてください。
- 墜落防止のため、防護ネットを設けてください。
- 足場、手すり、作業床、防護ネットが設置されない場合は安全帯を取り付ける設備の確認を行い、安全帯を必ず使用してください。

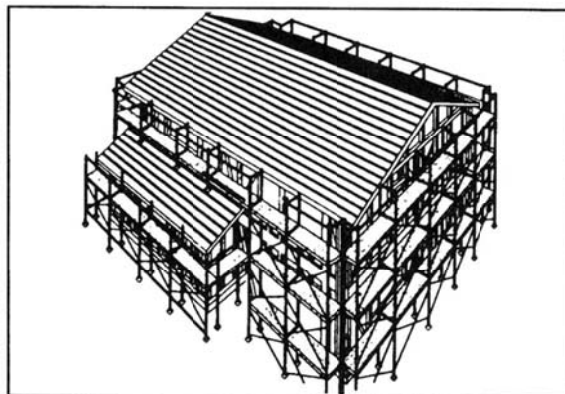

現場での瓦の取扱方法

- 現場へ瓦を置くときは置き場所が水平かどうかを確認してください。
- 瓦のパレット積み製品の重ね置きは禁止します。
- 瓦のバラ置きの場合は荷崩れしないようにしてください。
- 結束された瓦の取り扱い時には、結束バンドを持たないで瓦自体をお持ちください。結束バンドの接着不良、劣化等により、結束バンドが切れることがあります。

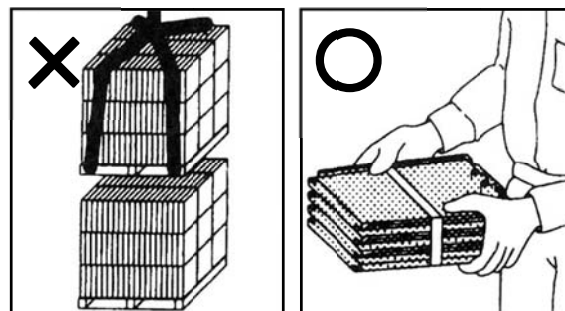


重ね置き禁止

瓦自体を持つ

瓦揚げ

- 瓦揚げは、瓦巻き揚げ機、クレーン等で行ってください。手渡し等は絶対にしないでください。
- クレーン使用の場合は、必ず有資格者が行き、屋根の上で水平となるような台を設置してから作業を行ってください。
- 瓦巻き揚げ機の台車には瓦が落下しないような積み方をしてください。
- 瓦巻き揚げ機を使用の際には、瓦巻き揚げ機の仕様書に従ってください。
- 作業現場の状況に適した瓦巻き揚げ機のかけ方をしてください。
- 地上で作業する者は常に頭上に注意し、落下物に対する身の処置を考えておいてください。また屋根上で作業する者は、台車を止める位置と合図を明確に指示し、上下の連絡を密にしてください。
- 瓦巻き揚げ機の台車には絶対に乗らないでください。

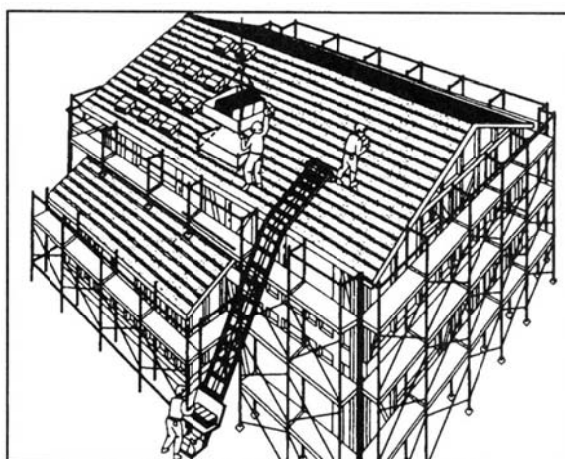


梱包の解き方

- 瓦は屋根上では一束より多く積み上げないでください。
- 屋根上で結束バンドを解くときは、瓦が滑り落ちないように注意して、カッターで切断してください。この時、結束バンド・包装紙が飛散しないようにしてください。

4. 施工後の保守・管理

- ・葺き上げた瓦屋根を完全な状態でお施主様に満足していただくために、屋根施工後、施工事業者の方に次の点を十分にご注意いただくよう指示徹底をしてください。

- ・屋根面を歩くときは棧瓦中央に足を置き、静かに歩いてください。
瓦の合わせ目や重なり部、棟や谷、その周辺部は踏まないように注意してください。



- ・足場を組む場合は、屋根面に必ず養生板を敷くようにしてください。
※屋根面を足場にして作業する場合は、必ず養生板を敷きこんでください。




- ・作業中、足場から屋根面へ跳び降りたり、物を落としたりすると割れや破損を生じ、雨漏りなどクレームの原因となりますので注意指摘してください。



- ・壁面、その他モルタル塗り、リシン吹きつけなどの吹付作業に際しては、屋根面のシート養生を徹底するよう指示してください。
※瓦に付着したモルタル塗装の汚れは、補修できませんのでご注意ください。




- ・アンテナ、温水器、太陽光発電パネル、天窓等の設置時は瓦の破損、ずれが生じやすくなりますのでご注意ください。
(設置に関しては設置物の施工要領に従って取り付けを行ってください。)



- ・ハシゴをかける場合には、当木を使い、滑らないよう固定してください。作業は2人で行ってください。
※重量物を設置する場合、荷重が一点にかからないようにしてください。



- ・工事終了後は残材などの清掃を行い、瓦の破損、不揃い、カケなどの不具合がないか点検を行ってください。不具合がある場合は差し替え、補修を行ってください。



5. 製品仕様 5-1. 製品仕様・色種・不燃材料認定

製品仕様

スマート棧瓦

全 長	356±4mm
全 幅	347±4mm
働き長さ	<廻隅瓦・谷瓦使用の場合>※1 4.0寸 275mm 4.5寸 280mm 5.0寸 285mm <上記以外の場合>※2 280mm (270～285mm)
働 き 幅	306±4mm ※3
重 量	3.6kg / 枚 (43.2kg / m ²)
葺き枚数	40枚 / 坪
梱包枚数	324枚 / パレット (4枚 / 束)

※1 廻隅瓦・谷瓦使用の場合、屋根勾配によって働き長さが固定されます。4.0、4.5、5.0寸勾配以外の働き長さはお問い合わせください。

※2 働き長さは270～285mmの調整が可能です。範囲内で流れの瓦割付ができます。


※3 働き幅の標準値は306mmです。瓦割付をする場合、現物で寸法確認し割付を行ってください。

標準屋根勾配及びその流れ長さ

標準屋根勾配	3.5/10	4.0/10	4.5/10	5.0/10	6.0/10
その流れ長さ	8m	10m	12m	15m	21m

【注】これはスーパートライ110スマートを安心してお使い頂くための標準値です。

【注】廻隅瓦・谷瓦は4.0/10～5.0/10の対応となります。

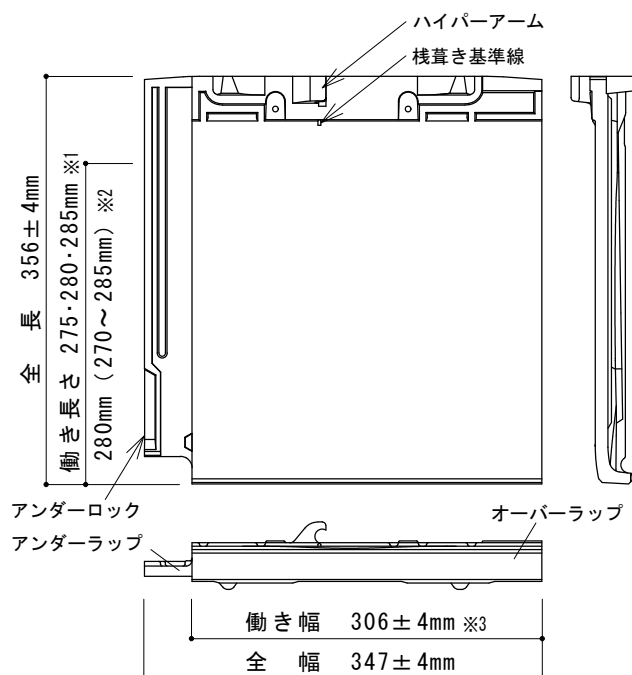

色種

色 種	特 徴
クールブラック	特殊釉薬により、太陽光に含まれる赤外線を選択的に反射させることによって、小屋裏温度の上昇を防ぐ遮熱性能を持った色です。(クールベシック)
クールブラウン	
クールグレー	
銀鱗 (ギンリン)	日本の伝統色「いぶし銀」を釉薬で再現した色です。
マットグリーン	
美銀 (ビギン) ※4	

※4 美銀色の注意

美銀色は、瓦表面に細かなキズや形状によっては釉キズが発生する場合があります。また、指紋・油などの汚れが付くと取れにくいので素手での取扱いはご注意ください。

不燃材料認定について

当社製品は全て粘土瓦であり建築基準法第2条第9項に基づき、国土交通省告示第1400号 平成12年5月30日（最終改正国土交通省告示第1178号 平成16年9月29日）にて不燃材料として定められています。

建築確認申請の不燃材料国土交通大臣認定番号は、“国土交通省告示第1400号にて認定”とご記載ください。

1100度以上の高温で焼き固められているので通常の火災時の加熱に対して、燃焼、変形、溶融、き裂、有害なガスの発生はありません。

5. 製品仕様 5-2. 粘土瓦の特性及び製品に関するお願い・役瓦仕様一覧

粘土瓦の特性及び製品に関するお願い

粘土瓦は天然原料を使った自然素材であるため、下記要因が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく粘土瓦製品としての一般的性質であり、屋根材としての品質上の問題はありせんので安心してご使用ください。

・色ムラ

粘土成分の違いや、気圧など気象条件による、焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。

・ネジレ・寸法

焼き物特有の若干のネジレ、寸法のバラツキにより施工時に瓦と瓦の間に若干の隙間や段差が発生する事もあります。

・貫入（かんにゅう・表面亀裂）

瓦には貫入（かんにゅう）と呼ばれる、釉薬表面に細かい亀裂が発生している場合があります。窯から出してすぐに発生する貫入状態を直接貫入といいます。釉薬と素地（粘土）の収縮が同じ程度に調合した色の瓦は直接貫入の発生は少なく、施工後徐々に貫入が発生します。これを経年貫入といいます。

・ピンホール

瓦には釉薬表面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物（イワ木、小石等）などで燃焼時に発生するものです。（特に粘土に含まれる小石は、瓦の強度を保つために必要不可欠な素材ですが、焼成時には陥没しピンホールになる原因となります。）

・表面の汚れ

住宅の立地条件により瓦表面に緑藻類などの汚れが付着することがあります。

・色合いの変化

粘土表面にガラス質の釉薬をかけて約1130℃で焼き締めているため、色が抜けるということはありません。ただし、周りの環境による変色や埃等による汚れでの色の変化はありますが、屋根材としての品質、性能及び品質上の問題は一切ありません。

・虹彩現象（こうさい）

瓦表面に雨水などが汚れとして付着し、これが平滑な薄膜状となった時、光の干渉で虹色に見える現象です。このような現象は瓦全般に発生しますが濃色の釉薬で特に目立ちやすいという特徴があります。

役瓦仕様一覧

スーパーライ110スマートは、下表の通りの施工が出来ます。

役瓦仕様で、使用する瓦や瓦割、施工方法が異なりますのでご注意ください。

施工仕様を十分確認の上、施工してください。

次ページの仕様別の使用部材一覧も確認してください。

部位 隅棟仕様	隅棟	大棟	袖		谷		片流 (P. 59へ)
			スマート袖 (P. 16へ)	かぶせ袖 (P. 23へ)	谷瓦 (P. 38へ)	棧瓦切断 (P. 39へ)	
廻隅仕様 (P. 29へ)	廻隅瓦 ※1	F 2 冠瓦	○	△	○ ※3	○ ※3	ト ライ 片 流 冠 (タマブチ付)
差し棟仕様 (P. 45へ)	差し棟		△ ※2	○	△ ※3	○	
三角冠仕様 (P. 50へ)	F 2 冠瓦		△ ※2	○	△ ※3	○	

○：標準設定

△：標準設定ではないが、施工可能

※1 廻隅瓦の対応勾配は4寸・4.5寸・5寸です。

※2 差し棟仕様、三角冠仕様でも使用可能です。ただし、半瓦、調整瓦が必要になります。

※3 谷瓦の対応勾配は4寸・4.5寸・5寸です。対応勾配以外は棧瓦切断となります。

差し棟仕様、三角冠仕様でも対応勾配であれば使用可能です。ただし、特棧瓦、調整瓦が必要になります。

5. 製品仕様 5-3. 仕様別の使用部材一覧

仕様別の使用部材一覧

隅棟や袖の仕様によって、使用する瓦や固定金物、下地材等が異なりますのでご注意ください。

[寄棟屋根]

隅棟仕様	隅 棟				大 棟			
	瓦	瓦固定	下地材	面戸材	瓦	瓦固定	下地材	面戸材
廻隅仕様	スマート廻隅右 スマート廻隅左 スマート廻隅中	パ付ねじ75mm × 1本 ハイリング釘 × 2本	隅木	なし	F 2 冠瓦	パ付ねじ100mm × 1本 ※2	棟垂木 棟金具 2 0 ※2	防水テープ 195×18m EPDMシーラー 25×20 ※1 ※2
差し棟仕様	トライ差し棟	パ付ねじ100mm × 1本(前部) パ付ねじ75mm × 1本(後部)	棟垂木 棟金具 0 (ベルト)	防水テープ 150×500 EPDMシーラー 15×15 ※1	F 2 冠瓦	パ付ねじ75mm × 1本	棟垂木 棟金具 4 0	防水テープ 240×18m EPDMシーラー 25×20 ※1
三角冠仕様	F 2 冠瓦	パ付ねじ75mm × 1本	棟垂木 棟金具 6 0	フリーエアー ロール シリコン入南蛮 しっくい	F 2 冠瓦	パ付ねじ75mm × 1本	棟垂木 棟金具 4 0	フリーエアー ロール シリコン入南蛮 しっくい

[切妻屋根]

袖仕様	袖 部				大 棟			
	瓦	瓦固定	下地材	面戸材	瓦	瓦固定	下地材	面戸材
スマート袖	スマート袖	パ付ねじ100mm × 1本 ハイリング釘 × 1本	桟木15×30	なし	F 2 冠瓦	パ付ねじ100mm × 1本 ※2	棟垂木 棟金具 2 0 ※2	防水テープ 195×18m EPDMシーラー 25×20 ※1 ※2
かぶせ袖	トライRS袖瓦 トライ袖瓦 トライ兼用袖	パ付ねじ75mm × 1本(上面) パ付ねじ75・50mm × 2本(側面) ※3	登り淀 H55×W35～55 ケラバ捨水切	EPDMシーラー 15×15	F 2 冠瓦	パ付ねじ75mm × 1本	棟垂木 棟金具 3 0・4 0・5 0 ※4	防水テープ 240×18m EPDMシーラー 25×20 ※1

[片流屋根]

瓦	瓦固定	下地材	面戸材
トライ片流冠(タマブチ付)	パ付ねじ75mm×1本	棟垂木 片流用BK棟金具20・30 ※4	防水テープ240×18m EPDMシーラー25×20
		60～80mm破風立ち上げ 桟木15×30 ※4	フリーエアーロール
			シリコン入南蛮しっくい

パ付ねじ＝パッキン付ステンレスねじ ハイリング釘＝ハイブリッドリング釘F形用 の略になります。


























※1 シリコン入南蛮しっくい(湿式)での施工も可能です。

※2 棟換気Pー換を使用する場合は、差し棟仕様の大棟と同じ施工仕様となります。


















※3 袖瓦の種類によって異なります。

※4 棟際の桟瓦の高さによって異なります。
















6. 製品リスト 6-1. 瓦

共通（全ての隅棟仕様、袖仕様で使用できます）				
スマート棧瓦  306	スマート雪止瓦  306	スマート半瓦  153	F 2 冠瓦  234 302	F 2 曲り 
廻隅仕様				
スマート102特棧瓦  102	スマート204特棧瓦  204	スマート調整瓦  306 (153~305切断可能)	スマート谷瓦右  50 対応勾配 4寸・4.5寸・5寸	スマート谷瓦左  50 対応勾配 4寸・4.5寸・5寸
スマート廻隅右  306 対応勾配 4寸・4.5寸・5寸	スマート廻隅左  306 対応勾配 4寸・4.5寸・5寸	スマート廻隅中 4 寸  146 146 対応勾配 4寸・4.5寸・5寸	スマート廻隅寄棟止  234 300	スマート廻隅四ツ又  ※受注生産品
差し棟仕様				
トライ差し棟  196 378	トライ差し棟 カッポン  196 378	トライ寸長差し棟  196 480	トライ差し棟四ツ又  ※受注生産品	トライ寄棟止 
三角冠仕様				
F 2 カッポン 	F 2 ミツ又 	F 2 四ツ又 	F 2 菱巴右  (左袖に付くのが右菱巴)	F 2 菱巴左  (右袖に付くのが左菱巴)




















6. 製品リスト 6-1. 瓦

スマート袖仕様			
スマート袖右 	スマート袖左 	F 2 巴 (切欠き無)	
かぶせ袖仕様			
トライRS袖瓦 (紐付タイプ)			
トライRS袖瓦右 トライRS袖瓦左  ※図は右	トライRS角右 トライRS角左  ※図は右	トライRS寸長袖瓦右 トライRS寸長袖瓦左  ※図は右	F 2 巴 (150)  (トライ袖瓦・トライRS袖瓦用)
トライ袖瓦 (紐付タイプ)			
トライ袖瓦右 トライ袖瓦左  ※図は右	トライ角右 トライ角左  ※図は右	トライ寸長袖瓦右 トライ寸長袖瓦左  ※図は右	F 2 巴 (150)  (トライ袖瓦・トライRS袖瓦用)
兼用袖 (左右兼用タイプ)			
トライ兼用袖 	トライ兼用角 	トライ寸長兼用袖 	F 2 巴 (125)  (兼用袖用)
片流冠			
トライ片流冠 (タマブチ付) 	トライ片流巴右 (タマブチ付) 	トライ片流巴左 	





6. 製品リスト 6-2. 雨押え・水切部材、下地材

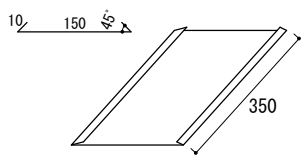雨押え・水切部材			
軒先メタル 73×60 三角の瓦座の場合のみ使用 瓦座の後ろに取り付け  長さ 1829mm G L t=0.35	軒先メタルZ 瓦座の形状に関係なく取付 瓦座の前に取り付け  長さ 1829mm G L t=0.35	平行壁・流れ壁メタル  長さ 1829mm G L t=0.35	流れ壁捨水切  長さ 1829mm G L t=0.35
谷樋  長さ 1829mm ステン=t=0.35 G L t=0.4	捨水切板金 廻隅用 棟頂部に使用  長さ 350mm G L t=0.35	壁止まりメタル右 壁止まりメタル左  図は右 G L t=0.35	ケラバ捨水切  長さ 1829mm G L t=0.35
下地材			
P S 樹脂瓦棧H15×W30 用途：棧木 野地面通気工法で使用  色：黒 長さ 3m ポリスチレン	桟木 15×30以上 用途：桟木  針葉樹類 防腐処理	P S 樹脂瓦棧H40×W30 用途：軒瓦座、棟垂木  色：黒 長さ 3m ポリスチレン	棟垂木 42×42(針葉樹類) 樹脂棟垂木 43×43(ホリスチレン) 用途：軒瓦座、棟垂木  図は垂木 42×42 長さ 3m
笠木 15×90 用途：壁際笠木  針葉樹類	瓦座 45×120 用途：軒瓦座  針葉樹類	隅木 用途：廻隅下地  ポリスチレン	

6. 製品リスト 6-3. 副資材

副資材			
快適ロール (遮熱性透湿ルーフィング) 野地面通気工法で使用  材質 ポリエチレン 1巻 20m×1m 重さ 2.9kg(1巻)	ピーカン P-換 F形用 (棟換気部材)  ※棟金具40を使用 材質 塗装G.L.鋼板0.4mm 付属品 本体/1本、カバー/2本、湿式プレート/2本 プチルテープ/8枚、パッキン付ステンレスねじ65mm/3本(SUS305)、 コーススレッドねじ25mm/14本(SUS410ラスパート塗装)	棟換気エアフローPlus+ (棟換気部材)  材質 ポリプロピレン EPDMシート+プチル粘着材 付属ビス(SUSXM7) ビスL=20/4本 ビスL=51/4本 ビスL=75/2本	
野地面換気エアフローPlus+ (換気部材)  材質 ポリプロピレン EPDMシート+プチル粘着材 付属ビス(SUSXM7) ビスL=20/12本 施工要領書	パッキン付ステンレスねじ (ステンブロンズねじ) (パッキン付ステン瓦ビス) 50mm 75mm 100mm 125mm (ステンブロンズねじ 125は現地調達材) ねじ部φ4.2mm SUSXM7	ハイブリッドリング釘 (瓦用) F形用 #12×68mm #13×68mm  SUS304	耐風L釘 L-38 #12×38mm  SUS304
ステンレスリング釘 (桟木用) #14×50mm  SUS304	ステンレススクリュー釘 (板金用) #14×32mm  SUS304	ステンレスねじ (隅木固定用) φ3.8×38mm  SUS410以上	リブ付BK棟金具 20・30・40 50・60  ZAM+エポキシ塗装
片流用BK棟金具 20・30・40  ZAM+エポキシ塗装	BK棟金具O(ベルト)  カラーG.L.鋼板	スマート雪止金具 色：黒・茶・銀・緑  SUS430	スマート雪止金具後付 色：黒・茶・銀・緑  SUS304
G.L.ハイパーアーム金具  カラーG.L.鋼板	EPDMシーラー25×20  長さ 2000mm	EPDMシーラー15×15  長さ 2000mm	EPDM流れ壁用シーラー  瓦2段分
防水テープ150×500 差し棟仕様 隅棟部に使用  150 500	防水テープ195×18m 主に大棟・棟金具20のとき使用  195	防水テープ240×18m 主に大棟・棟金具30-50のとき使用  240	シリコン入南蛮しっくい 

6. 製品リスト 6-3. 副資材

副資材			
改質アスファルトルーフィング (ゴムアス系ルーフィング) 	縦 棧 用 テ ー プ (エコキズリ)  1 巻 50m	平 板 用 軒 先 プ ラ 面 戸 軒先の瓦座(角材)に打ち付けて使用  色：黒 長さ 1000mm 塩化ビニル	瓦用接着剤  シリコン又は変成シリコン
ホルマル被覆銅線 又はステンレス線  線径 0.9mm以上	ペンキ100ml 細筆ペンキ25ml ※  ペンキ 100ml 細筆ペンキ 25ml ※ ※対象色はご確認ください。	【取り扱いのご注意】 ・ペンキはタレないように、必要箇所のみ塗布すること。 ・局部処理用です。広い部分には使用しないこと。(釉薬面とは違い補修用ペンキは経年変化により変色します。広い面積に使用すると違和感が生じます。) ・使用前に色が均一になるまで攪拌すること。(攪拌が不十分な場合、色違いの原因となる。)	
雨押え・水切部材、木材、副資材について 製品リスト記載の副資材等の部材は当社推奨品です。 瓦屋根標準設計・施工ガイドラインの仕様に準拠している部材は使用可能です。			

7. 共通納まり 7-1. 下葺工事

ルーフィングの張り方

* ルーフィングは改質アスファルトルーフィング（ゴムアス系ルーフィング）以上又は快適ロールを使用してください。

【ルーフィングの留め付け方法】







* 重ね合わせ部に300mm程度の間隔（快適ロールは150mm以内）でタッカーを用いてステープル釘で留め付けてください。

* ステープル釘の打ち込み不良は漏水の可能性があるので注意してください。（ステープル釘の浮きは金槌等で打ち増し、のめり込みは防水テープで補修する。）

【各部のルーフィング張り方】

* 桁行き方向に横張りし、しわやゆれが生じないように、隣接するルーフィングを下記の寸法で重ねながら、順次棟の方へ張ってください。

* ピンホールが出来るおそれのある所や、施工中にルーフィングに破損があった場合はブチル、アクリル系の防水テープ（快適ロールは特性上ゴムアス系のテープは使用不可）で補強してください。破損が大きい場合は張り替えてください。

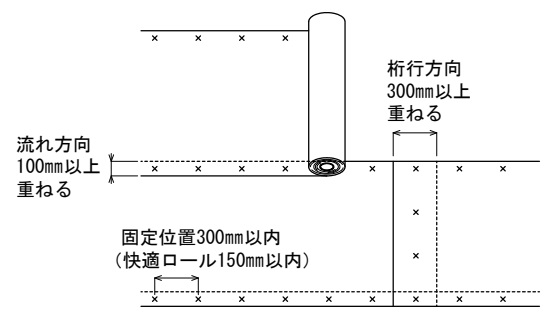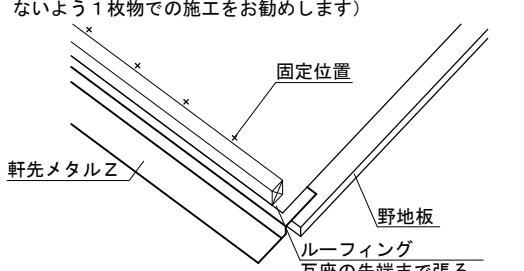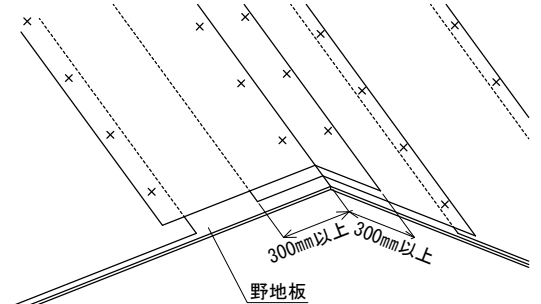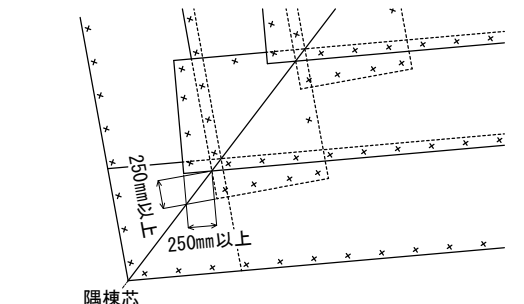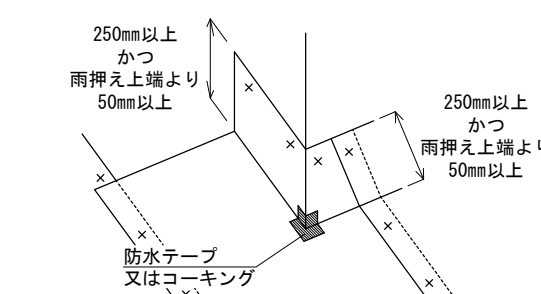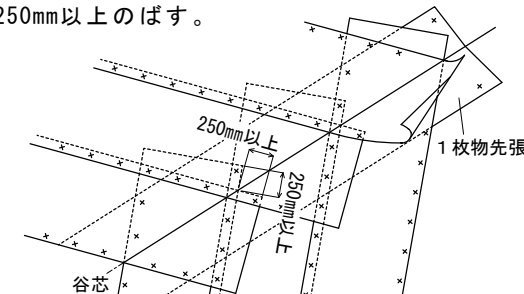【平部】 流れ方向100mm以上、桁行方向300mm以上重ねる  桁行方向 300mm以上 重ねる 流れ方向 100mm以上 重ねる 固定位置300mm以内 (快適ロール150mm以内)	【軒先】 ※1 瓦座の先端まで張る （軒先一段目のルーフィングは雨仕舞いのため、横重ねを作らないよう1枚物での施工をお勧めします）  固定位置 軒先メタルZ 野地板 ルーフィング 瓦座の先端まで張る
【大棟】 ※2 大棟芯から各々300mm以上の折り掛けとする  300mm以上 300mm以上 野地板	【隅棟】 ※2 隅棟芯から250mm以上の左右折り掛けとする  250mm以上 250mm以上 隅棟芯
【壁際】 壁面に沿って250mm以上かつ雨押え上端より50mm以上立ち上げる（目安は350mm程度）  250mm以上 かつ 雨押え上端より 50mm以上 250mm以上 かつ 雨押え上端より 50mm以上 防水テープ 又はコーキング	【谷】 1枚物のルーフィングを先張りし、その上にルーフィングを左右に重ね合わせ、谷芯から250mm以上のばす。  250mm以上 250mm以上 1枚物先張り 谷芯

【注】※1・2 住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」の内容と異なります。ご注意ください。



「住宅工事仕様書」の内容：※1軒先においては、軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着させる。

※2むね部においては250mm以上の左右折り掛けとし、棟頂部から左右へ1枚物を増し張りする。

7. 共通納まり 7-2. 軒先の納まり、縦棧と棧木の取り付け

軒先


- * 軒先の立ち上がりは40～45mmです。（棧木の厚み15mmの場合）
- * 三角の瓦座を使用する場合は軒先メタル 73×60を使用してください。
- * 瓦座が角材の場合は軒先メタルZを使用してください。
軒先メタルZは瓦座を取り付ける前に取り付けてください。
縦棧用テープは瓦座の下に入れてください。
- 瓦座が木材の場合は、瓦座前面に平板用軒先プラ面戸を取り付けてください。
- * 水抜き機能のない棧木及びルーフィングを使用する場合は、必ず縦棧用テープを使用してください。

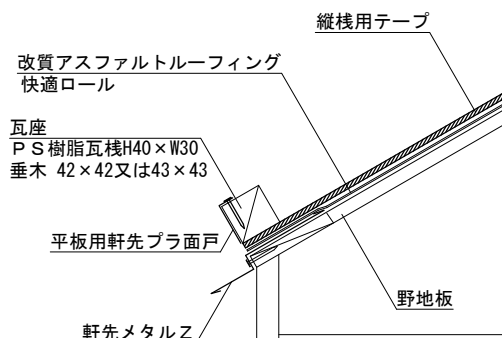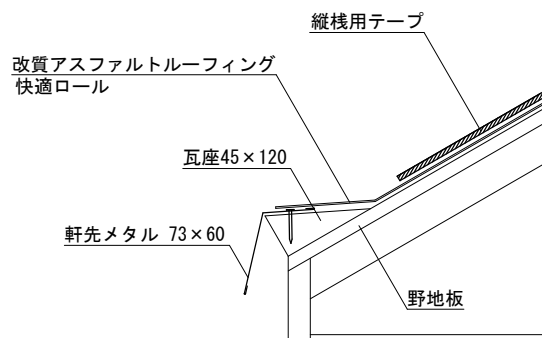

【参考】

鼻隠しの立ち上げが瓦座となる場合は現場状況に合わせた軒先メタルを準備してください。
雨水が樋へ流れるように軒先メタルに必ず水勾配を付けてください。

この部分に必ず水勾配を付けてください。
(逆勾配にならないこと)

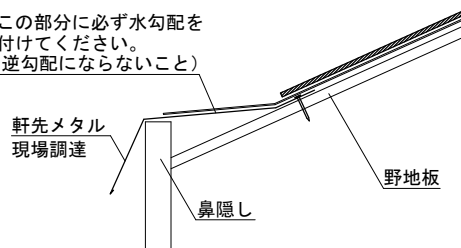


【注】上記納まりは、住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」の内容と異なります。ご注意ください。


「住宅工事仕様書」の内容：ルーフィングは、軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着させる。

縦棧と棧木の取り付け

- * 棧木は働き長さに合わせ垂木（縦棧）ごとに確実に釘で固定してください。
- * 働き長さは隅棟仕様により、異なる場合がありますので、それぞれの仕様のページを確認してください。
- * P S樹脂瓦棧H15×W30を並べて取り付ける場合は、膨張に備えて10mm程度隙間を空けて取り付けてください。（P S樹脂瓦棧は水抜き機能があるため、縦棧の必要はありません。）
- * 縦棧は縦棧用テープを使用し、垂木位置にタッカーで取り付けてください。（水抜き機能のある棧木、ルーフィングを使用する場合は必要ありません。）
- * 棧木は、15×30mm以上、材質・形状的に良質のものを選んでください。

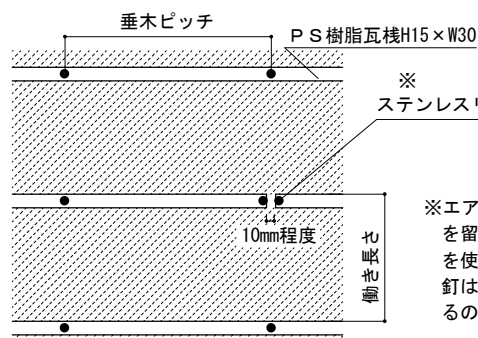


※エアネイラーを使用して瓦棧木を留め付ける場合、テープ連結釘を使用してください。ワイヤー連結釘は下葺き材に必要以上の穴を作るので使用しないでください。

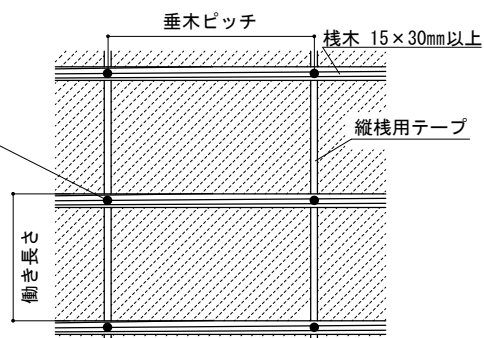

7. 共通納まり 7-3. 棧葺き



棧葺き・軒先

- * 軒先の棧瓦の出寸法は60mmを基本とします。
- * 軒先の棧瓦・204特棧瓦・調整瓦は、ハイブリッドリング釘 F形用を使用し釘穴に2ヶ所と、耐風L釘 L-38でアンダーラップを瓦座に固定してください。
- * 軒先の半瓦・102特棧瓦と、調整幅によって釘穴が1つしか使用できない調整瓦は、ハイブリッドリング釘 F形用を使用し釘穴に1ヶ所と、耐風L釘 L-38でアンダーラップを瓦座に固定してください。
- * 耐風L釘の固定箇所は、棧瓦の出寸法が60mm(75mm未満)の場合はアンダーラップのアンダーロック、75mm以上の場合はアンダーラップの水返しとしてください。(調整瓦はアンダーロックがないので60mm(75mm未満)の場合でもアンダーラップの水返しに固定してください。)
- * 棧瓦は右から左へ葺いてください。

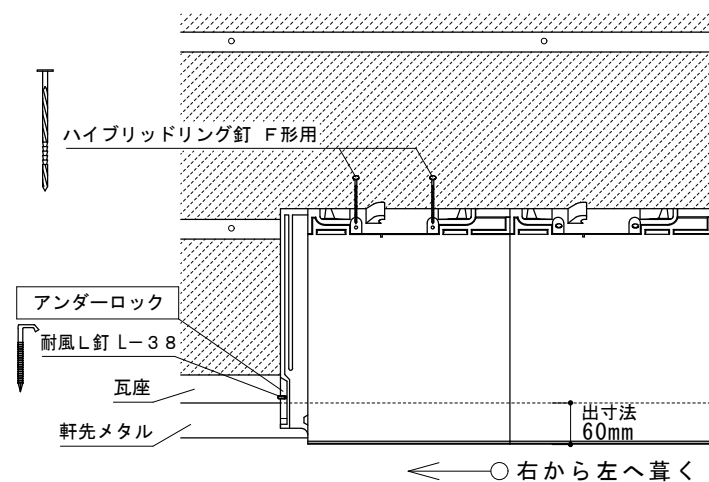



耐風L釘の施工ポイント

耐風L釘 L-38を打つときは、釘芯を瓦側面に密着させる。

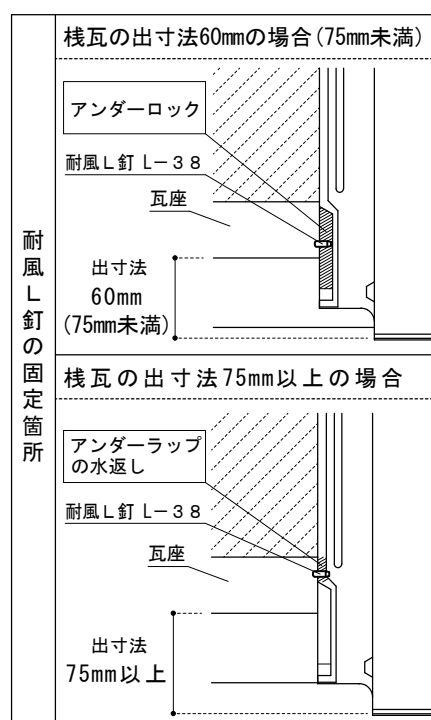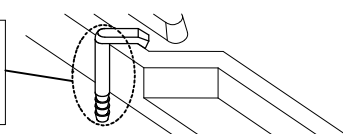

棧葺き・平部

- * 軒先以外に使用する棧瓦は、下の棧瓦のハイパーアームにアンダーロックがかみ合わさるようにし、棧葺き基準線とアンダーラップの左端が重なる位置に施工してください。
- * 平部の釘打ちする棧瓦は右側（オーバーラップ側）の釘穴にハイブリッドリング釘F形用で固定してください。
- * 平部の釘打ちは「11-1. 棧瓦釘打ち基準（P. 68～70）」を参照してください。

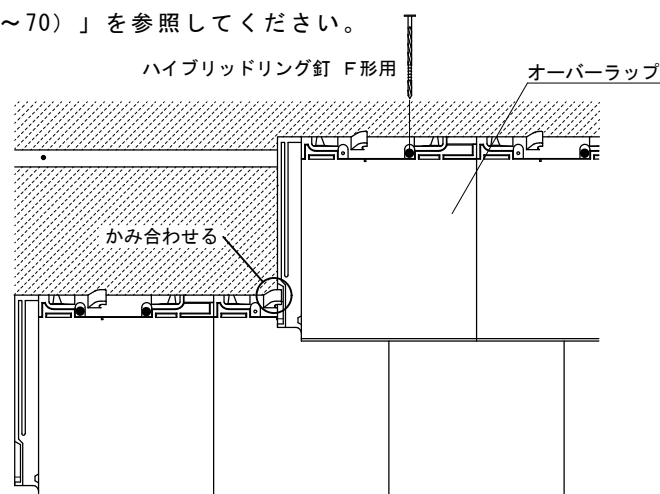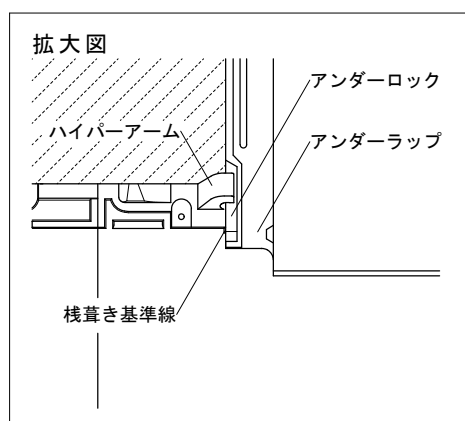


7. 共通納まり 7-3. 棧葺き


棧葺き・大棟

- * 棧瓦を棟際まで葺き上げてください。
- * 棟際の棧瓦が1枚物で納まる場合は棧瓦のハイパーアームを除去してください。
- * 棟際の棧瓦が半端瓦で納まる場合は、棧木を2段にするなどして高さを調整し、棧瓦にドリルにて釘穴を開け、釘で固定してください。
- * 棟金具40を使用し、棟際の棧瓦が1枚物で納まる場合は、棧木を2段にするなどして高さを調整し、棧瓦と冠瓦の隙間が小さくなるようにしてください。（棟金具20使用時は高さ調整の必要なし）


【棟際は1枚物の場合】

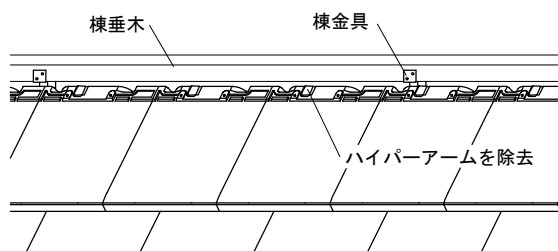


【棟際は半端瓦の場合】

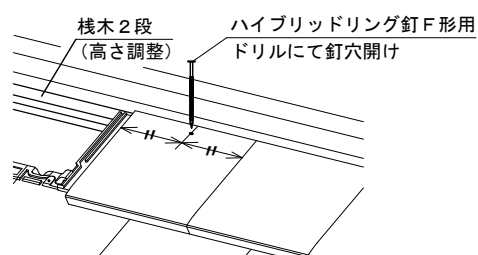

【棟金具20の場合】


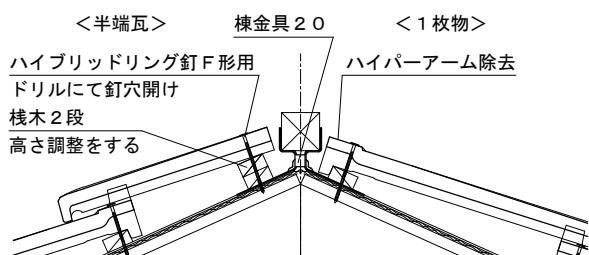


【棟金具40の場合】

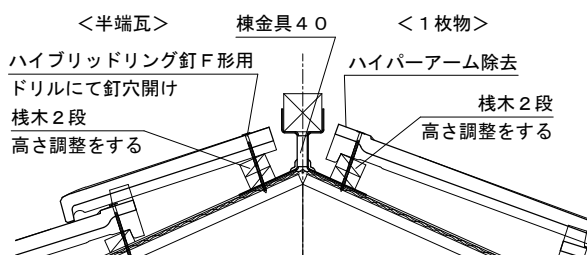


棧葺き・隅棟（差し棟仕様・三角冠仕様）

- * 廻隅仕様の場合は「廻隅隅棟部（P.33.34）」を参照してください。
- * 隅棟際の棧瓦は、下の棧瓦に必ずのよう加工し、三角形の先端部30mm程切り落としてください。
- * 棟垂木と棧瓦の隙間は、出来るだけ少なくしてください。
- * 加工した半端の棧瓦は、レベルを調整し、釘又は緊結線で取り付けてください。（特に小さい棧瓦は瓦用接着剤で接着してください。）

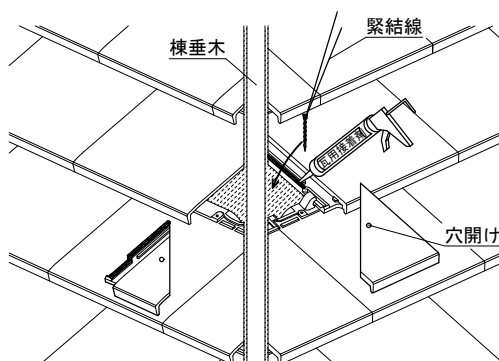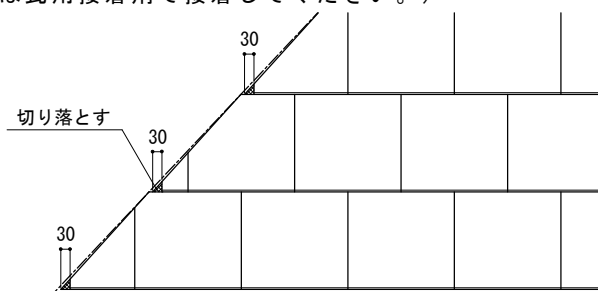


瓦用接着剤を、
アンダーラップ水返し
の端側に高さ10mm程度に打ち、
接着してください。

10mm程度

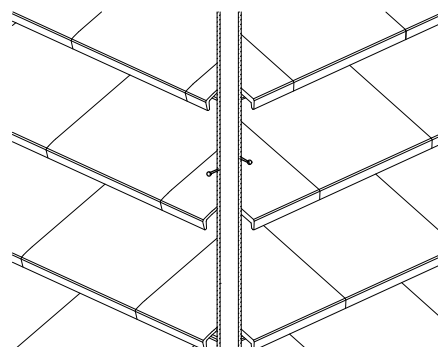

8. 切妻屋根の納まり 8-1. スマート袖の納まり

役物使用箇所

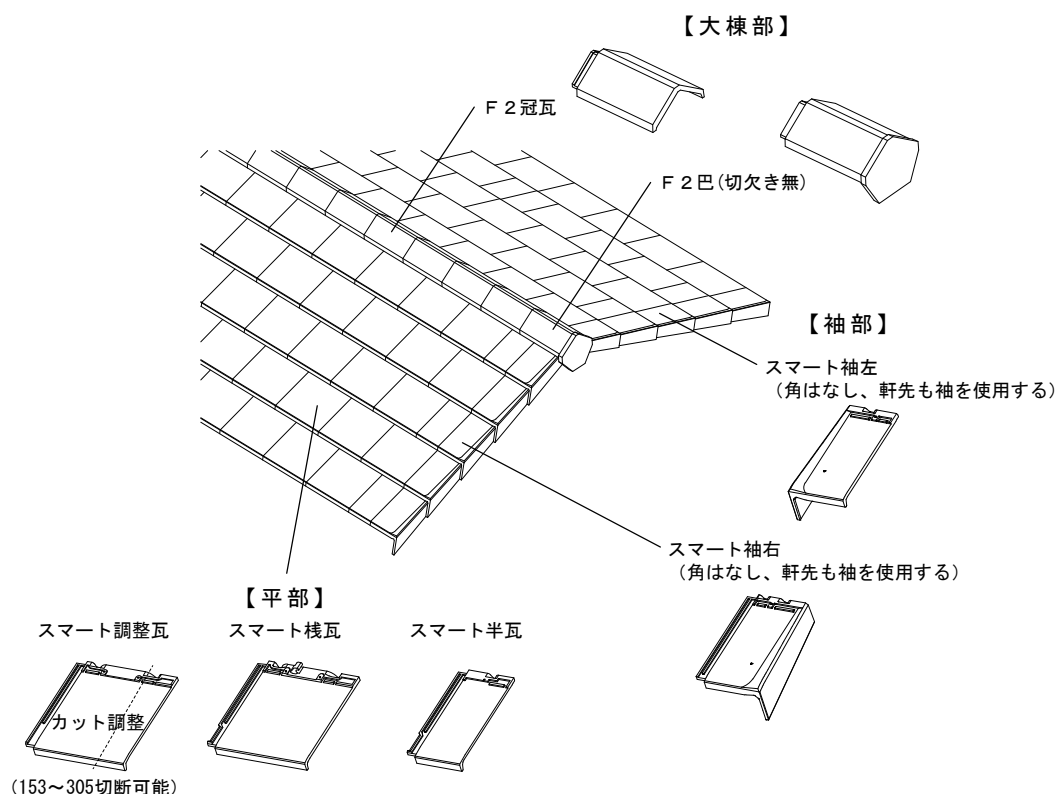


積算ルール

切妻屋根の場合、屋根一面あたりの必要数

例 1、2

袖右	)	…各 1 枚 / 1 段
袖左		
調整瓦		
半瓦	… 2 枚 / 2 段	

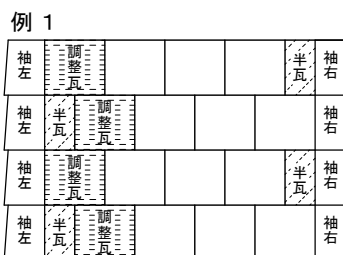

例 3


袖右	)	…各 1 枚 / 1 段
袖左		
半瓦		
半瓦	… 2 枚 / 2 段	



※瓦の割付をする場合は調整瓦は必要ありません。

切妻屋根で流れ壁が入る場合、屋根一面あたりの必要数

袖右	)	…いずれか 1 枚 / 1 段
袖左		
半瓦		
半瓦	… 1 枚 / 2 段	

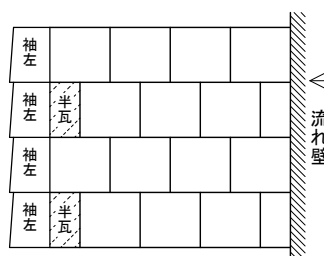

流れ壁が入る場合はケラバ側より施工し、棧瓦を切断して納める為、調整瓦は必要ありません。

8. 切妻屋根の納まり 8-1. スマート袖の納まり

瓦割寸法

- * 野地板調整など瓦の割付をする場合は下記の寸法によって割付てください。

- * 働き長さの標準値は280mmですが、270～285mmの調整が可能です。

切妻のみの屋根の場合は範囲内で流れの瓦割付ができます。

- * 働き幅の標準値は306mmですが、瓦割付をする場合、現物で寸法

確認し割付を行ってください。


【流れ方向】

- * 野地寸法は、軒先280mm（瓦の出60mmの場合）

＋働き長さの倍数＋30mmで決めてください。


- * 割付をしない場合は棟際の棧瓦を切断して

調整してください。

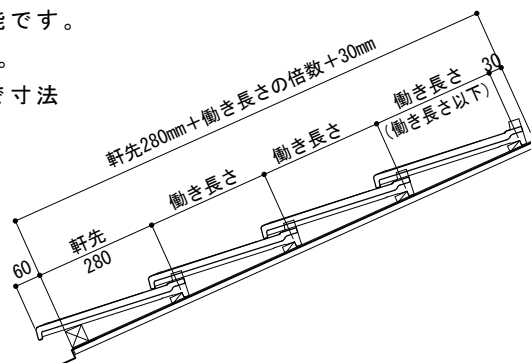


【桁行方向：切妻】

- * 野地寸法は、306mm（標準値）又は153mmの倍数で決めてください。

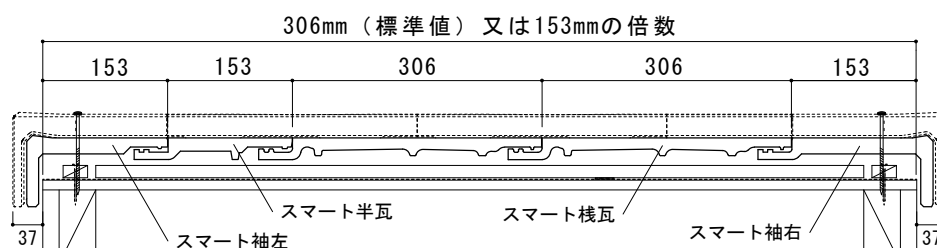


- * 割付をしない場合は調整瓦を使用して桁行寸法を調整してください。

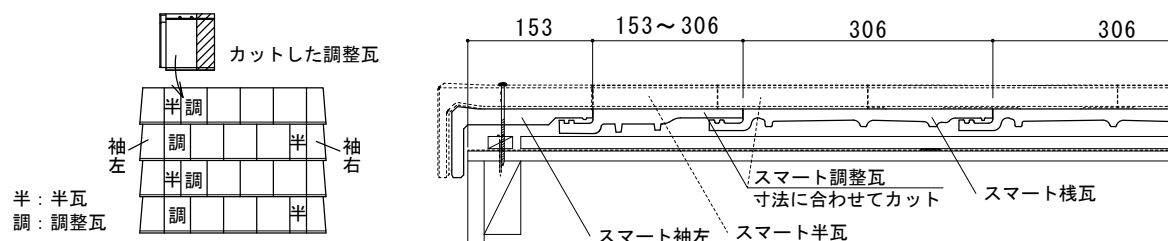


【すがり部：切妻】

- * 流れ方向は働き長さの倍数で決めてください。

- * 桁行方向は306mm（又は153mm）の倍数で決めてください。

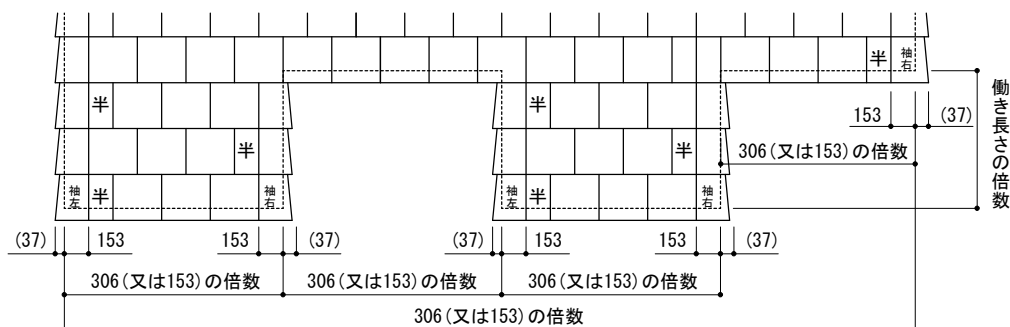


- * 割付をしない場合はすがり部は調整瓦を使用して、桁行寸法を調整し、ハイパーアームとアンダーロックが かみ合うように施工してください。

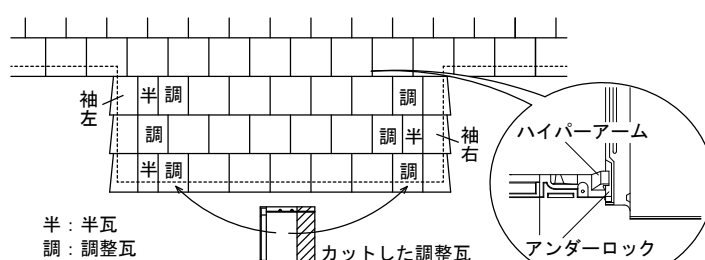

8. 切妻屋根の納まり 8-1. スマート袖の納まり


袖部一下地納まり

- * 破風板は立ち上げず、野地端から25mmの位置に登り淀（桟木）を取り付けてください。
- * 袖の軒先部は瓦座を優先して取り付けてください。

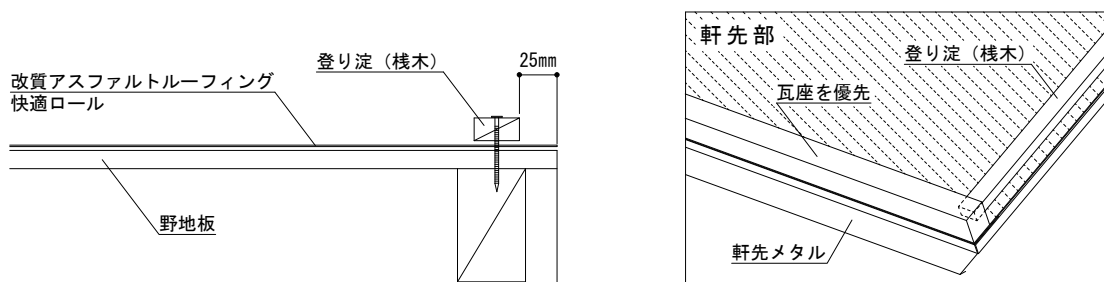

袖部－瓦の施工


- * 角はありませんので、軒先も袖を使用してください。
- * 袖はハイブリッドリング釘F形用1本と、パッキン付ステンレスねじ100mm1本で固定してください。
- * 軒先の袖右は耐風L釘 L-38を追加し、固定してください。
- * 軒先の袖が外側に転ばないように捨てビスを打ち、袖を水平に取り付けてください。
- * 瓦の割付を行っていない場合、葺き終わりは調整瓦をカットして幅調整を行ってください。
- * ハイパーアームの掛からない葺き終わり側の瓦は、ハイパーアームを除去し、瓦用接着剤又はハイパーアーム金具にて補強してください。
- * 破風板にサイディングボードを差し込む場合は、破風板面と袖瓦取り付け面の間を、ボードの厚み以上確保するように注意してください。

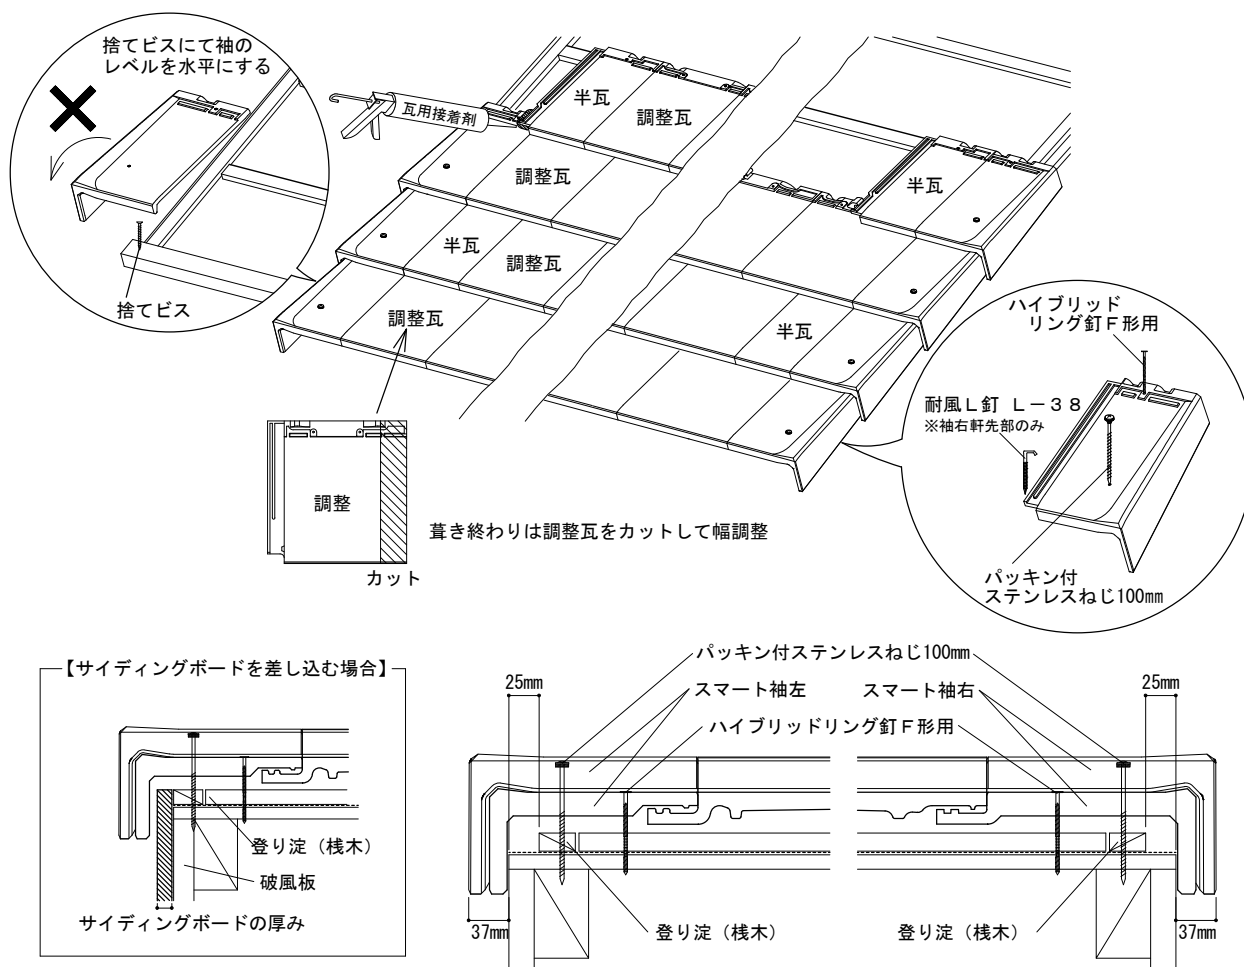

8. 切妻屋根の納まり 8-1. スマート袖の納まり


スマート袖 大棟部－防水テープ・シーラーの取り付け

- * 棧瓦を棟際まで葺き上げてください。（詳しくは「棧葺き・大棟（P.15）」を参照。）
- * 棟金具20を使用してください。（※棟金具40を使用している場合は「かぶせ袖 大棟部（P.28）」を参照。）
- * 棟垂木の上から防水テープ195×18mを貼ってください。
- * 防水テープの端に半分程度かかるように、EPDMシーラー25×20を貼ってください。
- * 湿式（シリコン入南蛮しっくい）での施工も可能です。

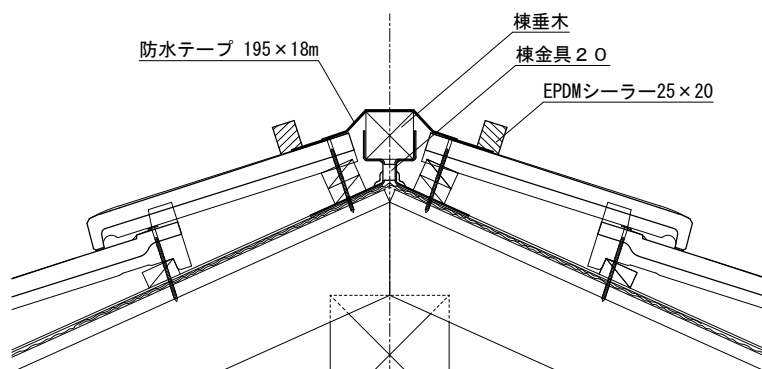



スマート袖 大棟部－冠瓦の施工

- * F2冠瓦は大棟芯に合わせて並べ、パッキン付ステンレスねじ100mm1本で固定してください。
- * F2冠瓦は棧瓦でレベルを取ります。冠瓦の通りに注意して施工してください。
- * 巴はF2巴（切欠き無）を使用し、パッキン付ステンレスねじ100mm2本で固定してください。
- * 反対側のF2巴（切欠き無）は、F2冠瓦のタマブチをカットし、内側をえぐり、F2巴（切欠き無）のタマブチが入る様に納めてください。

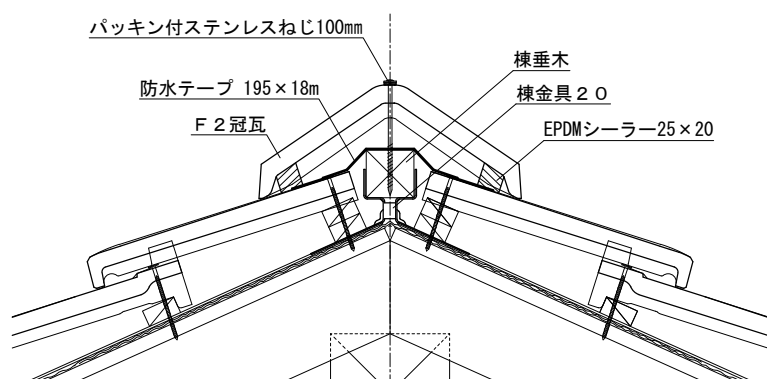

棟金具20の場合、冠瓦の固定は、パッキン付ステンレスねじ100mmを必ず使用する。


（短いものを使用すると
固定力不足のおそれがあります。）

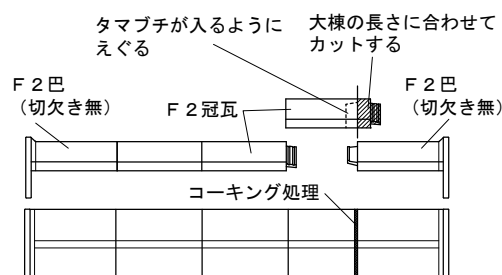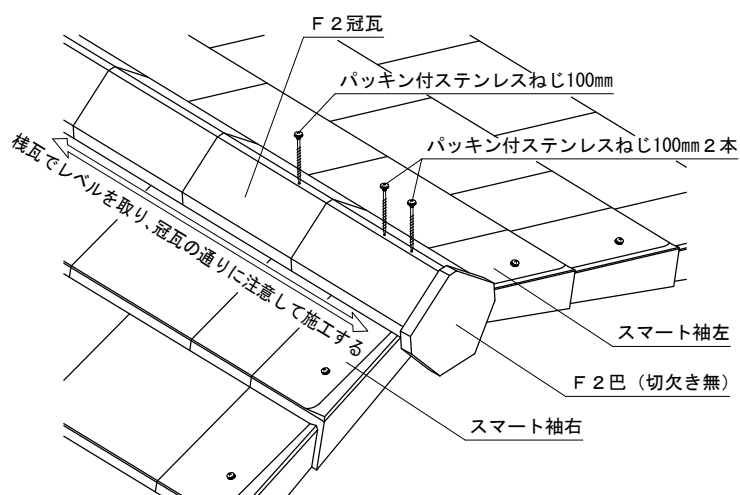

8. 切妻屋根の納まり 8-1. スマート袖の納まり

すがり部の納まり


* 軒先メタルの端部は折り曲げて立ち上がりを作ってください。

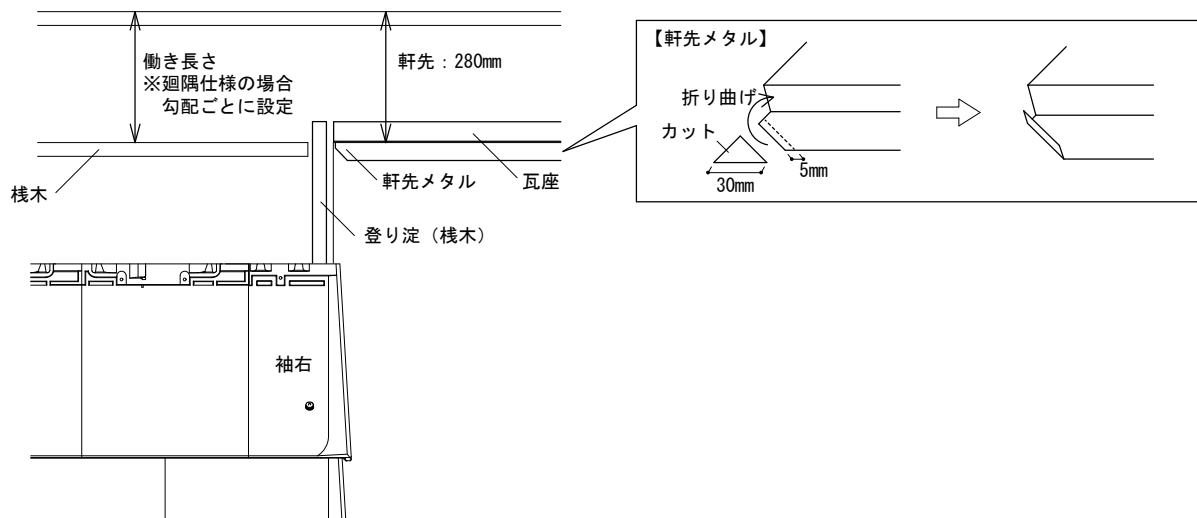

* 袖は軒先メタルと干渉する部分をカットし、取り付けてください。

* 棧瓦の見付けは、袖の上面水返しと干渉する部分を加工してください。


* 桁行方向の瓦の割付をしていない場合は、すがり部の右側に調整瓦を1列入れ千鳥葺きにし、ハイパーアームとアンダーロックがかみ合うように施工してください。

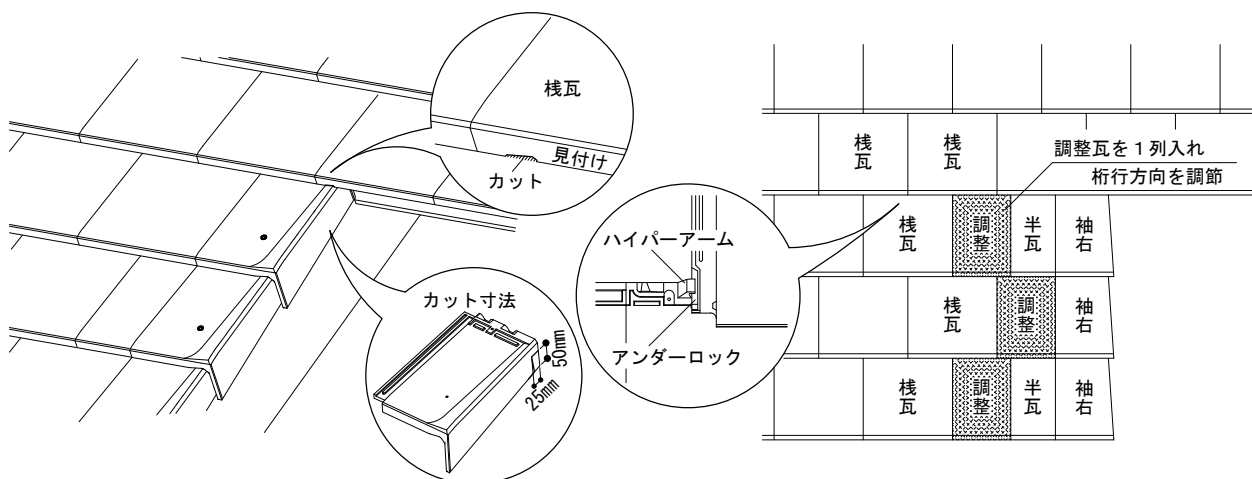


* 葺き縮める場合、棧瓦はハイパーアームを除去し、ハイパーアーム金具にて補強してください。

* 葺き縮める場合、葺き縮め部分の袖同士が干渉し合うため、側面尻部と頭見付け部を削り施工してください。

< 葺き縮め部分の棧瓦 >

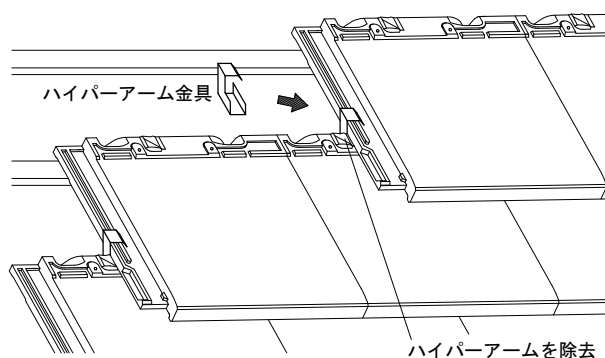


< 葺き縮め部分の袖 >

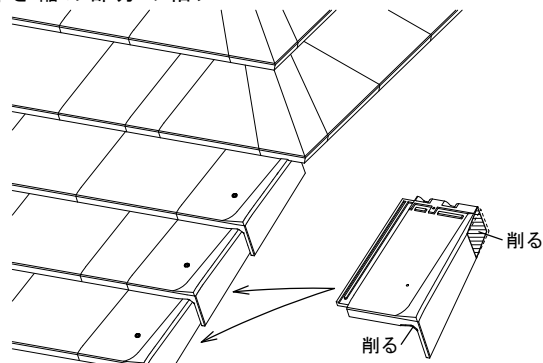


8. 切妻屋根の納まり 8-1. スマート袖の納まり

棟違い部一切妻屋根（1）


- * 切妻屋根の棟違い部は、屋根形状に合わせて棧瓦と袖をカットし施工してください。
カットによって、アンダーラップが無くなる箇所は、捨水切板金 廻隅用を施工してください。

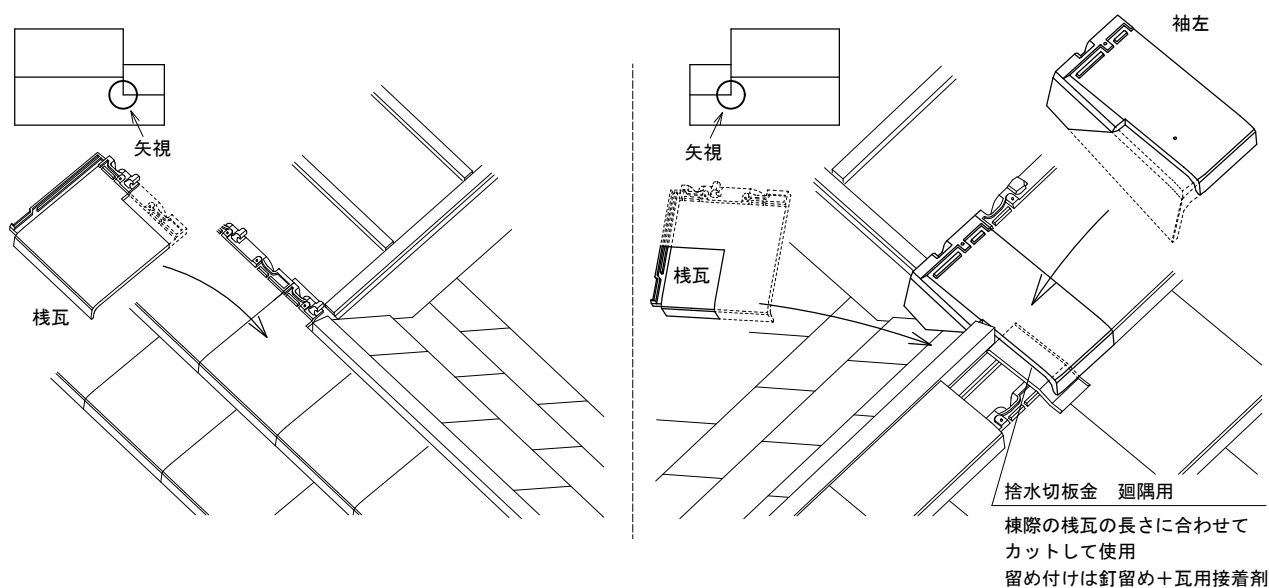

- * 防水テープ195×18mを大棟に貼ってください。
- * 防水テープに半分かかるようにEPDMシーラー25×20を貼ってください。

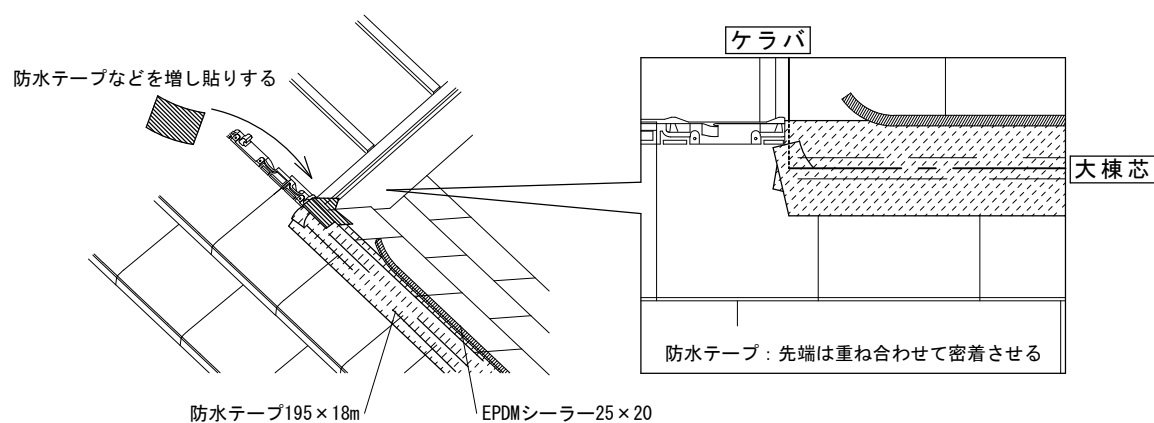


- * 大棟部に干渉する部分をカットした袖を施工してください。
瓦の割付が下段と合わない場合は、調整瓦にて調整してください。

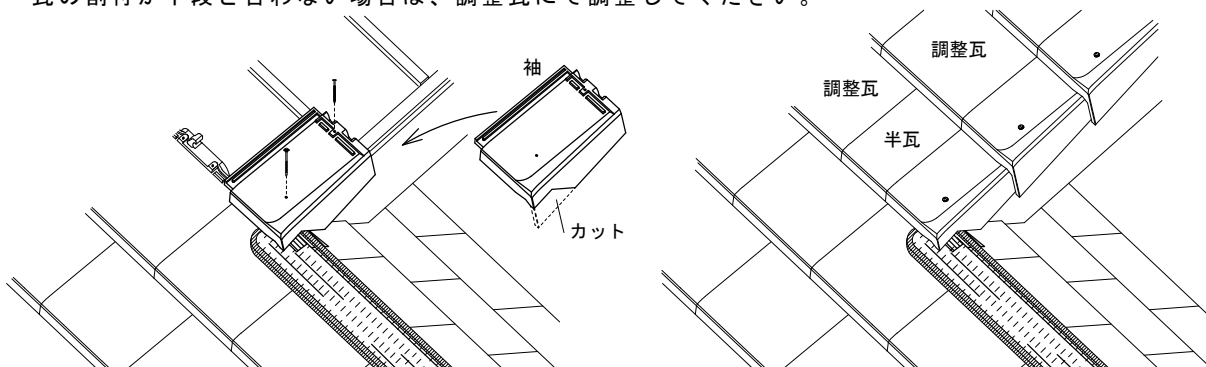


8. 切妻屋根の納まり 8-1. スマート袖の納まり

棟違い部一切妻屋根（2）

- * 大棟にF2冠瓦を施工してください。棟端部はF2巴（切欠き無）を加工して納めてください。
- * 巴は袖に被せて施工してください。
- * 巴が袖と棧瓦に干渉する部分はカットして納めてください。

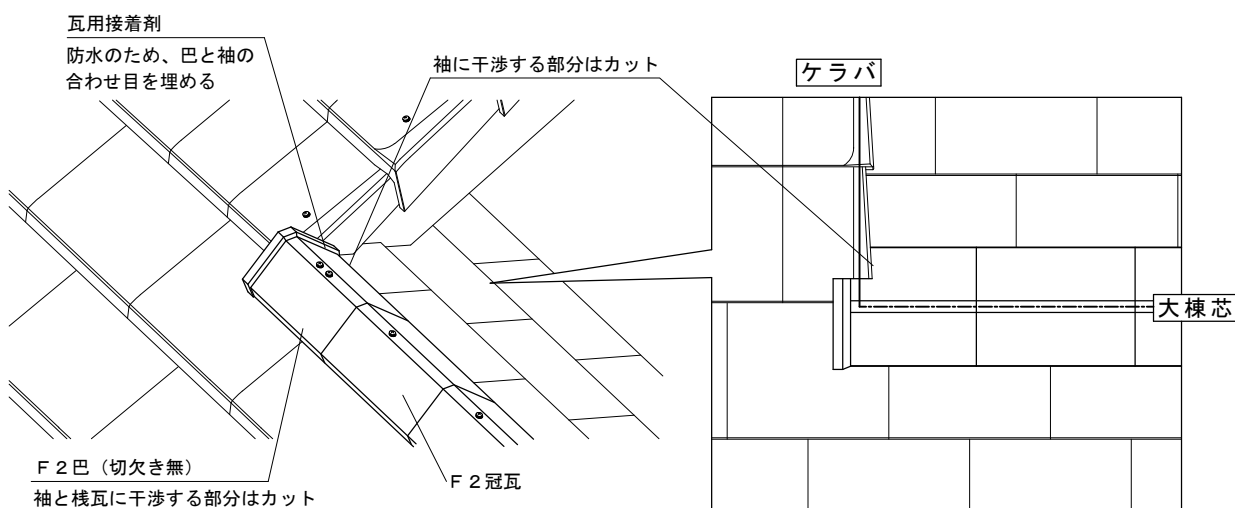


- * 巴と袖（棧瓦）の隙間は瓦用接着剤で処理してください。

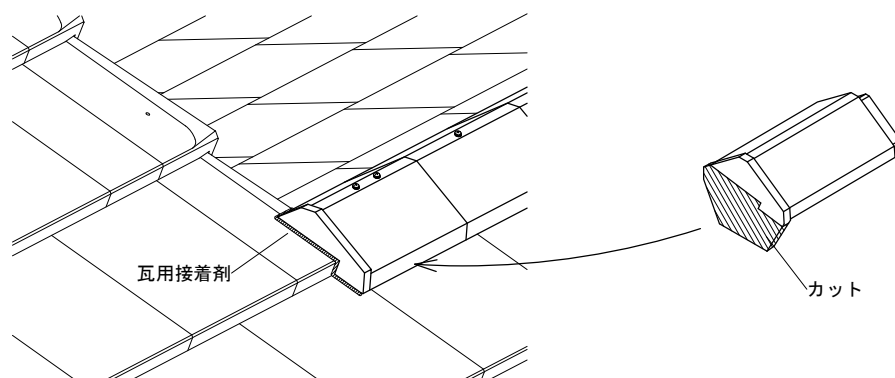


8. 切妻屋根の納まり 8-2. かぶせ袖の納まり

役物使用箇所


トライRS袖瓦

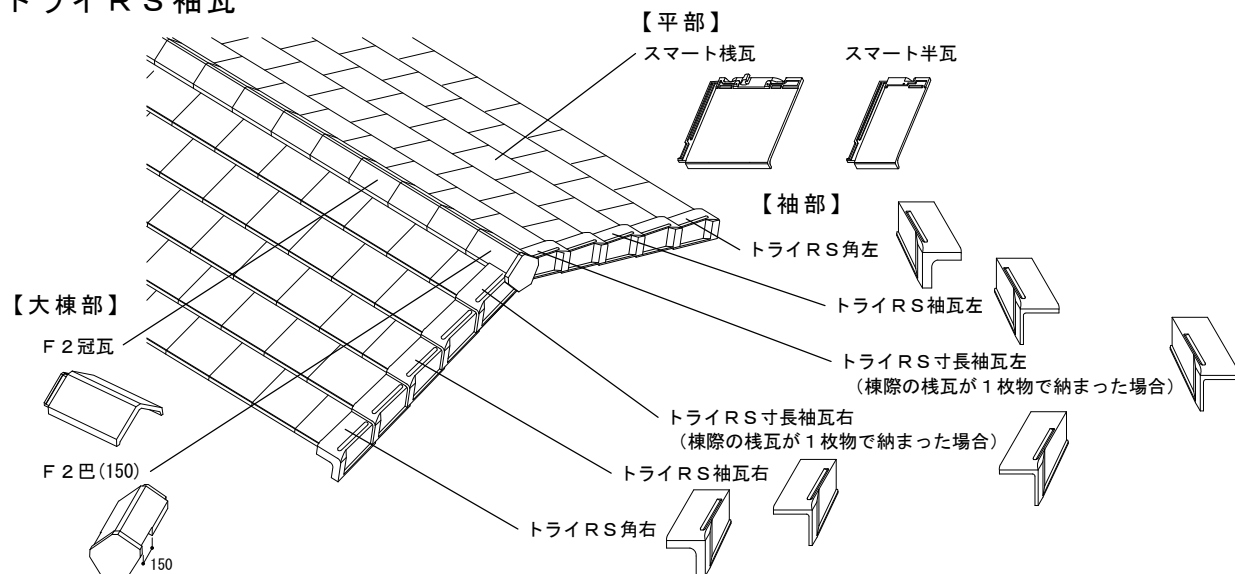

トライ兼用袖（左右兼用・左右はありません）

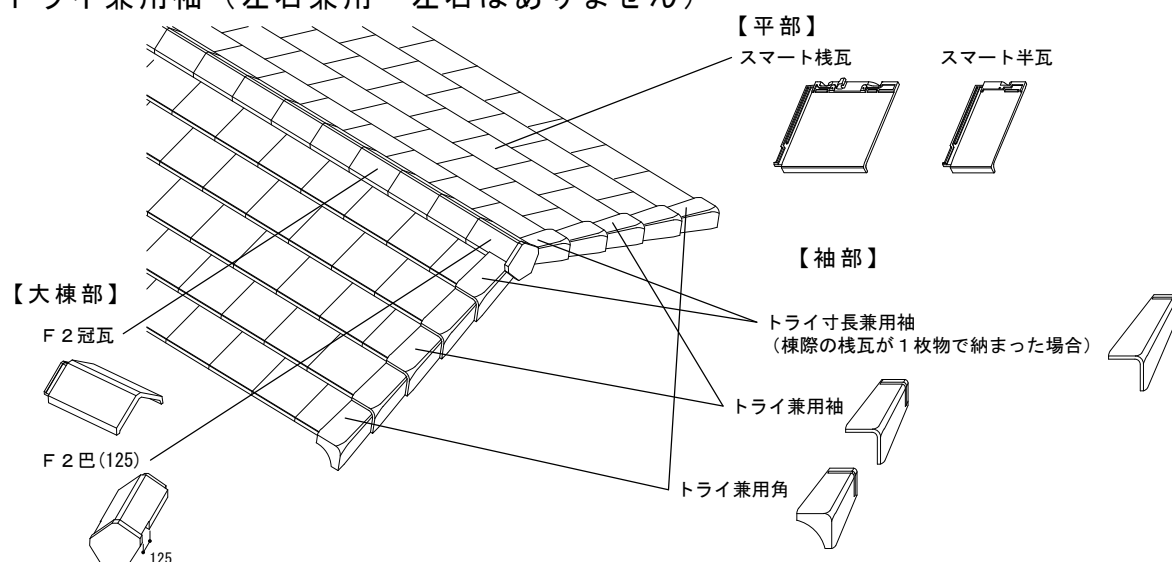

トライ袖瓦

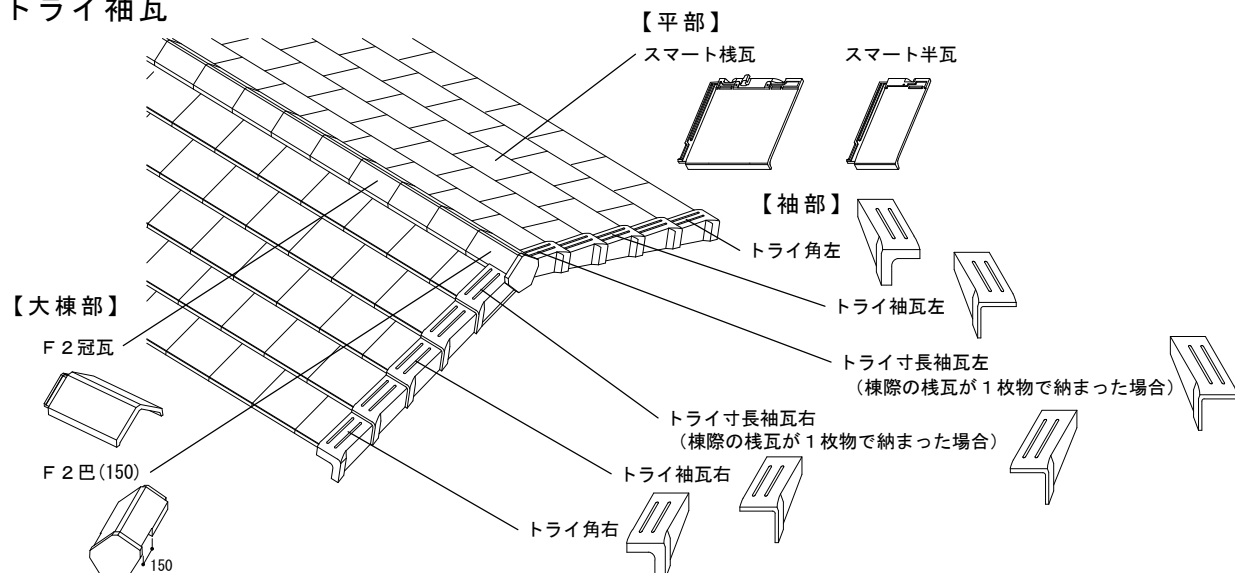

8. 切妻屋根の納まり 8-2. かぶせ袖の納まり

瓦割寸法

* 野地板調整など瓦の割付をする場合は下記の寸法によって割付てください。

* 働き長さの標準値は280mmですが、270～285mmの調整が可能です。

切妻のみの屋根の場合は範囲内で流れの瓦割付ができます。

* 働き幅の標準値は306mmですが、瓦割付をする場合、現物で寸法

確認し割付を行ってください。

【流れ方向】

* 野地寸法は、軒先280mm（瓦の出60mmの場合）

+ 働き長さの倍数+30mmで決めてください。


* 割付をしない場合は棟際の棧瓦を切断して調整してください。

【桁行方向：切妻】

a. 半瓦を使用する場合

* 桁行方向は、棧瓦の働き幅306mm（標準値）又は153mmの倍数+60mmで決めてください。

* 左袖と棧瓦の重なりがアンダーラップ分少なくなりますので、破風板が厚い場合や袖瓦下にサイディングボードを差し込む場合はb. c. での施工をお勧めします。


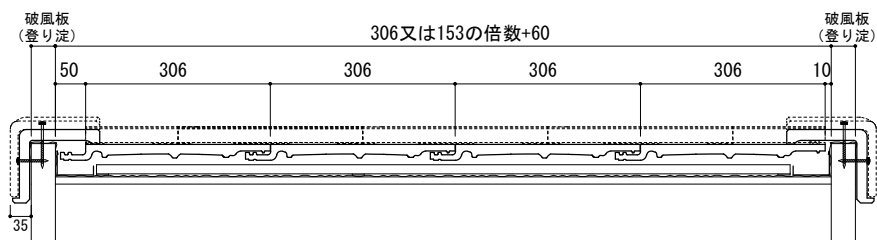


注意 破風板内々の寸法

b. 半瓦を使用しない場合

* 桁行方向は、棧瓦の働き幅306mm（標準値）又は153mmの倍数+20mmで決めてください。

* ケラバ側の棧瓦は下図のようにカットして使用してください。

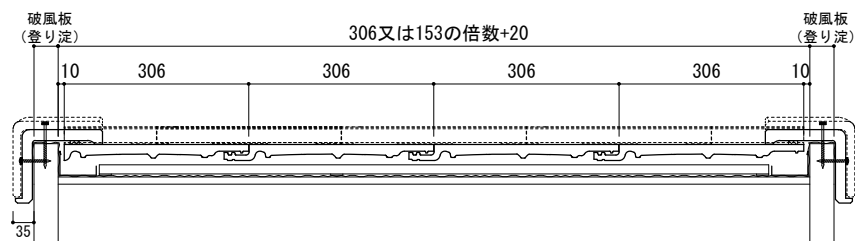

c. 棧瓦を切断


* 割付をしない場合は左のケラバ際の棧瓦を切断し桁行寸法を調整してください。

【すがり部：切妻】

* 流れ方向は働き長さの倍数で決めてください。

* 割り付けする場合は、桁行方向は下図のように決めてください。




注意 破風板内々の寸法

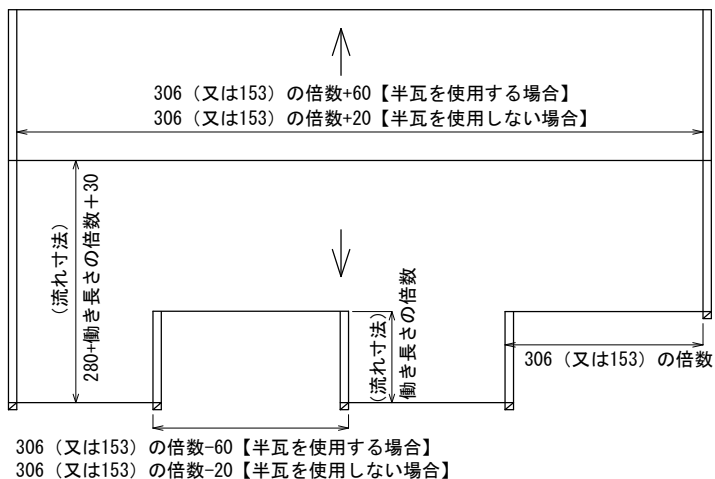

8. 切妻屋根の納まり 8-2. かぶせ袖の納まり



袖部一下地納まり

- * 袖の立ち上がり材の幅は35～50mmにしてください。
- * 袖の立ち上がりは55mmです。（桟木の厚み15mmの場合）
- * 破風板にサイディングボードを差し込む場合は、破風板面と袖瓦取り付け面の間を、ボードの厚み以上確保するように注意してください。（桟木 15×30などを破風板に打つ。）

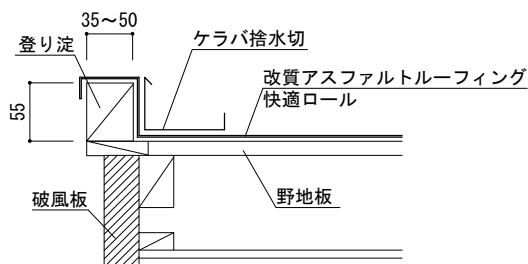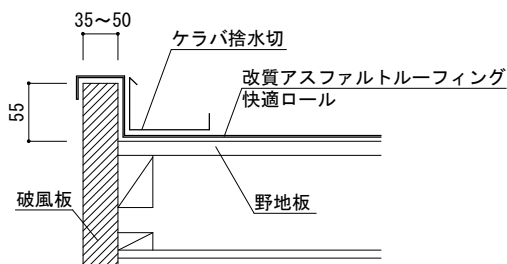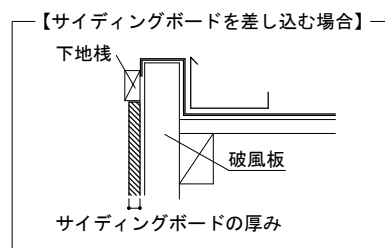



捨水切・桟葺き

- * 袖際にはケラバ捨水切を使用してください。
- * ケラバ捨水切の軒先先端は野地より15mm程度出してください。
- * 小動物の侵入を防ぐため、瓦座は端まで伸ばしてください。瓦座の端部はケラバ捨水切の形状に切り欠き、水が流れるスペースを確保してください。
- * 桟瓦の上にEPDMシーラー15×15を330mm程度に切って、瓦1枚ごとに頭から尻部まで貼ってください。

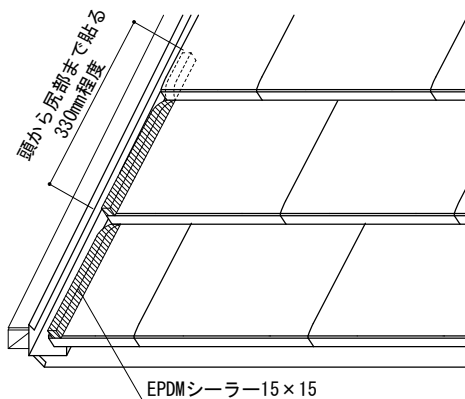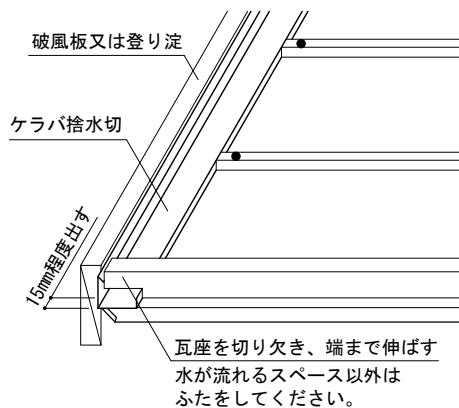

棟違い部のケラバ捨水切の施工

- * 棟違い部のケラバ捨水切の先端は、軒先まで施工するか、桟瓦上に出すように加工してください。

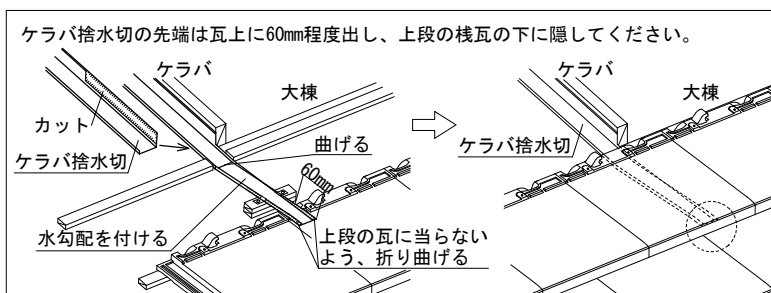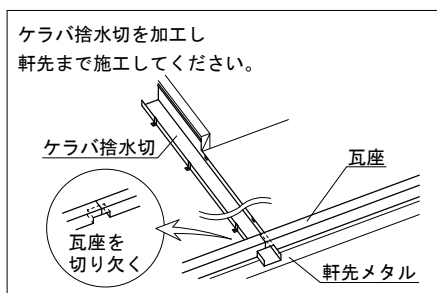


8. 切妻屋根の納まり 8-2. かぶせ袖の納まり

袖瓦取り付け


【トライRS袖瓦・トライ袖瓦】

- * 袖瓦は側面よりパッキン付ステンレスねじ50mmで2ヶ所、上面よりパッキン付ステンレスねじ75mm 1ヶ所で固定してください。
- * 軒先には角瓦を使用し、棟際の棧瓦が1枚物で納まった場合は寸長袖瓦を使用してください。
- * トライRS袖瓦はレインキャッチャーを雨水が伝わり雨だれを軽減します。そのため、通りに注意して大きな段差、隙間がないように取り付けてください。（大きな段差等があると、その部分で雨水の流れが切れ、大きな雨だれが発生するおそれがあります。）
- * トライRS袖瓦の場合は雨樋を必ず角瓦の外側まで施工し、袖瓦を伝わる雨水が雨樋に入るようにしてください。

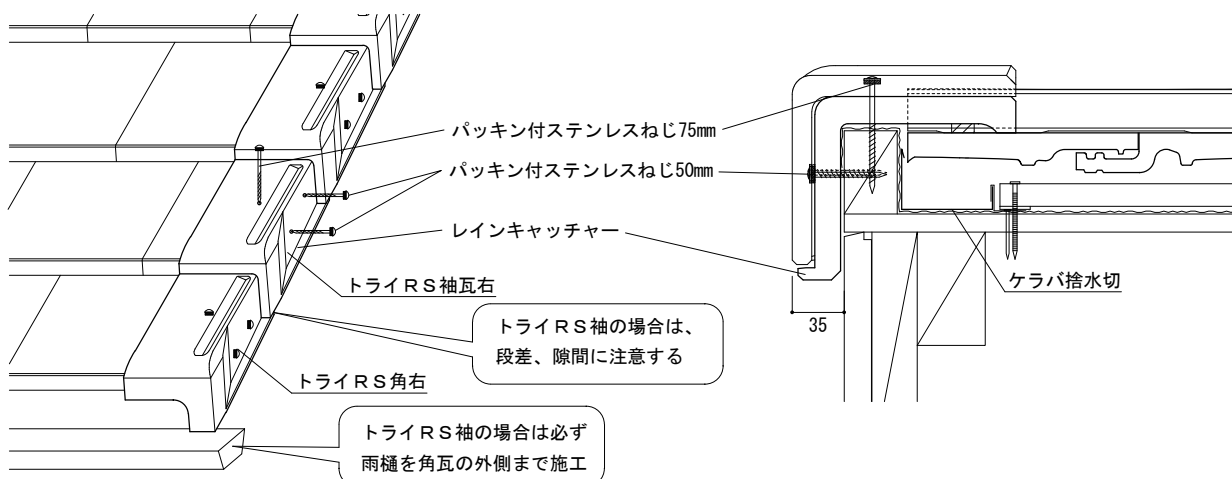

【トライ兼用袖】


- * 袖瓦は側面よりパッキン付ステンレスねじ75mmと50mmとで2ヶ所、上面よりパッキン付ステンレスねじ75mm 1ヶ所で固定してください。
- * 軒先には角瓦を使用し、棟際の棧瓦が1枚物で納まった場合は寸長袖瓦を使用してください。

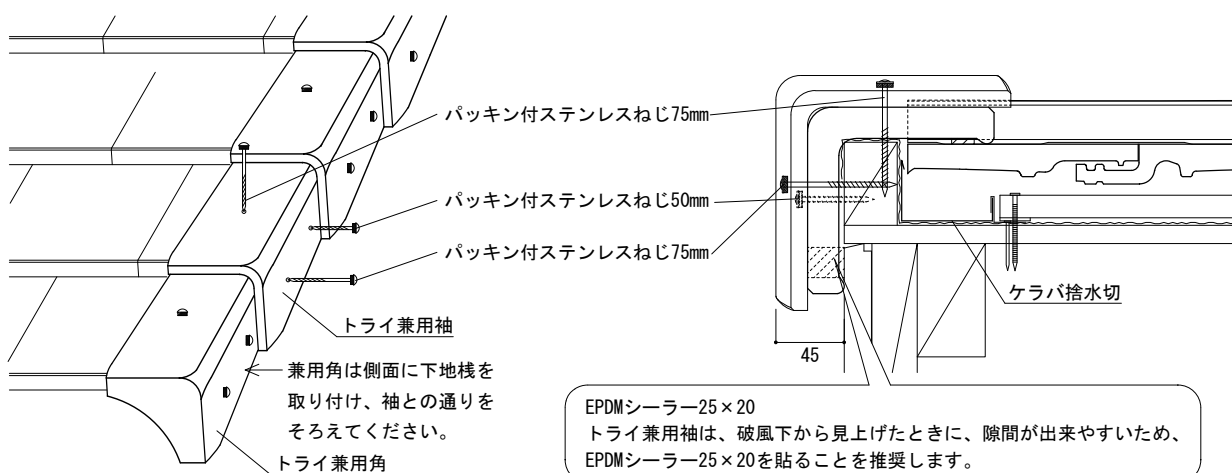

8. 切妻屋根の納まり 8-2. かぶせ袖の納まり


すがり部の納まり

* 軒先メタルとケラバ捨水切の端部は折り曲げて立ち上がりを作ってください。

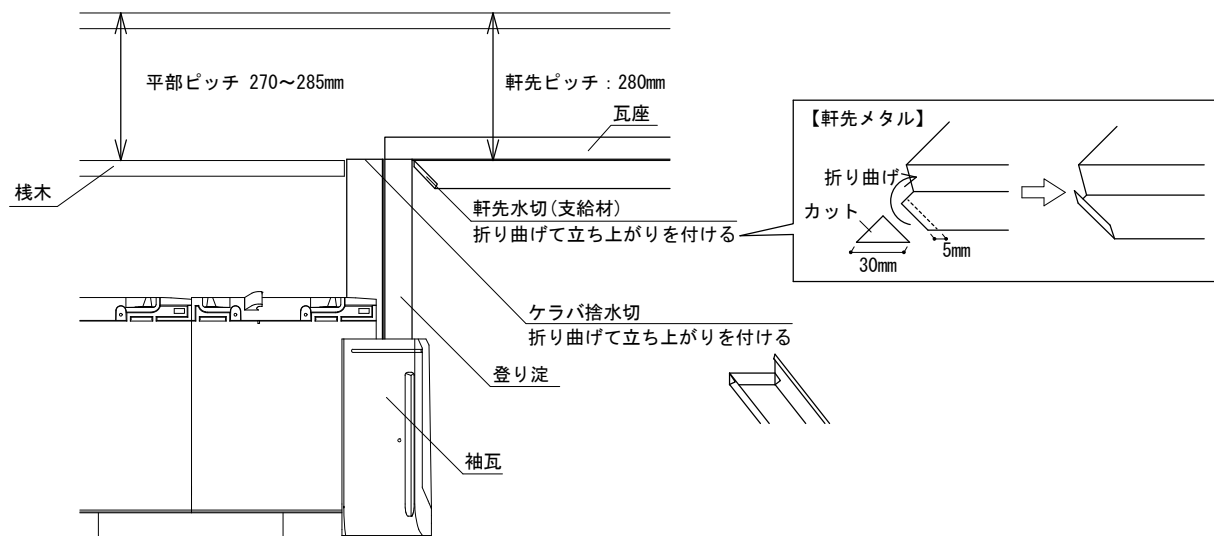

* すがり部は図のように防水テープを貼り付けてください。すがり部の最上段は寸長袖瓦を使用し、軒先と干渉する部分をカットし、取り付けてください。袖瓦と棧瓦の隙間を瓦用接着剤で処理してください。

* 小動物の侵入を防ぐため、袖瓦と軒先の間に大きな隙間が出来ないように注意してください。

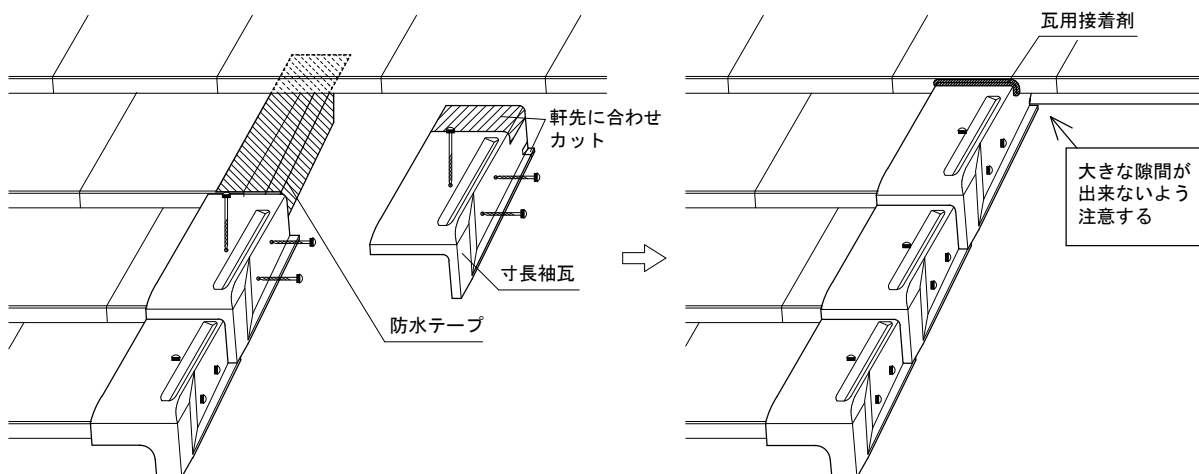


* 葺き縮める場合、棧瓦はハイパーアームを除去し、ハイパーアーム金具にて補強してください。


* 棧瓦の働き長さより小さく葺き縮める場合、袖瓦は棧瓦に合わせて切断が必要となります。

また、袖瓦切断の際に釘穴が使用できなくなる場合は、新たにドリルにて釘穴を開けてください。

< 葺き縮め部分の棧瓦 >

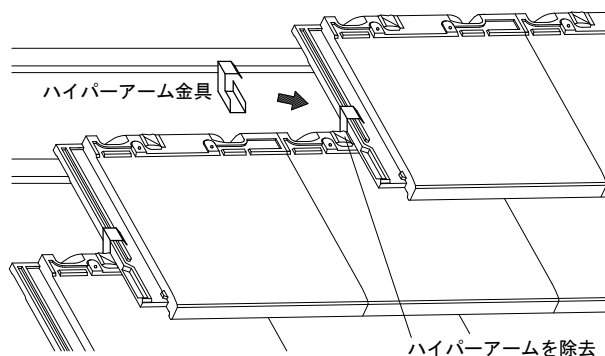


< 葺き縮め部分の袖 >

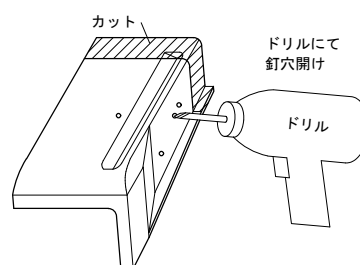

8. 切妻屋根の納まり 8-2. かぶせ袖の納まり


かぶせ袖大棟部－防水テープ・シーラーの取り付け

- * 棟金具 40 (30・50) を使用してください。棟際の棧瓦の高さによって、棟金具の高さを調整してください。
- * 棧瓦を棟際まで葺き上げてください。(詳しくは「棧葺き・大棟 (P.15)」を参照。)
- * 棟垂木の上から防水テープ240×18mを貼ってください。
- * 防水テープの端に半分程度かかるように、EPDMシーラー25×20を貼ってください。
- * 湿式(シリコン入南蛮しっくい)での施工も可能です。

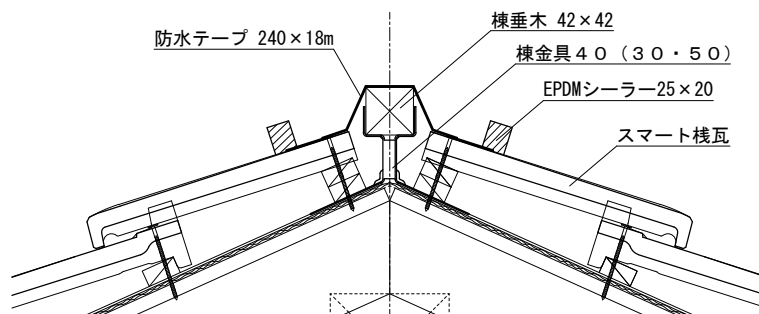


かぶせ袖大棟部－冠瓦の施工

- * F2冠瓦は大棟芯に合わせて並べ、パッキン付ステンレスねじ75mm1本で固定してください。
- * F2冠瓦は棟垂木でレベルを取ります、冠瓦の通りに注意して施工してください。

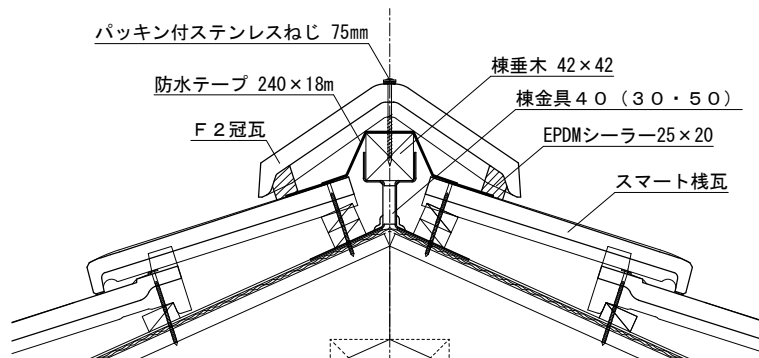


かぶせ袖大棟部－巴部の納まり


- * F2巴はパッキン付ステンレスねじ75mm2本で固定してください。
- * トライRS袖瓦、トライ袖瓦の場合はF2巴(150)をトライ兼用袖の場合はF2巴(125)を使用してください。
- * トライRS袖瓦の場合、巴蓋と袖瓦の側面に隙間が発生しないよう、レインキャッチャー部を加工して取り付けてください。
- * 反対側のF2巴は、F2冠瓦のタマブチをカットし、内側をえぐり、F2巴のタマブチが入る様に納めてください。

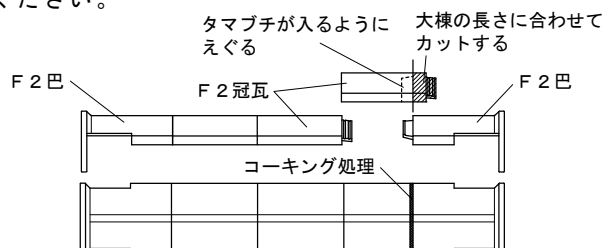

【トライRS袖瓦・トライ袖瓦】

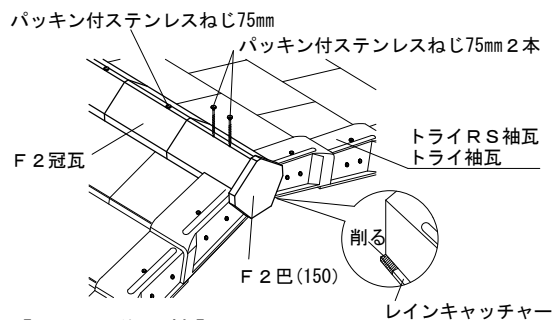


【トライ兼用袖】

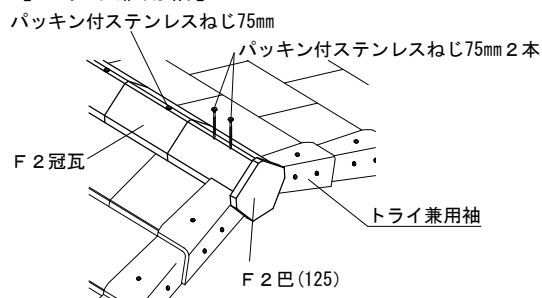

9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり

役物使用箇所

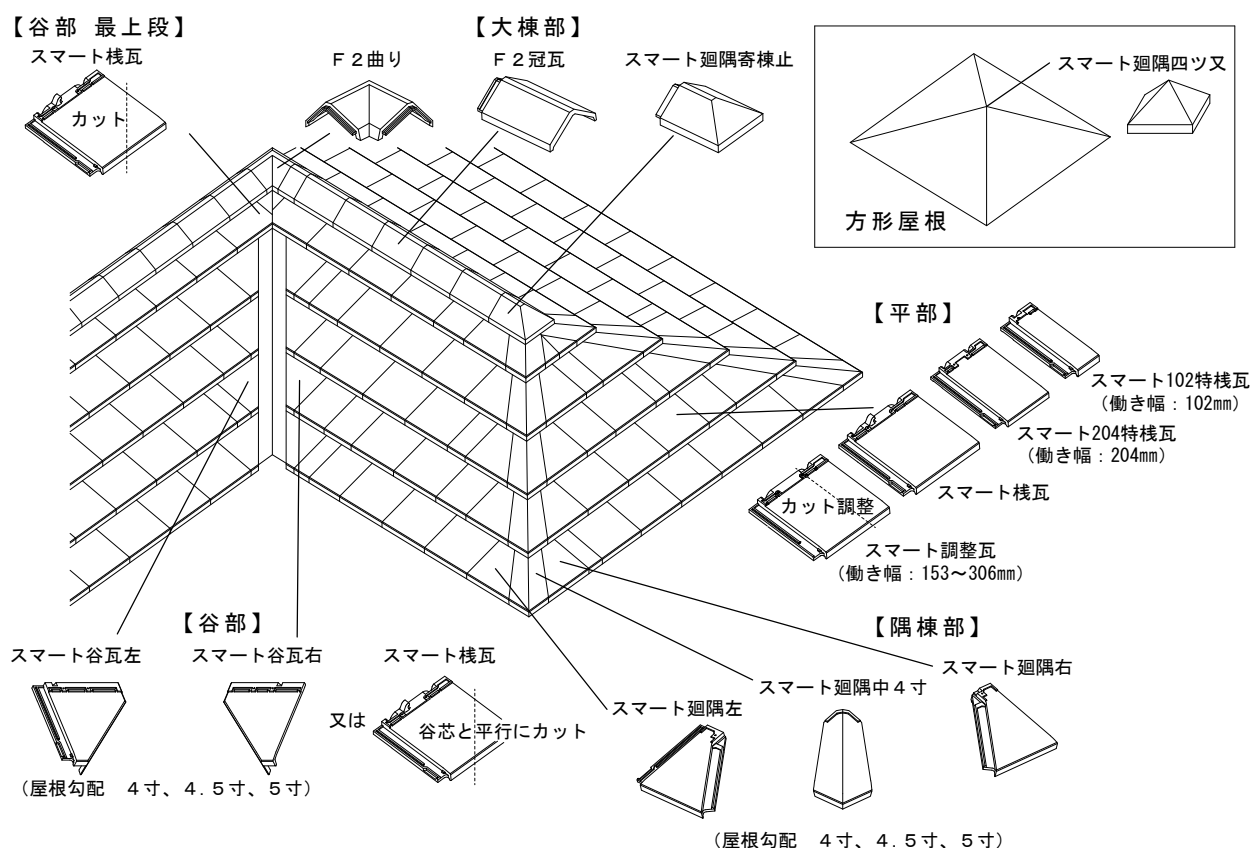

積算ルール（瓦の必要数）

寄棟屋根の場合、屋根一面あたりの必要数

廻隅右
廻隅左
廻隅中
調整瓦

…各 1 枚／ 1 段

102 特棧瓦 … 2 枚／ 3 段


204 特棧瓦 … 2 枚／ 3 段



寄棟屋根で流れ壁が入る場合、屋根一面あたりの必要数

廻隅右) …いずれか 1 枚 / 1 段
廻隅左)

廻隅中 … 1 枚 / 1 段
102特棧瓦 … 1 枚 / 3 段
204特棧瓦 … 1 枚 / 3 段

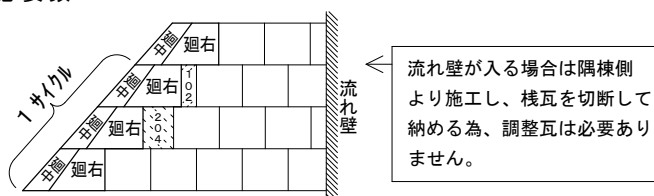


切妻・寄棟屋根で谷が入る場合、谷一本あたりの必要数

谷瓦右
谷瓦左
調整瓦

…各 1 枚／1 段

102特棧瓦 … 2 枚／3 段

204特棧瓦 … 2 枚／3 段

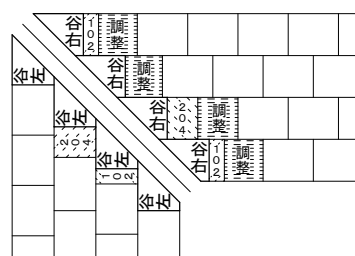


9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり

積算ルール（廻隅の施工パターン）

- * 屋根勾配毎に設定された流れ方向の割付ピッチ（次頁参照）を守ってください。
- * 瓦一体型太陽電池設置時には屋根勾配毎の流れ方向の割付ピッチが適用できず、280mmに固定されます。4.5寸勾配以外は下記施工パターンを適用できませんのでご注意ください。

＜隅棟際の瓦施工パターン＞

- * 隅棟際の瓦の割付は3段で1サイクルとなり、4段目以降はそのサイクルの繰り返しとなります。
- 葺き終わりの2種類の特棧瓦（102、204）の配置パターンは、野地の割付によって変わります。
- 各特棧瓦の配置パターンは「無し→204→102」「204→102→無し」「102→無し→204」のいずれかの繰り返しとなります。

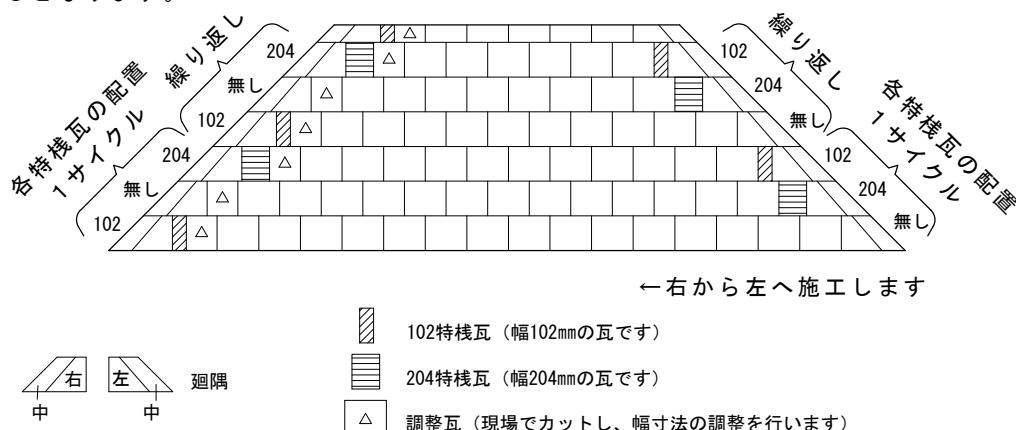


積算ルール（谷の施工パターン）

- * 谷際の瓦の割付は3段で1サイクルとなり、4段目以降はそのサイクルの繰り返しとなります。


＜2種類の特棧瓦を併用するパターン＞

- 葺き終わりの2種類の特棧瓦（102、204）の配置パターンは、野地の割付によって変わります。
- 各特棧瓦の配置パターンは「無し→102→204」「102→204→無し」「204→無し→102」のいずれかの繰り返しとなります。

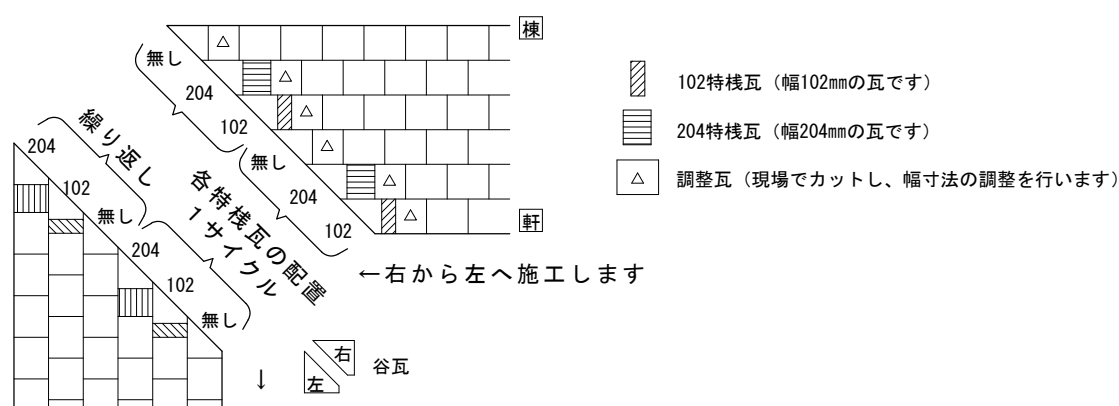

＜桁行の最小寸法：隅棟と谷＞

- * 谷瓦を使用する際、隅棟と谷の間は737mm以上確保してください。

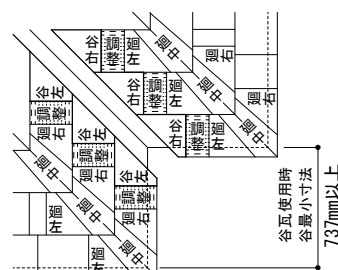

9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり

瓦割寸法

- * 野地板調整など瓦の割付をする場合は下記の寸法によって割付てください。
- * 働き長さの標準値は280mmですが、270～285mmの調整が可能です。切妻のみの屋根（廻隅瓦・谷瓦を使用しない）の場合は範囲内で流れの瓦割付ができます。
- * 働き幅の標準値は306mmですが、瓦割付をする場合、現物で寸法確認し割付を行ってください。


【流れ方向】

- * 廻隅瓦・谷瓦を使用する場合、働き長さは下表の通り、屋根勾配毎に決まっています。
- * 野地寸法は軒先280mm（瓦の出60mmの場合）＋働き長さの倍数＋30mmで決めてください。
- * 割付をしない場合は棟際の棧瓦を切断して調整してください。

【屋根勾配毎の働き長さ】 (単位mm)


屋根勾配	4.0寸	4.5寸	5.0寸
働き長さ	275	280	285
軒先	280		

※廻隅瓦は上記働き長さでないと施工できません。
 ※切妻のみの屋根の場合、働き長さは屋根勾配に合わせて必要はありません。

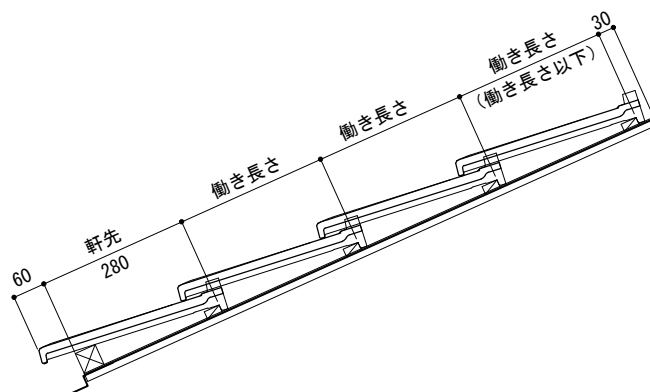


【すがり部：寄棟】

- * 瓦座42×42を使用し、軒先280mm（瓦の出60mm）の場合の瓦の割付です。
- 瓦の出が変わる場合はご注意ください。

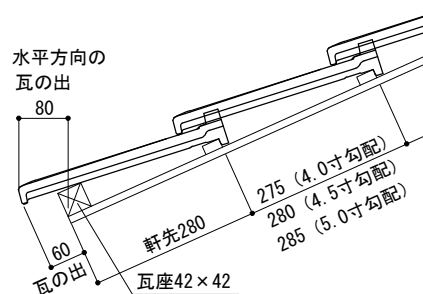


- * 流れ方向は働き長さの倍数で決めてください。
- * 桁行方向は306mm（又は153mm）の倍数＋744mmで決めてください。
- * 軒先に特棧瓦を使用しない場合の割付です。

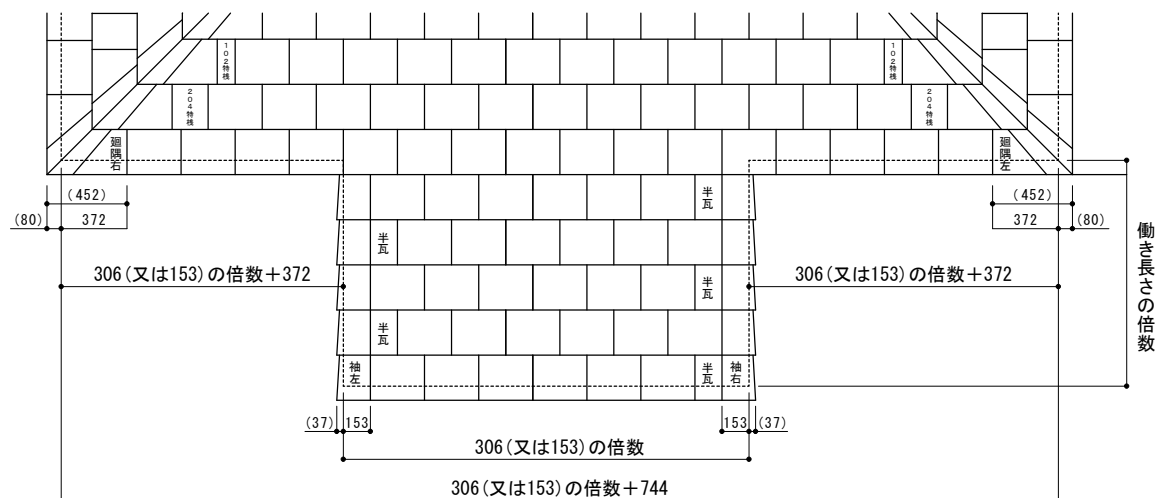

9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり



棟垂木の取り付け

- * 大棟の芯を出し棟金具 20 を 910mm ピッチにて取り付けてください。（棟換気 P-換を取り付ける場合は棟金具 40 を使用します。）
- * 乾式工法の場合は、棟金具はリブ付 B K 棟金具を使用し、600mm ピッチで取り付けることを推奨します。
- * 棟垂木を取り付け、棟金具に釘で固定してください。

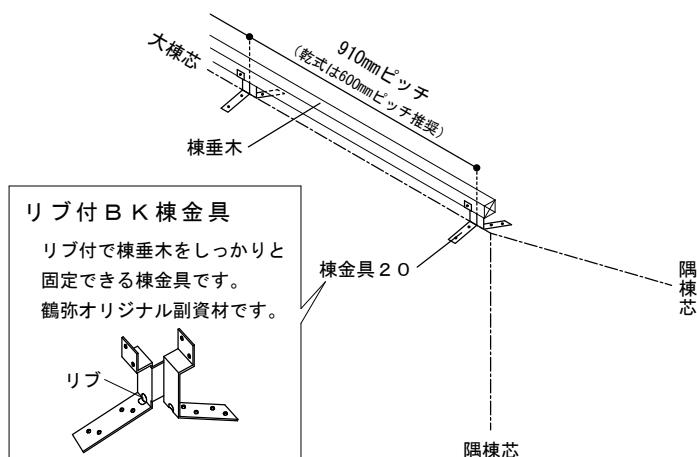





縦桟、桟木の取り付け

- * 隅芯に墨を打ってください。
- * 廻隅瓦、谷瓦を使用する場合は、必ず下表の屋根勾配毎の働き長さにて桟木を取り付けてください。詳しい取り付け方は「縦桟と桟木の取り付け (P.13)」を参照してください。
- * 軒先に瓦座を取り付けてください。隅棟軒先部の瓦座は隅芯に合わせ斜めにカットし取り付けてください。
- * 桟木は隅棟芯で 2 面の桟木位置が交わるようにして施工してください。（図 1）
- * 隅木は桟木と 15mm 隙間を取り、中心を隅芯に合わせ設置し、両足部の中心にステンレスねじ $\phi 3.8 \times 38\text{mm}$ で固定してください。（図 2）
- * 隅木の位置決めをする際には、図 3 のように桟木を 100mm ほどに切断した治具を使用して、15mm の位置を厳守してください。隅木は廻隅中固定用のパッキン付ステンレスねじ 75mm が中心に固定されるように正確に取り付ける必要があります。隅木を固定する際には、割れの原因になるため、隅木に無理な力がかからないよう注意して固定し、万一割れやヒビがあった場合は、必ず交換してください。冬期は特にご注意ください。

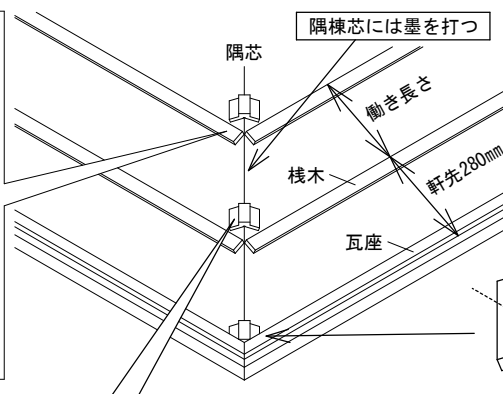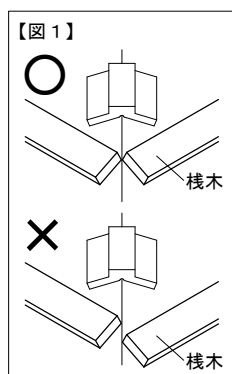

【屋根勾配毎の働き長さ】		(単位mm)		
屋根勾配		4.0寸	4.5寸	5.0寸
働き長さ		275	280	285
軒先		280		

※廻隅瓦は上記働き長さでないと施工できません。

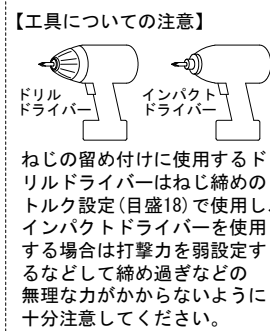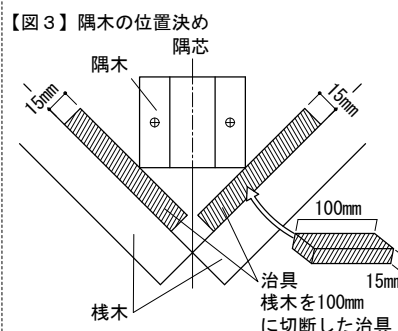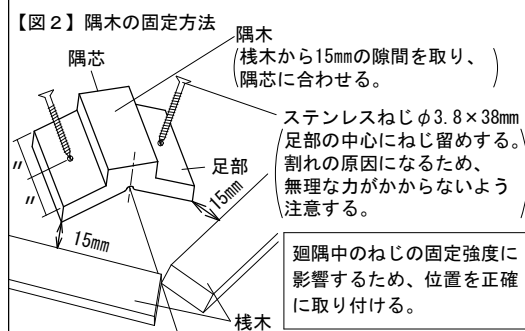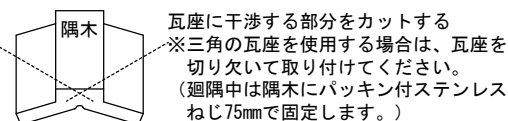

【工具についての注意】



ねじの留め付けに使用するドリルドライバーはねじ締めトルク設定 (目盛 18) で使用し、インパクトドライバーを使用する場合は打撃力を弱設定するなどして締め過ぎなどの無理な力がかからないように十分注意してください。

9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり


廻隅隅棟部一葺き始め（1段目）

* 廻隅右と廻隅左は必ず尻剣を棧木にしっかりと引っ掛けてください。


廻隅右・左の両隣に棧瓦（又は調整瓦）を仮置きし、廻隅中の中心を隅芯に合わせるように置いてください。

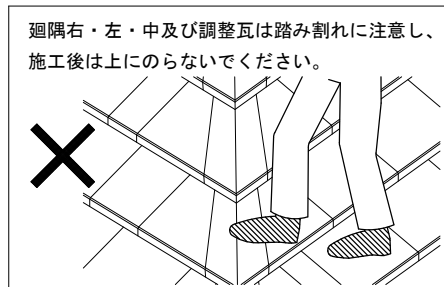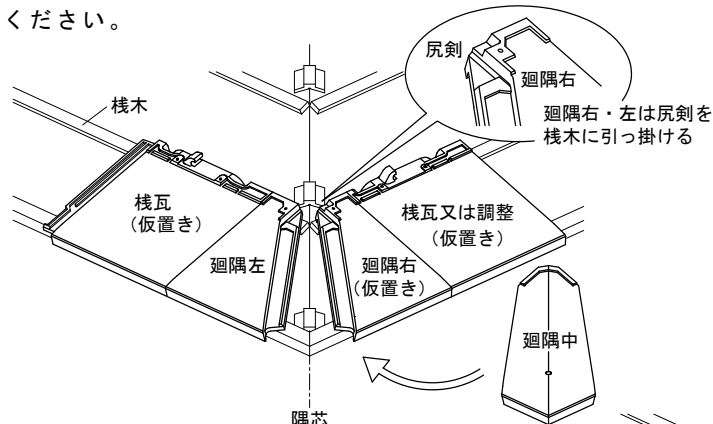

* 廻隅右・左と廻隅中は、隙間がないようにし、仮置きした棧瓦（又は調整瓦）と頭のラインを揃えてください。（廻隅中の中心が隅芯からずれていると、頭のラインがそろわない場合がありますので、位置を確認してください。）

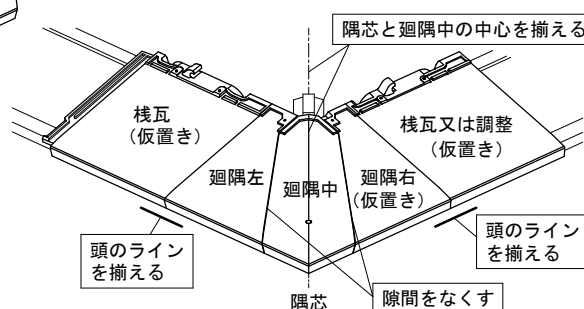

* 位置決め後、ハイブリッドリング釘F形用1本と耐風L釘 L-38で固定してください。
* 廻隅左のすぐ左の棧瓦はハイパーアームが2段目の廻隅左に干渉するため、除去してください。

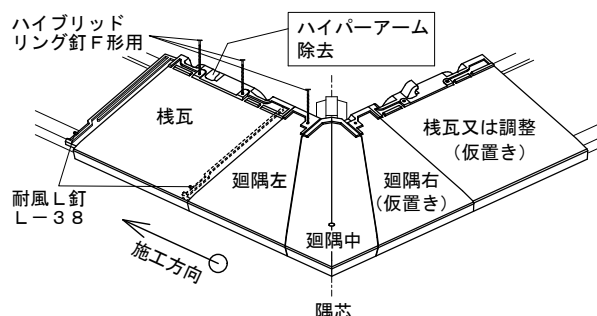

廻隅隅棟部一葺き始め（2段目以降）




* 2、3段目も1段目と同様に廻隅右・左と廻隅中の頭ラインが揃うように置き、廻隅右と棧瓦（又は調整瓦）を仮置きし、位置決め後、施工してください。（1段目の廻隅中と通りを合わせて施工してください。）

* 2段目の廻隅左の隣には204特棧瓦、3段目の廻隅左の隣には102特棧瓦を施工してください。

* 3段を1サイクルとし、4段目以降は1～3段目と同じ瓦配置で繰り返し瓦を施工してください。

* 廻隅瓦、棧瓦、特棧瓦、調整瓦がハイパーアームに干渉する場合は、ハイパーアームを除去して、瓦用接着剤にて補強してください。（○印部分）


* ハイパーアームが掛からない廻隅瓦、特棧瓦は、瓦用接着剤で固定してください。

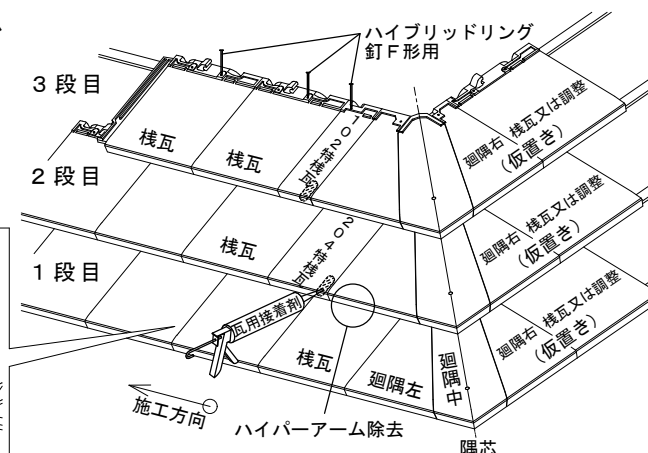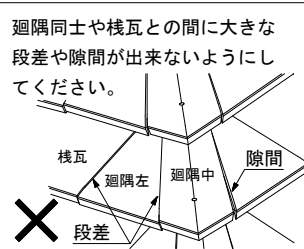

9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり


廻隅隅棟部一葺き終わり

- * 棧瓦を左隅棟際まで施工し、廻隅右と棧瓦の隙間（A寸法）を測定してください。
- * 隅棟際の102特棧瓦・204特棧瓦の配置は「無し→204→102」「204→102→無し」「102→無し→204」のいずれかの繰り返しとなります。
- * 廻隅右、特棧瓦、調整瓦はハイブリッドリング釘F形用で固定してください。
- * 廻隅右のオーバーラップ裏面と右隣の瓦のアンダーラップを瓦用接着剤にて接着してください。
- * 調整瓦は頭部・尻部の2箇所の寸法を測定し、カットします。瓦や施工時の寸法誤差によって毎段寸法が若干変化するので、寸法測定は1段目から最終段までの全段で行ってください。
- * 切断した調整瓦の切断面は必ずペンキを塗ってください。
- * 廻隅中はパッキン付ステンレスねじ75mm 1本で固定してください。

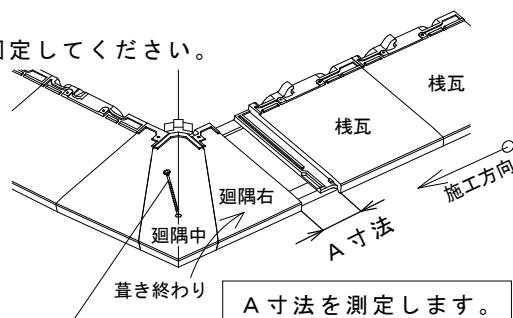


- ・ A寸法：102mm以下の場合

棧瓦を1枚はずし、
102特棧瓦＋調整瓦
で納めてください

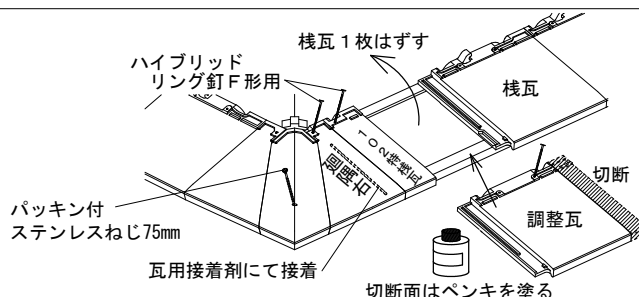


- ・ A寸法：102mmを超え204mm以下の場合

棧瓦を1枚はずし、
204特棧瓦＋調整瓦
で納めてください

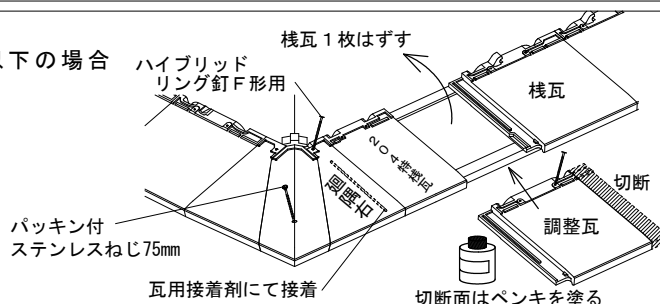




- ・ A寸法：204mmを超え306mm以下の場合

調整瓦で納めてください

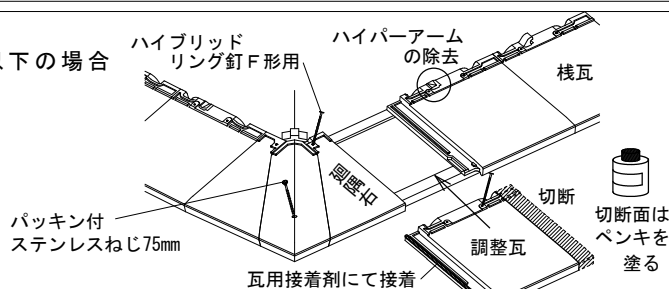

- * 廻隅瓦、棧瓦、特棧瓦、調整瓦がハイパーアームに干渉する場合は、ハイパーアームを除去して、瓦用接着剤にて補強してください。（○印部分）

- * ハイパーアームが掛からない調整瓦、特棧瓦、棧瓦は、瓦用接着剤で固定してください。

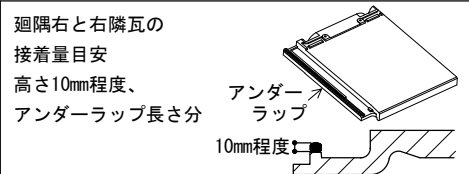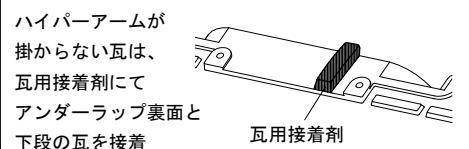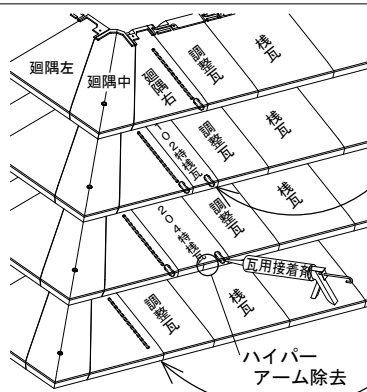

9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり


廻隅大棟部一棟際の施工（寄棟）

棟際は野地の桁行き寸法が小さくなり、102特棧瓦・204特棧瓦の配置パターンが適応できなくなる為、以下のように施工してください。

* 廻隅左～廻隅右の寸法（A寸法）を測定してください。

* 以下のパターンに従って棧瓦、102特棧瓦、204特棧瓦、調整瓦にて納めてください。

【パターン①】 A寸法が 153mm未満：棧瓦をカット

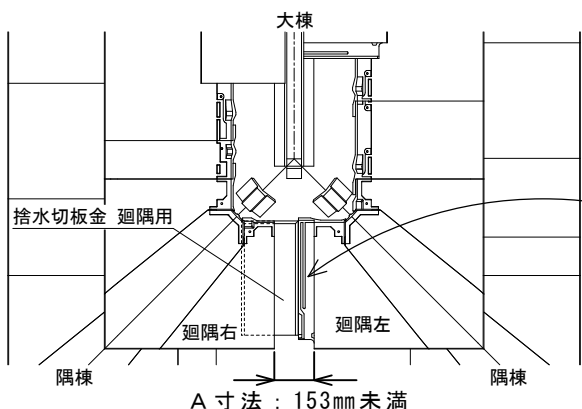


【パターン②】 A寸法が 153～306mm：調整瓦をカット

【パターン③】 A寸法が 307～356mm：102特棧瓦＋調整瓦をカット（※）

【パターン④】 A寸法が 357～510mm：204特棧瓦＋調整瓦をカット


【パターン⑤】 A寸法が 511～612mm：棧瓦 ＋調整瓦をカット

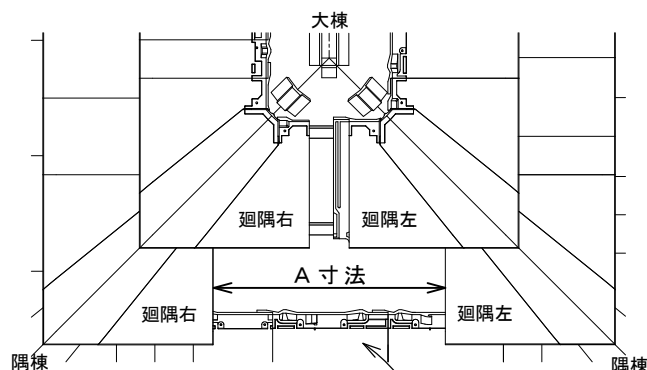


A寸法：153～306mm




A寸法：307～356mm（※）



A寸法：357～510mm



A寸法：511～612mm





※パターン③の102特棧瓦＋調整瓦をカットの場合、408mmまで施工が可能です。

9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり

廻隅大棟部－棟際最上段の施工




* 棟際2段目の瓦と桟木の上に捨水切板金 廻隅用を固定してください。

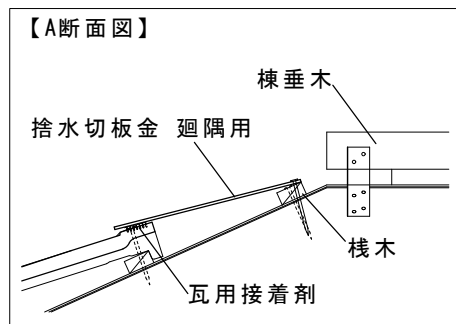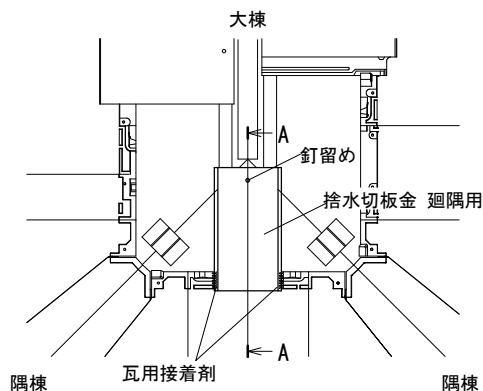

* 廻隅右、左、中は大棟芯に合わせてカットしてください。

* カット後、釘で固定できない瓦は銅線又はステンレス線で緊結するか、瓦用接着剤で固定してください。



* 廻隅右、左、中の合わせ目は上部から瓦用接着剤で処理してください。

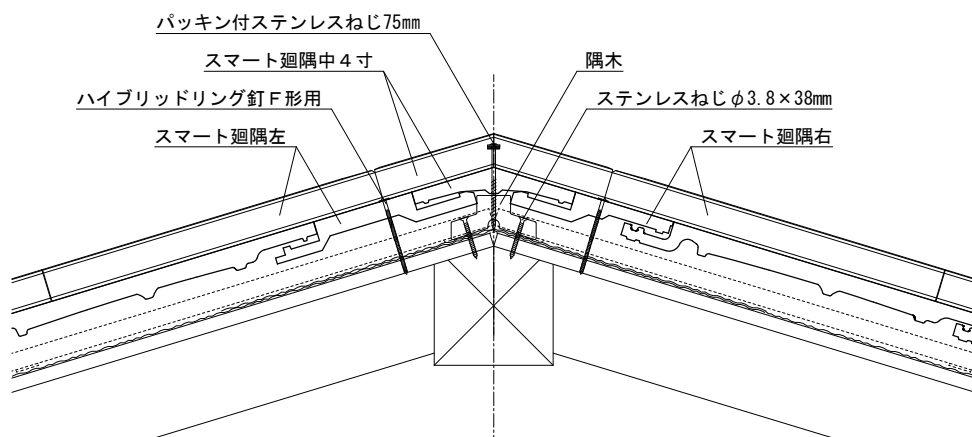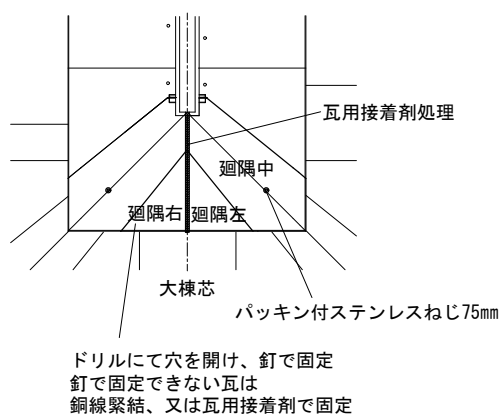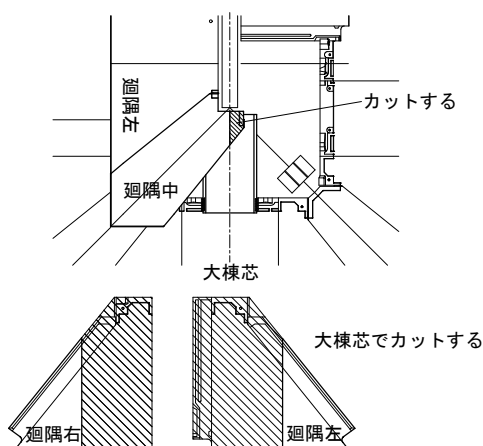

9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり



廻隅大棟部－防水テープ・シーラーの取り付け

- * 棧瓦を棟際まで葺き上げてください。（詳しくは「**棧葺き・大棟**（P.15）」を参照。）
- * 棟金具20を使用してください。（※棟金具40を使用している場合は「**かぶせ袖 大棟部**（P.28）」を参照。）
- * 垂木の上に防水テープ195×18mを貼ってください。後で取り付けるF2冠瓦やスマート廻隅寄棟止からはみ出さない位置に貼ってください。
- * 防水テープの端に半分程度かかるように、EPDMシーラー25×20を貼ってください。
- * 湿式（シリコン入南蛮しっくい）での施工も可能です。

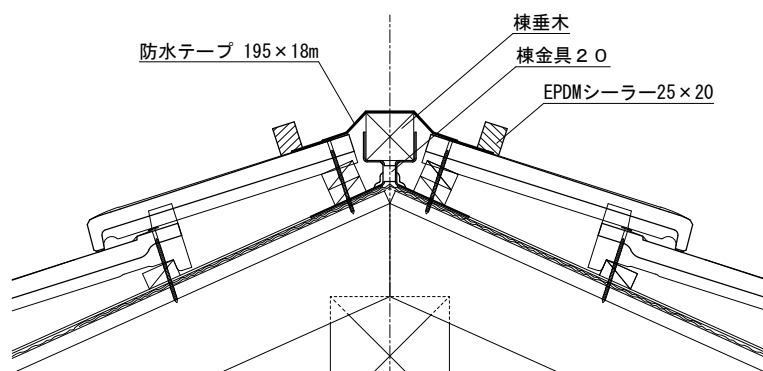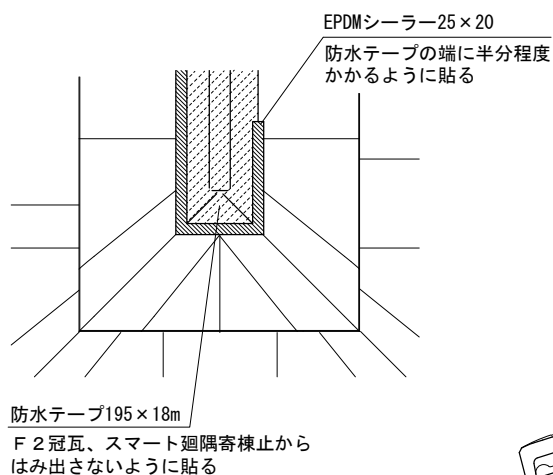

廻隅大棟部－冠瓦の施工

- * F2冠瓦は大棟芯に合わせて並べ、パッキン付ステンレスねじ100mm 1本で固定してください。
- * F2冠瓦は棧瓦でレベルを取ります、冠瓦の通りに注意して施工してください。
- * 大棟端部にはスマート廻隅寄棟止を使用し、パッキン付ステンレスねじ100mm 2本で固定してください。

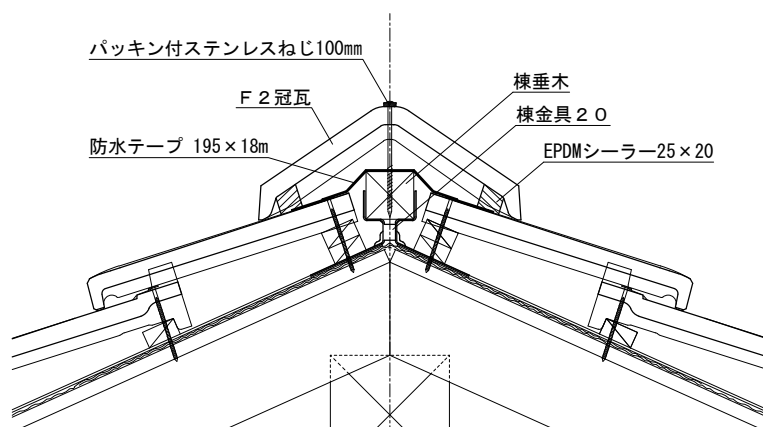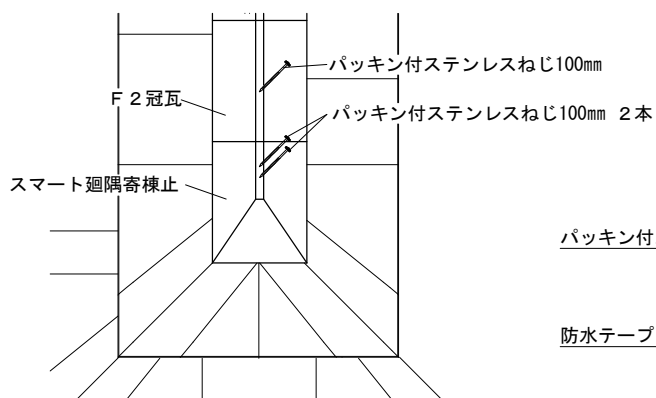


9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり

谷樋の施工（谷瓦・棧瓦カット共通）

- * 谷樋固定用の棧木を施工し、谷樋をステンレススクリーナー釘で固定してください。
- * 谷樋の軒先部分は樋の中に入る様に加工してください。

〔谷樋 軒先部〕





〔谷樋 重なり部〕

重なり部はコーキング打ちしてください。




100mm



谷瓦の施工


- * 谷瓦の対応勾配は4寸・4.5寸・5寸です。（その他の勾配の場合は、棧瓦カットで谷部を施工（次頁参照）してください。）
- * 谷瓦を使用する場合は、必ず屋根勾配毎の働き長さにて棧木を取り付けてください。（P.31.32参照）
- * 谷瓦は谷芯から75mmの位置に施工してください。
- * 谷瓦はハイブリッドリング釘F形用2ヶ所で固定してください。
- * 軒先1段目の谷瓦は、隣の瓦と高さがそろうように垂れを加工してください。
- * 谷瓦右のオーバーラップ裏面と、右隣の瓦のアンダーラップを瓦用接着剤にて接着してください。
- * ハイパーアームが掛からない瓦については瓦用接着剤にて補強してください。

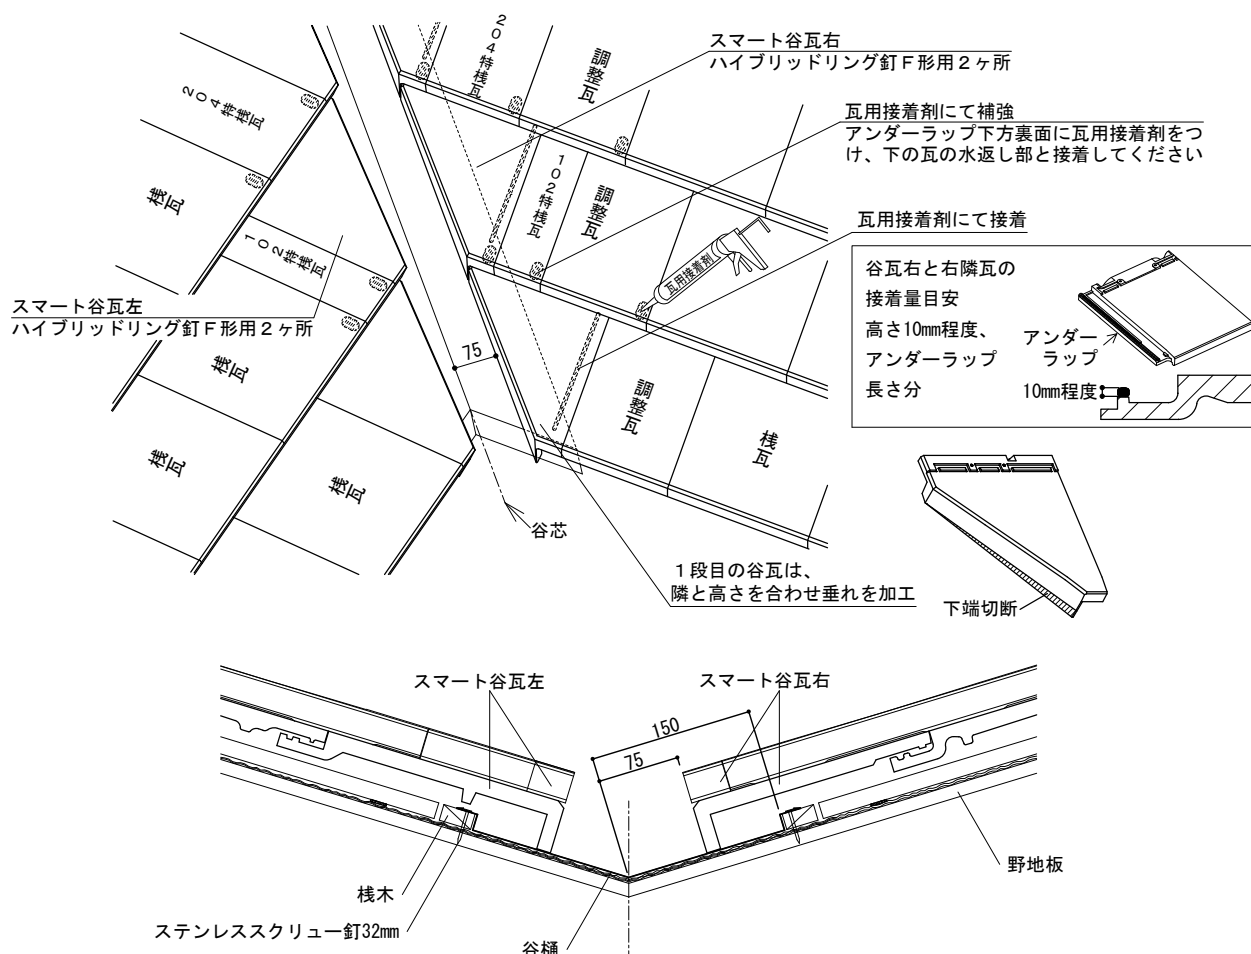

9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり




棧瓦カットによる谷の施工

- * EPDMシーラー25×20を谷樋上に、谷頂部まで2重貼りしてください。
- * 棧瓦は谷芯から75mmの位置で切断し、施工してください。
- * 切断した棧瓦は釘で固定してください。釘で固定できない小さな棧瓦は、銅線又はステンレス線で緊結し、瓦用接着剤で固定してください。
- * 棧瓦の切断面はペンキを塗ってください。

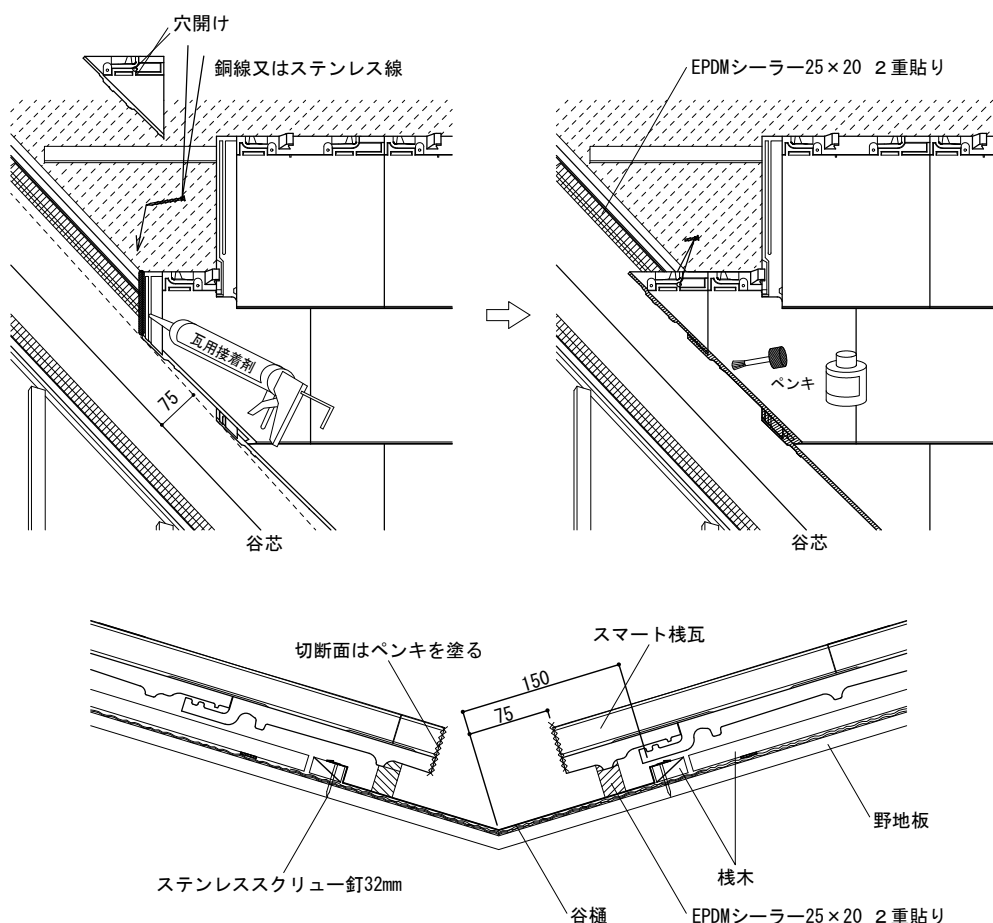

棟際の施工（谷瓦・棧瓦カット共通）

- * 棟際の1段については、棧瓦もしくは廻隅（棟違い部）を谷芯で切り合わせてください。
- * 谷瓦の場合は、棟際2段分ほど、谷頂部にEPDMシーラー25×20を2重貼りしてください。
- * 棧瓦カットの場合は、谷頂部までEPDMシーラー25×20を2重貼りしてください。

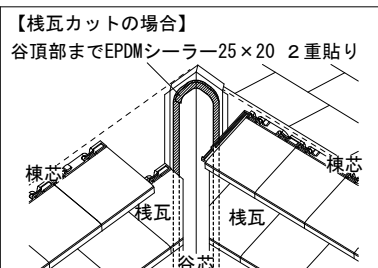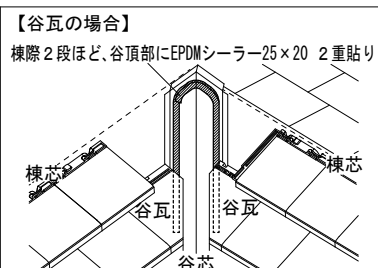
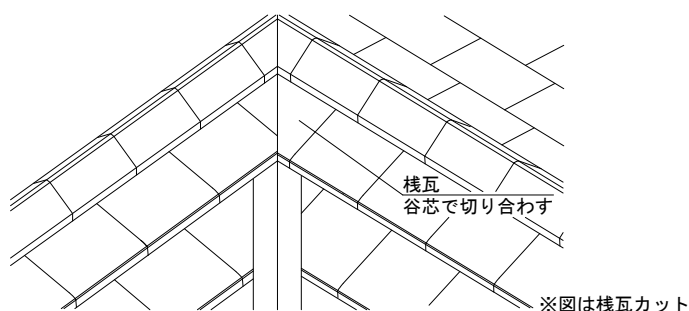


9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり

棟違い部－谷・大棟・隅棟（1）

＜棟際の棧瓦が半端物で納まる場合＞


- * 瓦は棟芯、谷芯の交点を基準にカットしてください。
- * 大棟・隅棟・谷が交差する棟違い部は、屋根形状に合わせて棧瓦・廻隅左・廻隅中・廻隅右をカットし施工してください。

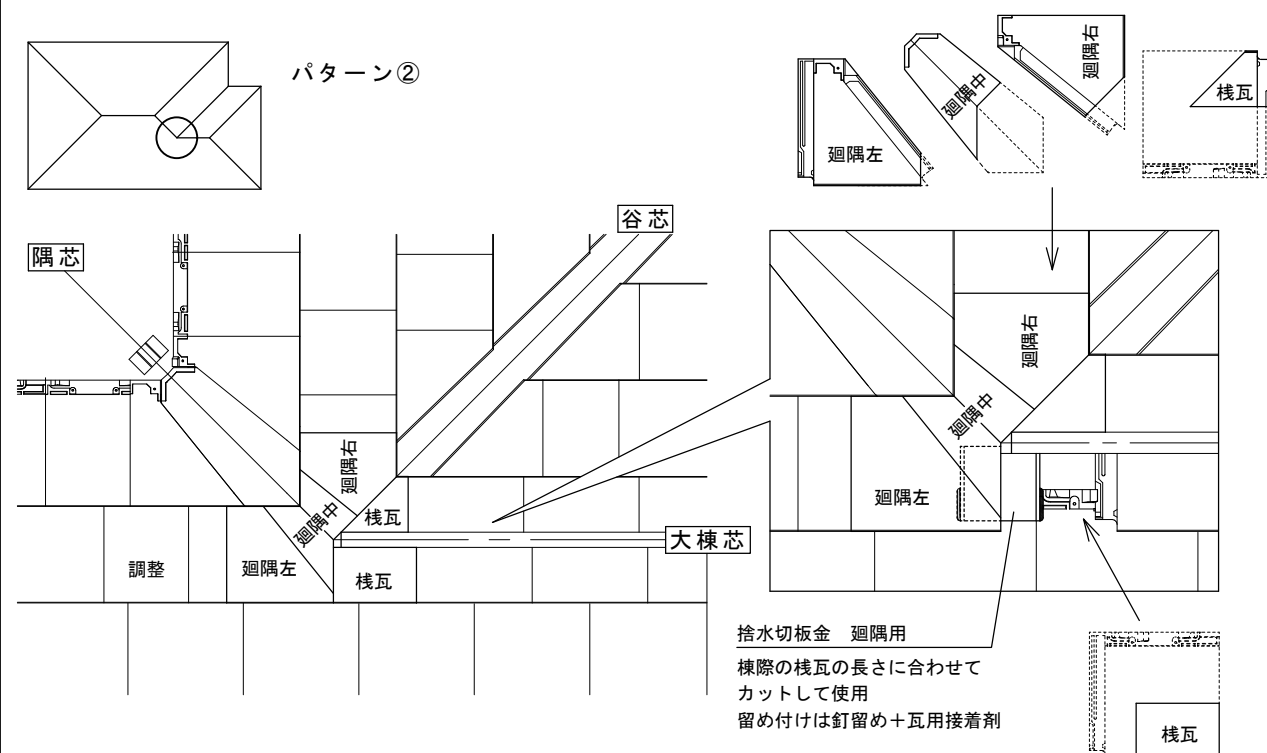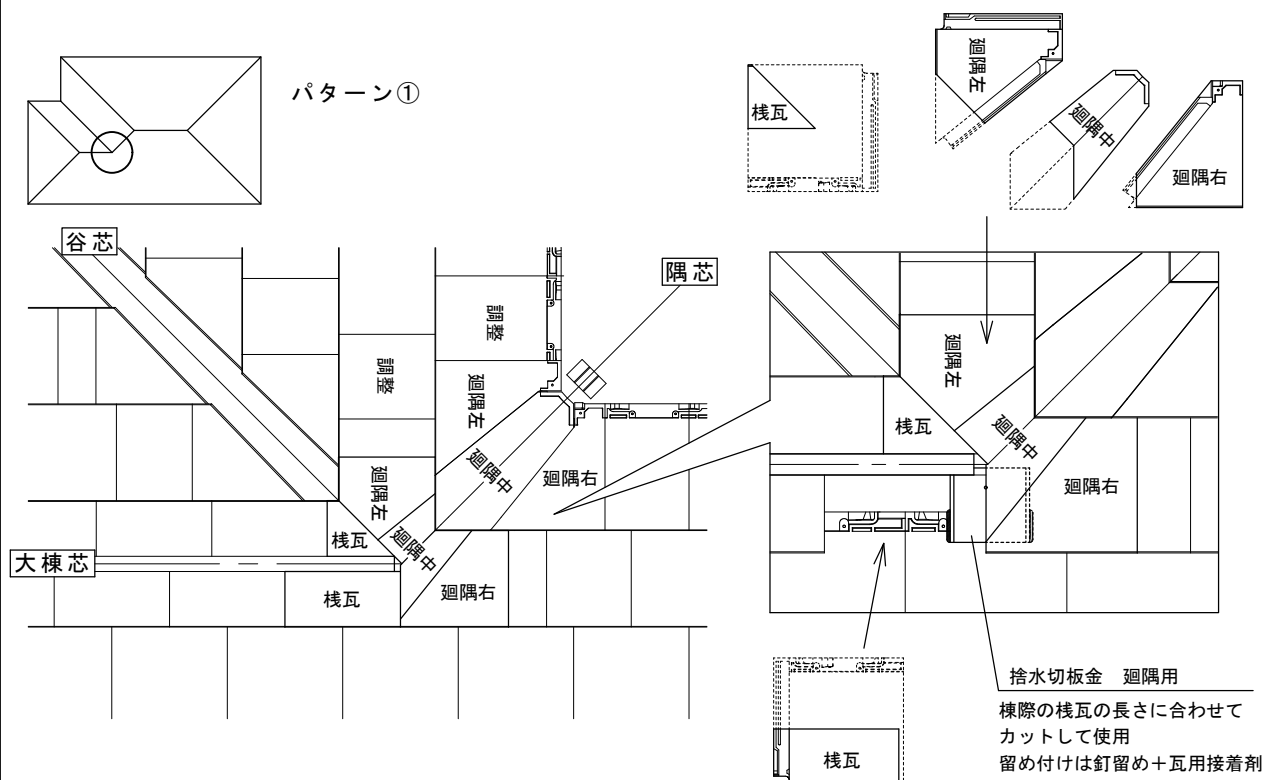


9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり

棟違い部－谷・大棟・隅棟（2）


- * 大棟に防水テープ195×18mを貼ってください。防水テープの端部は棟芯と谷芯の交点から30mm程度の位置まで貼ってください。
- * 防水テープに半分かかるようにEPDMシーラー25×20を貼ってください。

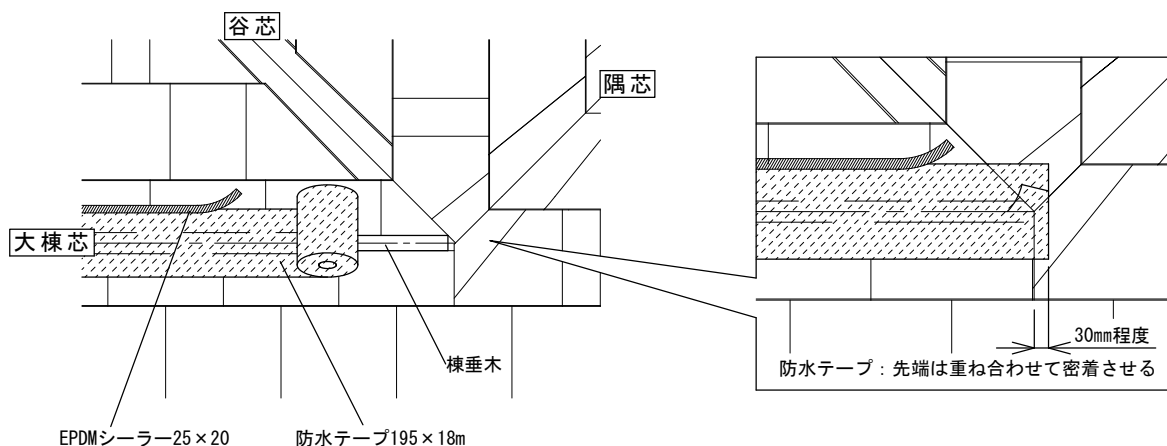

- * 大棟にF2冠瓦を施工してください。棟端部はF2巴（切欠き無）を加工して納めてください。
- * 巴は棟芯と谷芯の交点から50mm程度の位置で納めてください。
- * 巴が廻隅や棧瓦に干渉する部分はカットして納めてください。

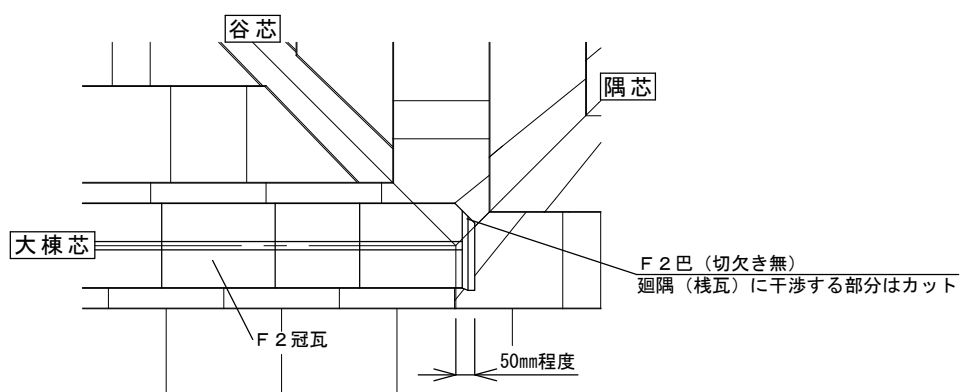

- * 巴と廻隅（棧瓦）の隙間は瓦用接着剤で処理してください。

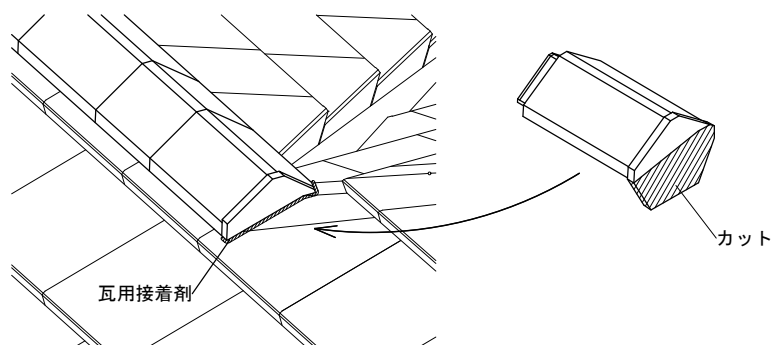


9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり




棟違い部－谷・大棟・隅棟（3）

＜棟際の棧瓦が1枚物で納まる場合＞



- * 谷の最上段は棧瓦を谷芯で切り合わせてください。
- * 大棟に防水テープとEPDMシーラーを貼り、上段の廻隅瓦を設置してください。
- * 廻隅瓦と大棟が当たる部分には、捨水切板金 廻隅用を入れてください。



パターン①

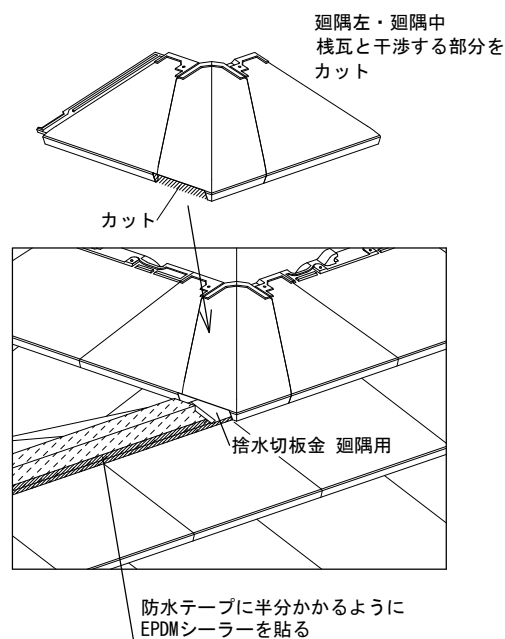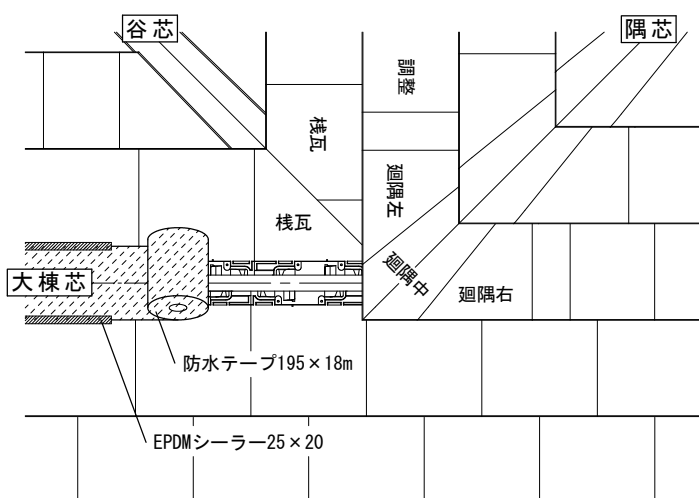


パターン②

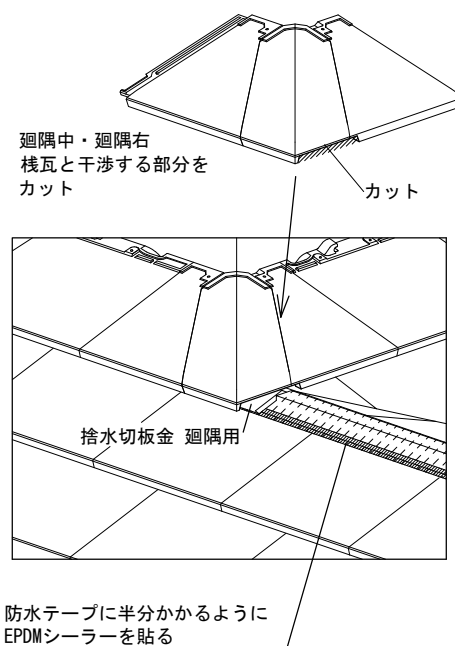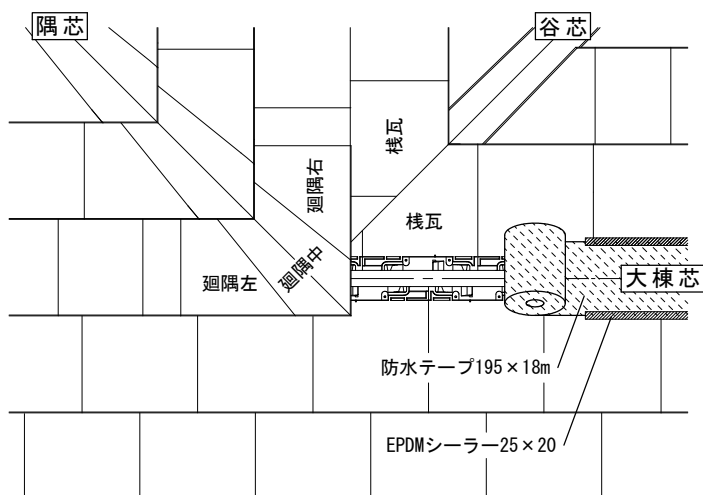


9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり

棟違い部－谷・大棟・隅棟（4）

- * 大棟にF2冠瓦を施工してください。棟端部はF2巴（切欠き無）を加工して納めてください。
- * 巴は廻隅瓦と付き合わせて納めてください。
- * 巴が棧瓦に干渉する部分はカットして納めてください。

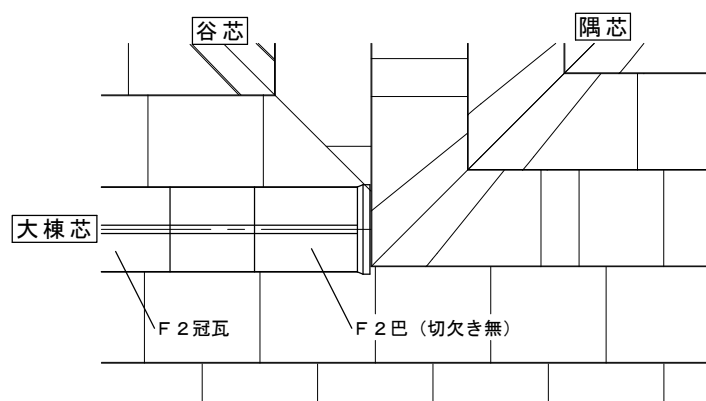


- * 巴と廻隅（棧瓦）の隙間は瓦用接着剤で処理してください。

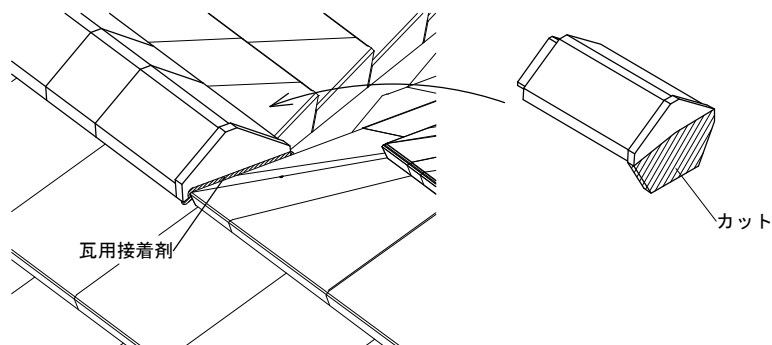


9. 寄棟屋根の納まり 9-1. 廻隅仕様の納まり

方形屋根頂部の納まり


- * 屋根頂部にスマート廻隅四ツ又を留め付けるための隅木を固定してください。
- * 捨水切板金 廻隅用を加工し、棧木に固定してください。

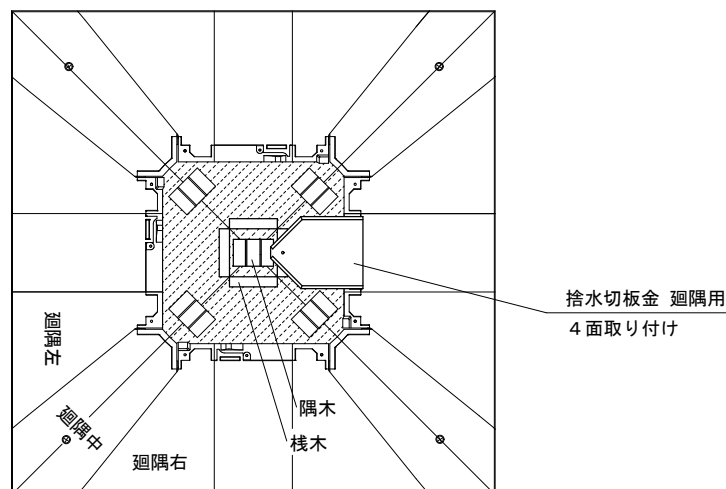

- * 隣り合う廻隅右、中、左の合わせ目が屋根面の中心にくるようにカットしてください。
- * カット後、釘で固定できない瓦は銅線又はステンレス線で緊結するか、瓦用接着剤で固定してください。
- * 廻隅右、中、左の合わせ目は上部から瓦用接着剤で処理してください。
- * 瓦を施工後、屋根頂部に防水テープを貼ってください。

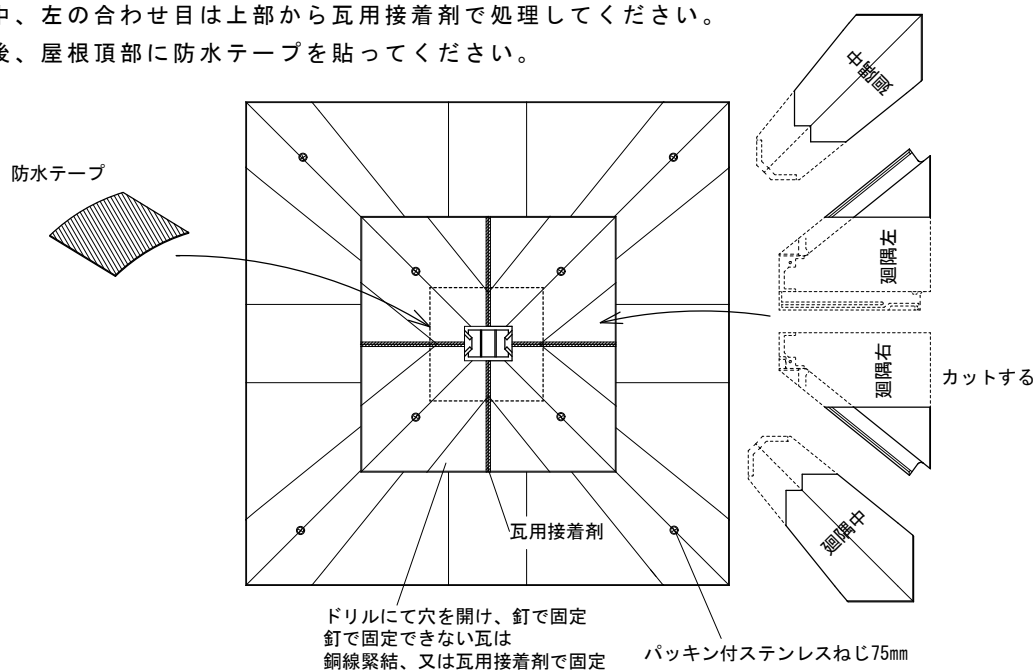


- * スマート廻隅四ツ又をパッキン付ステンレスねじ125mmで固定してください。

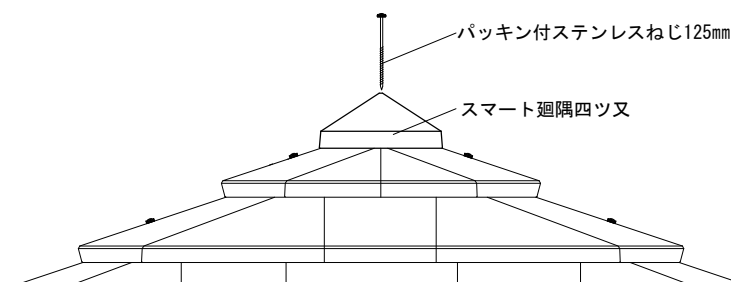

9. 寄棟屋根の納まり 9-2. 差し棟仕様の納まり

役物使用箇所

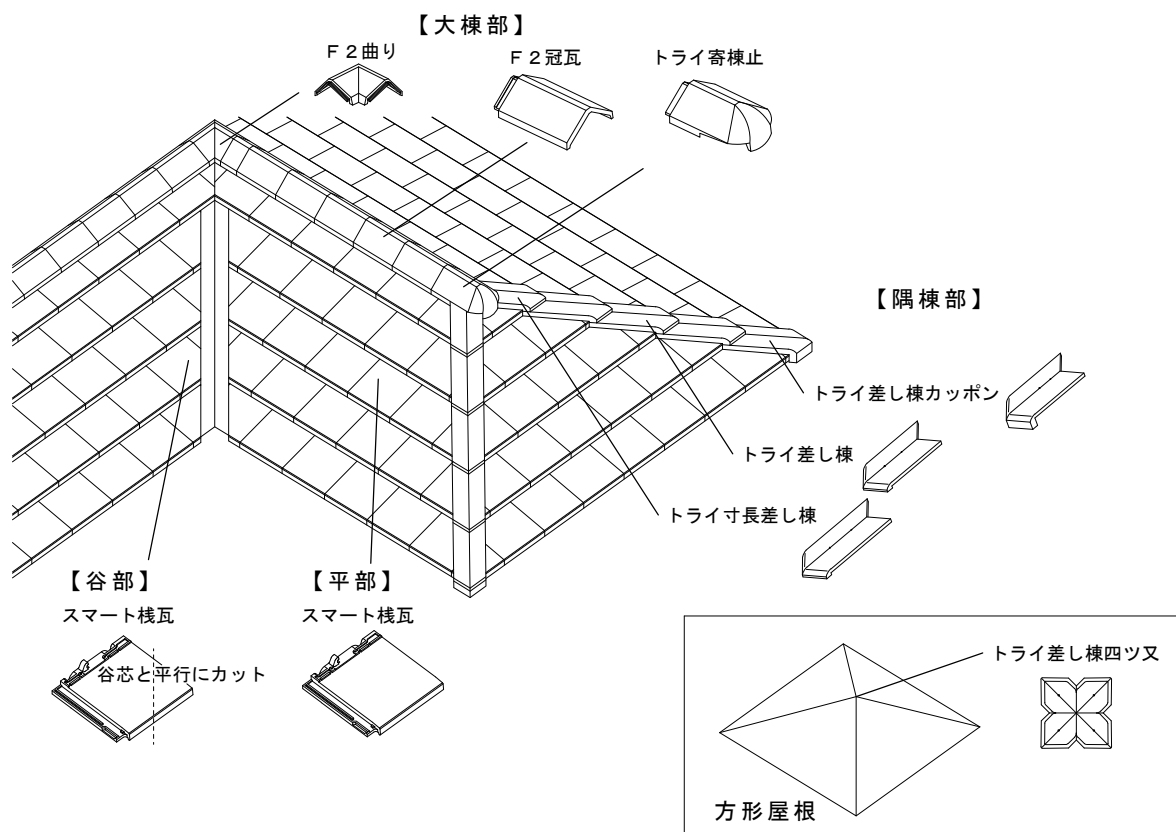

瓦割寸法

* 野地板調整など瓦の割付をする場合は下記の寸法によって割付てください。



* 働き長さの標準値は280mmですが、270～285mmの調整が可能です。

【流れ方向】

* 野地寸法は、軒先280mm（瓦の出60mmの場合）＋働き長さの倍数＋30mmで決めてください。

* 割付をしない場合は棟際の棧瓦を切断して調整してください。

* 差し棟仕様では各屋根面の働き長さは同じにしてください。

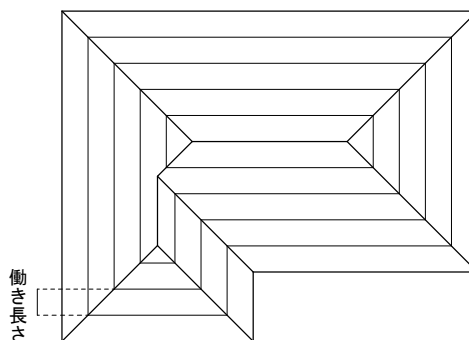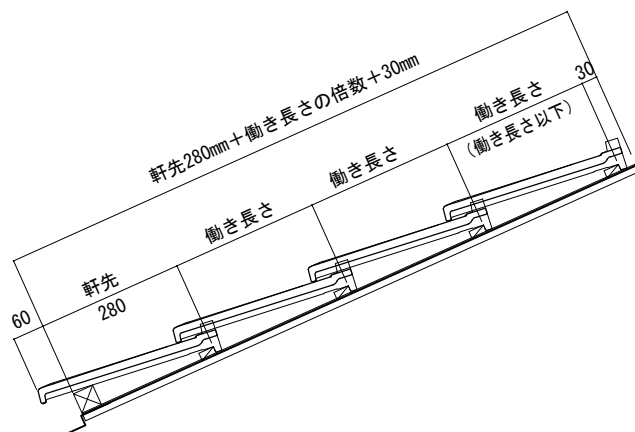


9. 寄棟屋根の納まり 9-2. 差し棟仕様の納まり

棟垂木の取り付け


[大棟部]

- * 棟芯に棟金具 40 を 910mm ピッチで取り付けてください。
- * 乾式工法の場合は、棟金具 40 はリブ付 BK 棟金具を使用し、600mm ピッチで取り付けを推奨します。
- * 棟垂木は、大棟の端部より 120mm 出して、棟金具に固定してください。

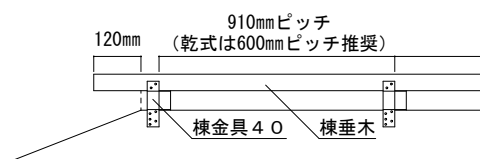


[隅棟部]

- * 隅棟の芯を出し、棟芯に棟垂木を合わせてください。
- * 棟垂木の取り付けは BK 棟金具 0 (ベルト) を使用し、910mm ピッチで取り付けてください。
- * 棟垂木の先端は、軒先の瓦座面で合わせてください。

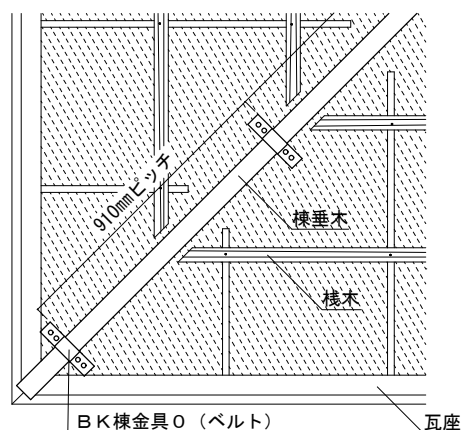

BK 棟金具 0 (ベルト) の使用方法


1. 金具中心の釘穴と棟垂木中心を合わせ釘で固定してください。
2. ハンマー等で棟垂木形状に曲げてください。
3. 金具を野地に釘で固定してください。

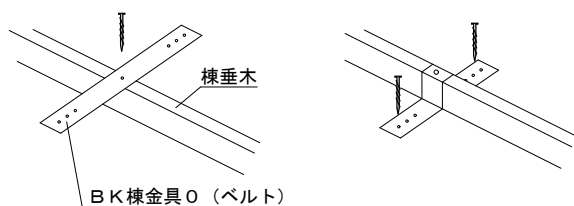

下地棧の取り付けについて


- * 隅棟の棟垂木先端に下地棧を取り付けてください。

(差し棟カッポンの高さを調整するためです。)

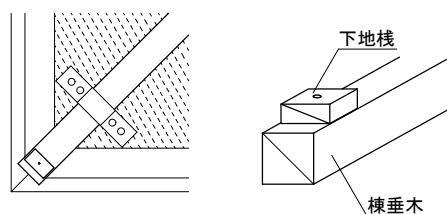

棧木の施工


- * 差し棟仕様では各屋根面の働き長さは同じにして、隅芯で棧木が交わる位置に施工してください。
- * 棧木の詳しい取り付け方は「縦棧と棧木の取り付け (P. 13)」を参照してください。

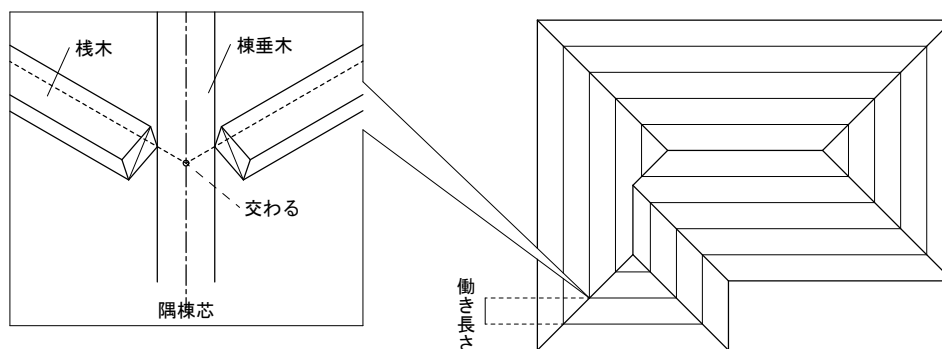



9. 寄棟屋根の納まり 9-2. 差し棟仕様の納まり

差し棟隅棟部

- * 棧瓦を施工してください。（「棧葺き（P.14.15）」を参照。）
- * 隅棟部の棧瓦に防水テープ150×500を一段ごとに貼ってください。この際、防水テープは次の段の棧瓦を上げ、100mm程度重ねてください。
- * 防水テープの端部にEPDMシーラー15×15を貼ってください。
- * 軒先にはトライ差し棟カッポンを使用してください。
- * トライ差し棟（カッポン）を、パッキン付ステンレスねじ2本（前部100mm、後部75mm）で固定してください。

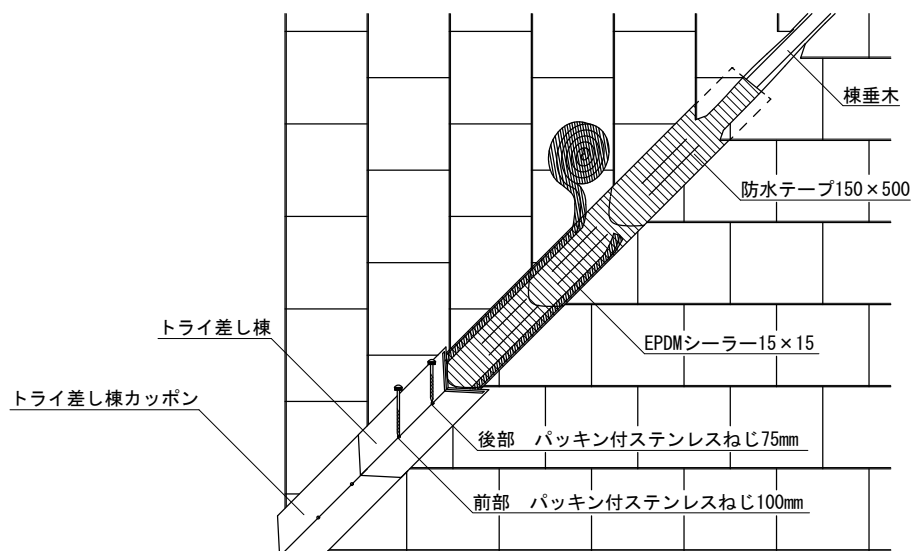

- * 棟芯部のトライ差し棟は、大棟の棟垂木に密着する様にカットしてください。
（棟際の棧瓦が1枚物で納まった場合には、トライ寸長差し棟を使用します。）

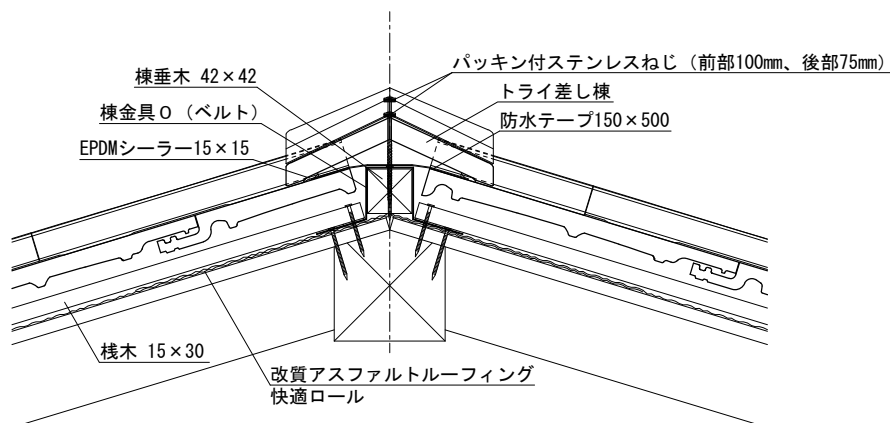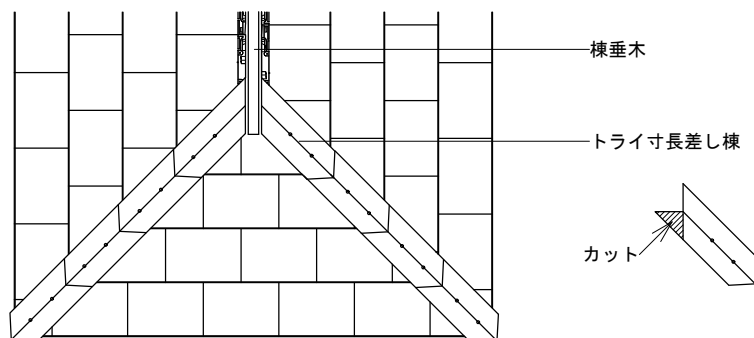


9. 寄棟屋根の納まり 9-2. 差し棟仕様の納まり

差し棟大棟部


1) 防水テープとEPDMシーラーの施工

- * 棧瓦の上から防水テープ240×18mを貼ってください。
- * 防水テープは棟垂木の先端より100mm程度長く残して貼り付けてください。テープの先端中央に切れ目を入れて貼り付けると棟端部の密着性が良くなります。
- * 防水テープの端部にEPDMシーラー25×20を貼ってください。



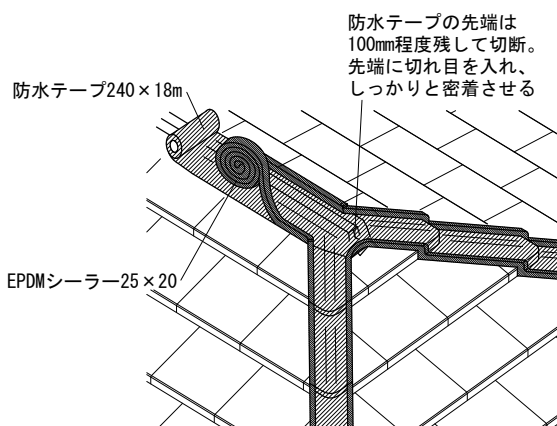


2) 冠瓦の取り付け

- * 大棟部はF2冠瓦を使用し、通りに注意して垂木上に並べ、パッキン付ステンレスねじ 75mm 1本で固定してください。
- * 大棟部端部にはトライ寄棟止を使用し、パッキン付ステンレスねじ75mm 2本で固定してください。

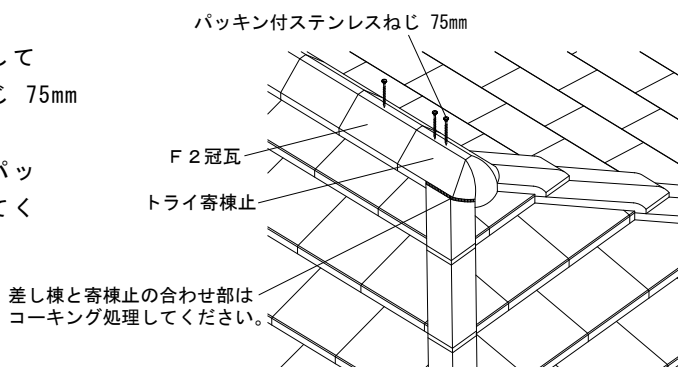

- * 反対側のトライ寄棟止は、F2冠瓦のタマブチをカットし、内側をえぐり、トライ寄棟止のタマブチが入る様に納めてください。

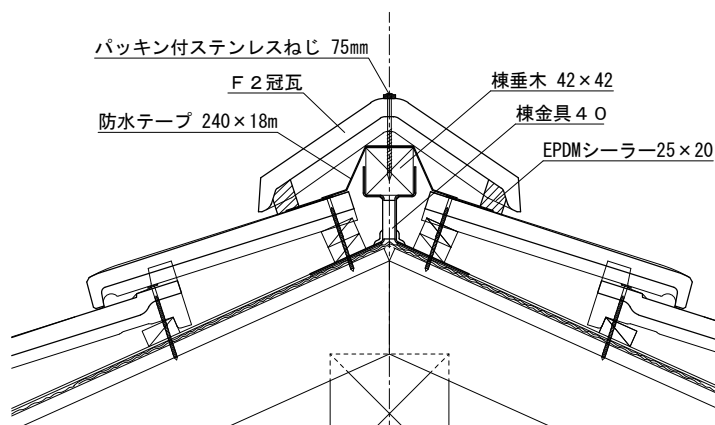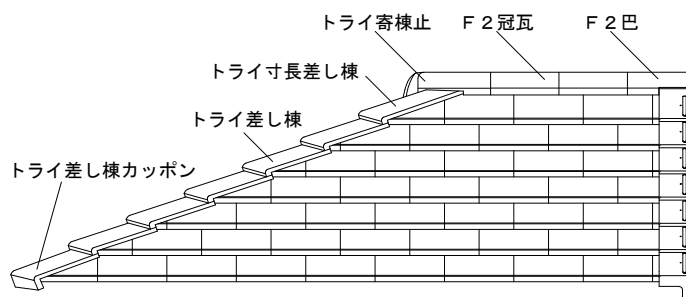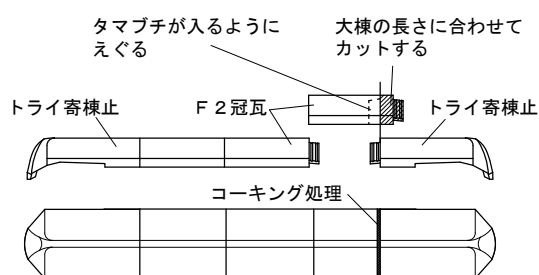


9. 寄棟屋根の納まり 9-2. 差し棟仕様の納まり

方形屋根頂部の納まり

1) 棟頂部差し棟の加工

- * 方形屋根の場合は屋根頂部のトライ差し棟又はトライ寸長差し棟をカットしてください。

トライ差し棟
又はトライ寸長差し棟


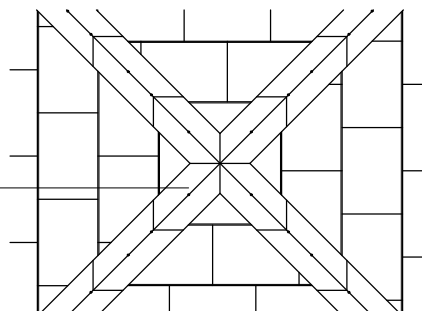


2) 下地棧の取り付け

- * 下地棧（棧木など）を棟垂木上にに取り付けてください。
- * 切り合わせた差し棟が300mm未満のとき、棧木をカットしたものをトライ差し棟四ツ又の釘穴位置に棟垂木上に下地棧（棧木など）を取り付けた上に取り付けてください。（差し棟が300mm以上のときは不要です。）



[切り合わせた差し棟が300mm以上]

[切り合わせた差し棟が300mm未満]

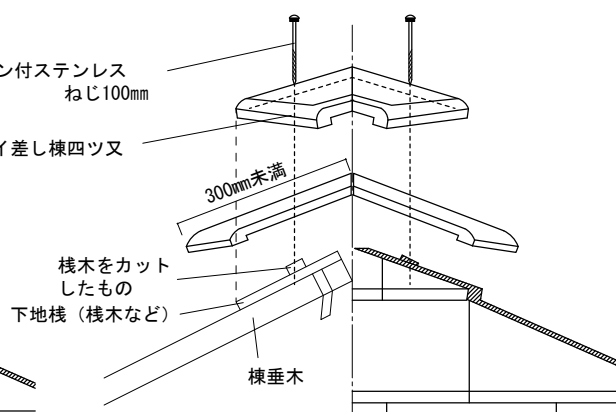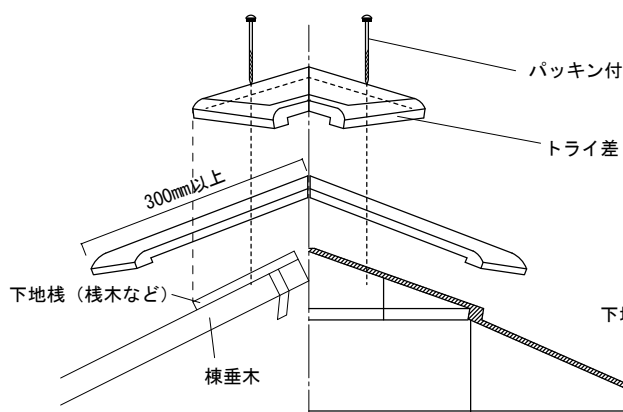


3) トライ差し棟四ツ又の取り付け

- * 切り合わせたトライ差し棟に防水テープを貼り、トライ差し棟四ツ又を置き、ドリルを使って下のトライ差し棟に釘穴を開け、パッキン付ステンレスねじ100mm 4本で固定してください。

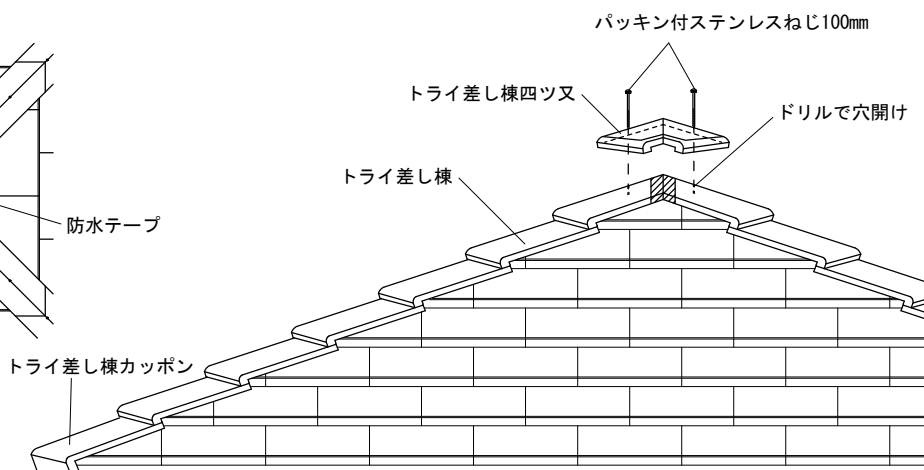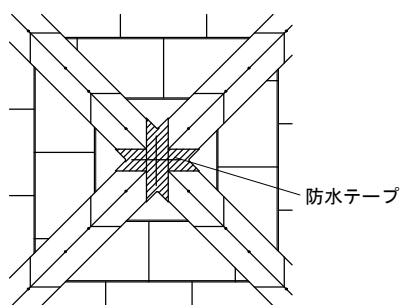

9. 寄棟屋根の納まり 9-3. 三角冠仕様

役物瓦使用箇所

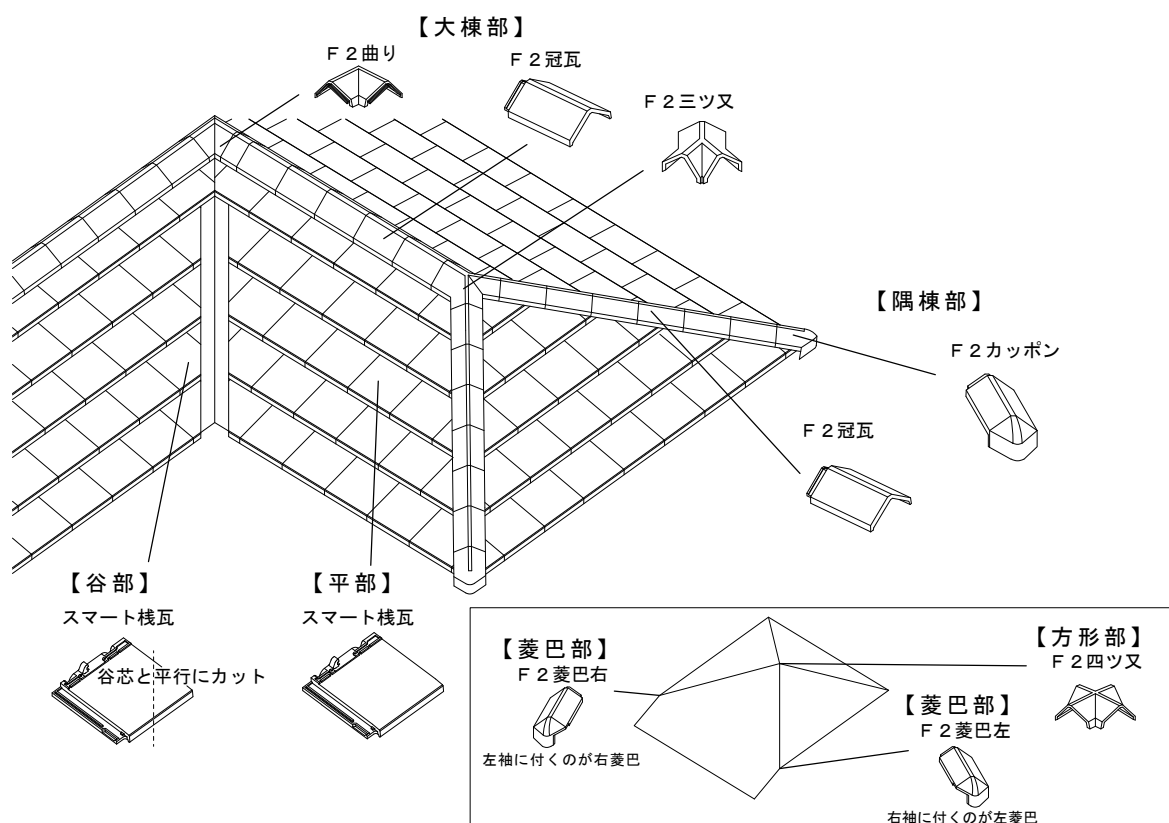

瓦割寸法



- * 瓦割寸法は差し棟仕様と同じになりますので、「瓦割寸法 (P. 45)」を参照してください。
- * 三角冠仕様は各屋根面の働き長さを同じにする必要はありません。

棟垂木の取り付け

- * 棟金具は大棟 40、隅棟 60 の高さのものを使用してください。
- * 棟の芯を出し棟金具を 910mm ピッチにて取り付けてください。
- * 乾式工法の場合は、棟金具はリブ付 B K 棟金具を使用し、600mm ピッチで取り付けることを推奨します。
- * 棟垂木を取り付け、棟金具に釘で固定してください。

リブ付 B K 棟金具

リブ付で棟垂木をしっかりと固定できる棟金具です。
鶴弥オリジナル副資材です。

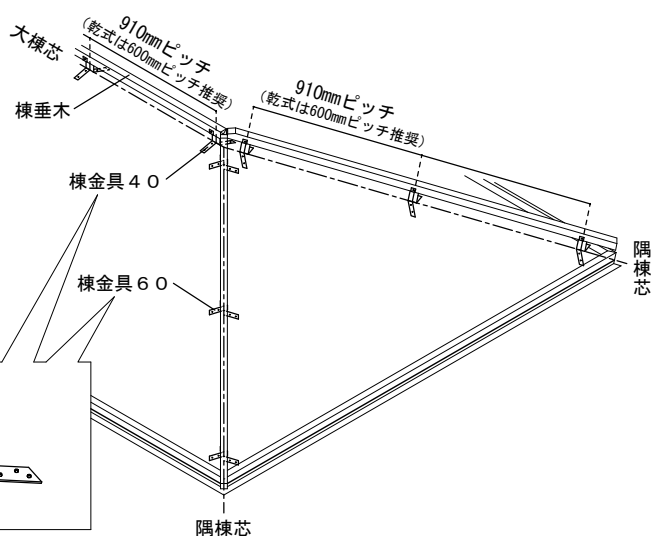

棧木の施工

- * 棧木の詳しい取り付け方は「縦棧と棧木の取り付け (P. 13)」を参照してください。

9. 寄棟屋根の納まり 9-3. 三角冠仕様

棧葺き

* 棧葺きは差し棟仕様と同じになりますので「棧葺き」(P.14.15)を参照してください。








面戸材の施工


【乾式】* フリーエアーロールを施工します。(P.52.53.54参照)

【湿式】* 棟芯にシリコン入南蛮しっくいを入れてください。この際冠瓦の幅より30mm程度ひかえてください。(P.54参照)

冠瓦の取り付け

- * 隅棟は、軒先にF2カッポンを取り付け、以後はF2冠瓦を取り付けてください。
- * 大棟は、F2冠瓦を取り付け、隅棟との接合部はF2三ツ又を取り付けてください。
- * F2冠瓦は棟の通りに注意してパッキン付ステンレスねじ75mm1本で固定してください。
- * F2カッポンはパッキン付ステンレスねじ75mm2本で、F2三ツ又はパッキン付ステンレスねじ75mm3本で固定してください。棟部の役瓦は下表のようにパッキン付ステンレスねじ75mmで固定してください。


棟部に使用する瓦のパッキン付ステンレスねじ75mmの取り付け本数				
本 数	1 本	2 本	3 本	2 本
瓦 名 称	F 2 冠 瓦	F 2 カ ッ ポ ン	F 2 三 ツ 又	F 2 巴
イ メ ー ジ				
本 数	4 本	2 本	2 本	
瓦 名 称	F 2 四 ツ 又	F 2 曲 り	F 2 菱 巴 右 ・ 左	
イ メ ー ジ				

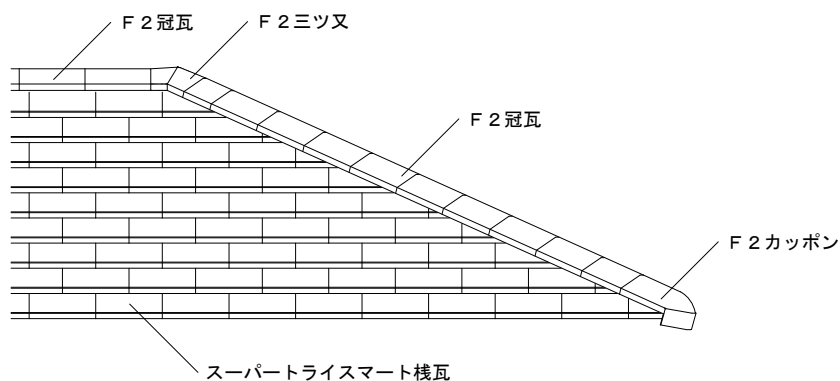

9. 寄棟屋根の納まり 9-3. 三角冠仕様



フリーエアーロールの施工準備

- * ブチルテープが付きにくくなるため、施工前に必ず棧瓦表面のほこり、瓦粉、水分（雨水・霜）をふき取ってください。
- * 冠瓦からフリーエアーロールがはみ出さないよう、フリーエアーロール両端の位置として、棟垂木から60mmの位置に目安線を引いてください。

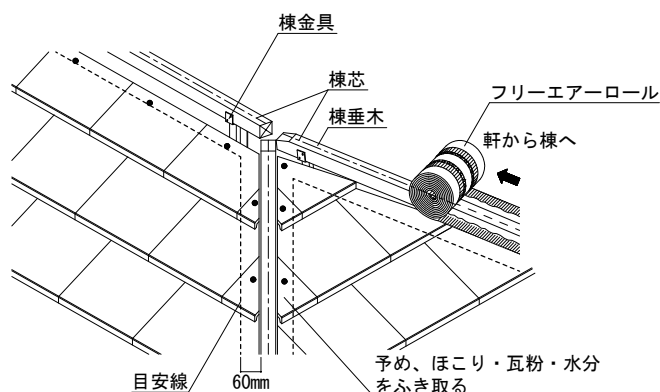


フリーエアーロールの取り付け方法

- * フリーエアーロールは隅棟から大棟の順に施工してください。
- * 隅棟は軒から棟に向かって施工してください。（表面に印刷されている矢印を棟に向けて施工します。）
- * 中央のブチルテープを棟垂木に貼り付けてください。（表面の印刷は点線が中央線、実線が45mm幅です。この線を目安として棟垂木に貼り付けてください。）
- * フリーエアーロールを棟垂木や瓦形状に馴染ませながら、両端のブチルテープを目安線に合わせ、確実に瓦に貼り付けてください。（防水のため、隙間が出来ないように注意してください。）
- * フリーエアーロールのジョイント部は100 mm以上重ねてください。

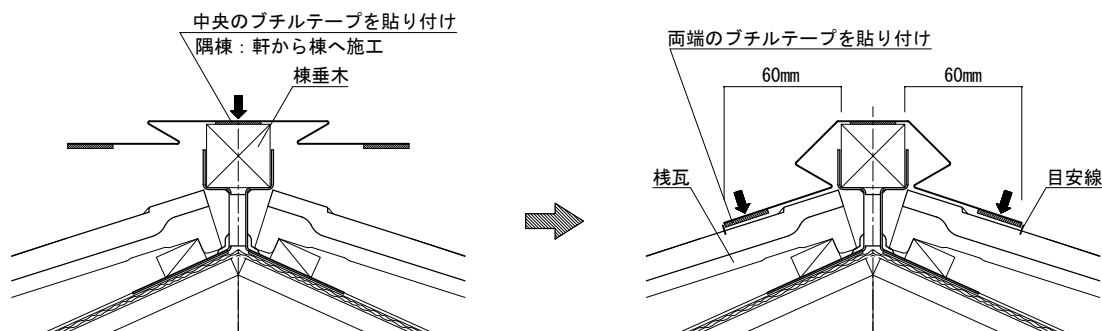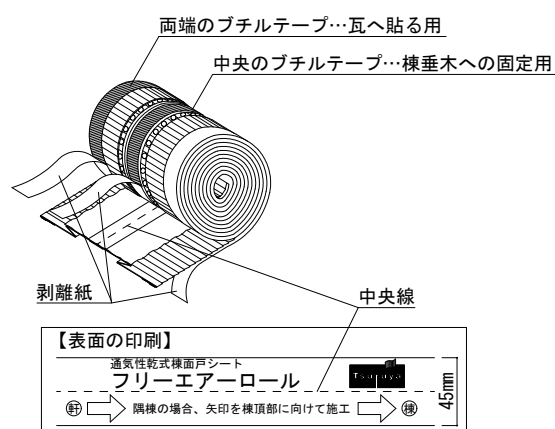

フリーエアーロールの特徴・貼り付け時の注意

- * フリーエアーロールは折りたたみ部分を広げると、最大幅340mmになります。
- * フリーエアーロールのプリーツ（折りひだ）は伸縮します。指圧やヘラやローラーを使用し、しっかりと瓦になじませ、瓦の段差や凸凹に隙間ができないようにしてください。

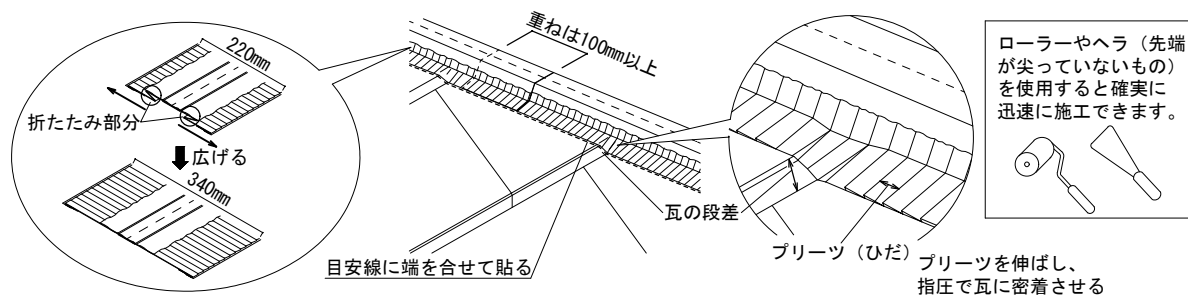


9. 寄棟屋根の納まり 9-3. 三角冠仕様

フリーエアーロールの各部の取り付け


隅棟先端

- * 棟垂木先端より150mm程度長く残してください。
- * 先端をきれいに折りたたみ、小口をふさぐようになじませながら、両端のブチルテープと瓦との隙間ができないように瓦裏面まで貼り付けてください。

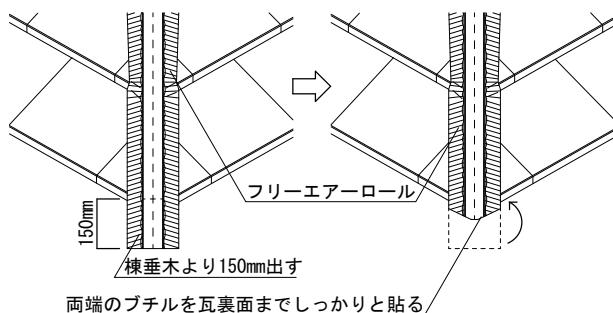


曲り・三つ又

- * 隅棟施工後に大棟を施工してください。
- * 各方向から来るフリーエアーロールはそれぞれ曲り部・三つ又部を越えたところの、目安線まで貼り付けてください。

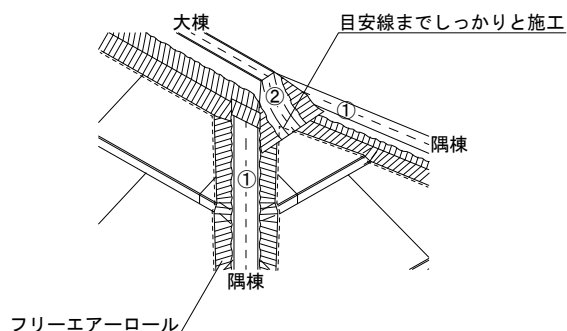


巴

- * フリーエアーロールは袖瓦施工後に施工してください。
- * 棟垂木先端より150mm程度長く残してください。
- * 先端をきれいに折りたたみ、小口をふさぐようになじませながら、両端のブチルテープと瓦との隙間ができないように瓦裏面まで貼り付けてください。

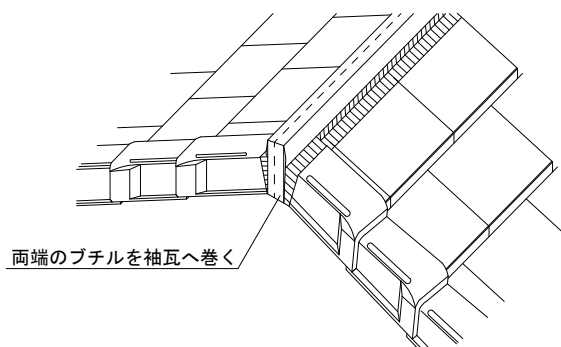


棟違い（切妻）

- * 登り淀外端から水上側で300mm、水下側で100mm程度残し、斜めにカットしてください。
- * 残した部分を棟垂木や瓦になじませながら貼り付けてください。このとき、水上側のブチルテープは小口をふさぐように、水下側へ折り曲げて隙間なく瓦に貼り付けてください。

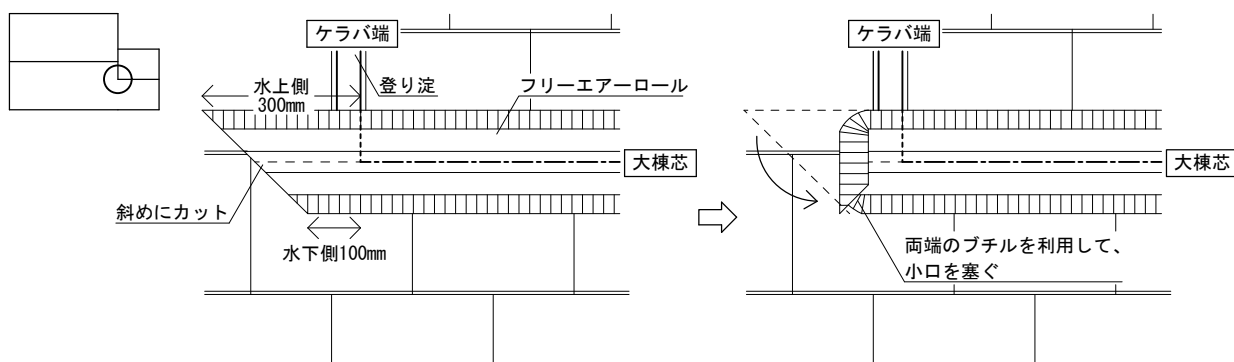

P-換との取り合い

- * P-換のF形用カバーと20mm程度重なるよう貼り付けてください。
- * F形用カバーとフリーエアーロールの隙間を埋めるために、フリーエアーロール端から100mm程度EPDMシーラー25×20を取り付けるか、防水テープを貼り付けてください。

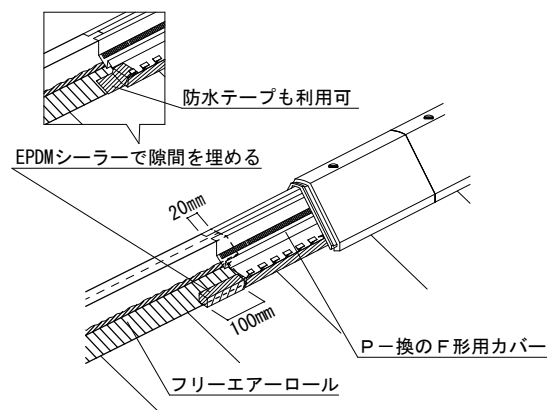


9. 寄棟屋根の納まり 9-3. 三角冠仕様


断面図

[乾式：フリーエアーロールを使用]

【隅棟】

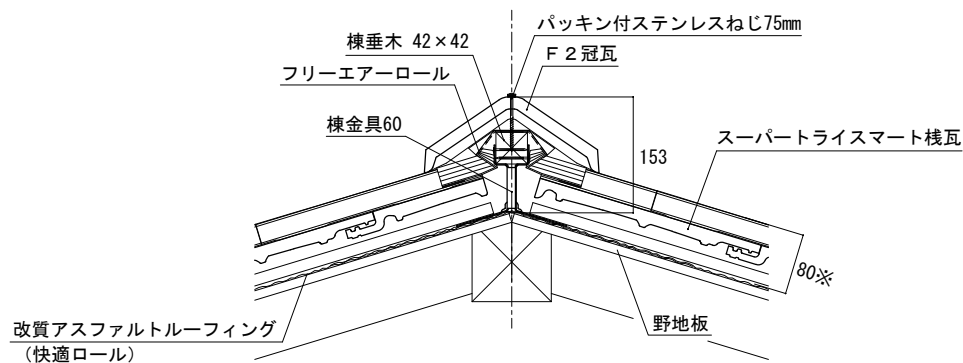


【大棟】

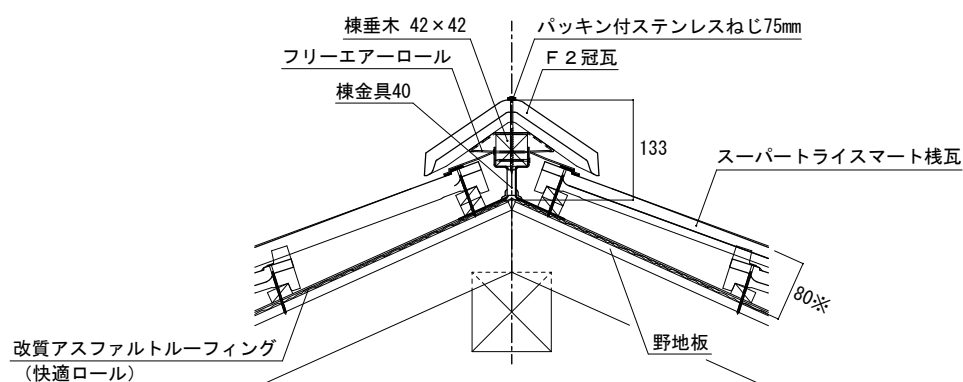


[湿式：シリコン入南蛮しっくいを使用]

【隅棟】

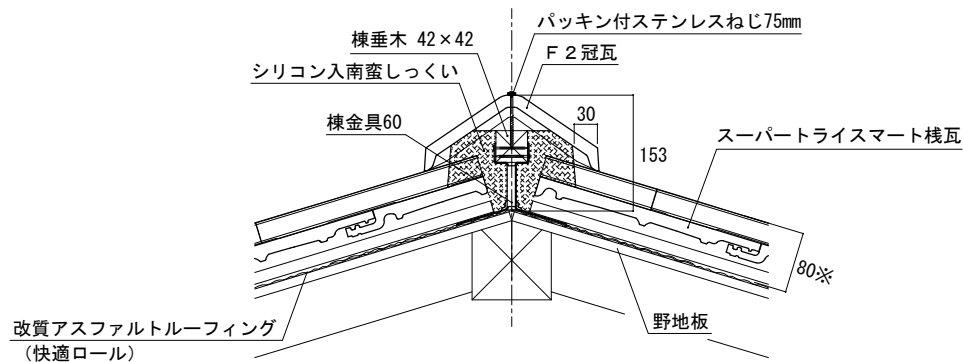

【大棟】



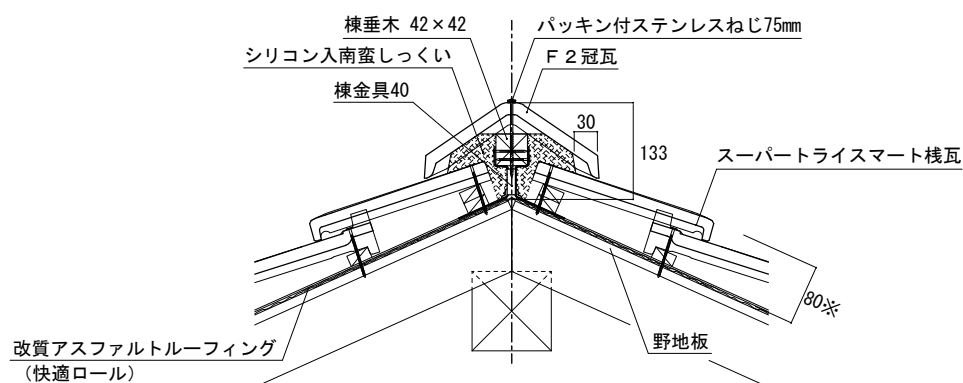


※ルーフィングの上からの瓦厚み
(桧木15mm、縦桧2mmの場合)

10. その他の納まり 10-1. 壁際の納まり




平行壁際

- * ルーフィングは壁面に沿って250mm以上かつ雨押え上端より50mm以上立ち上げてください。（目安は350mm程度）
- * 壁際の棧瓦が半端瓦で納まる場合はレベルを調整し、釘打ち（ドリル加工）等によりズレを防止してください。
- * EPDMシーラー25×20を笠木で圧縮して防水します。笠木と棧瓦の隙間が大きい場合はEPDMシーラー25×20を2段貼りしてください。
- * 平行壁流れ壁メタルのジョイント部は100mm以上重ね、瓦用接着剤で処理してください。

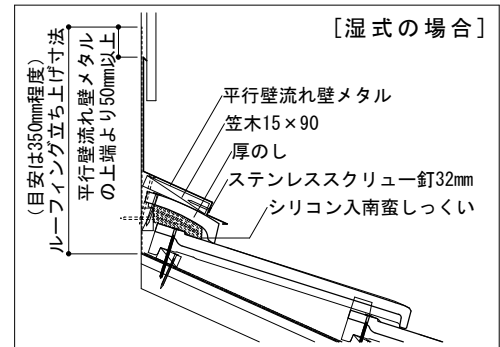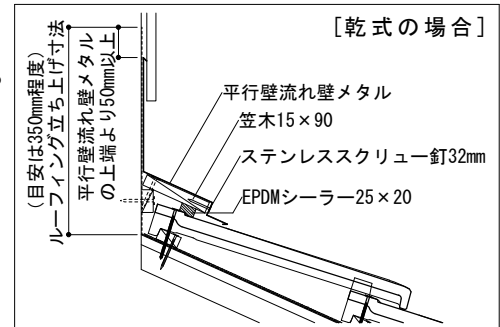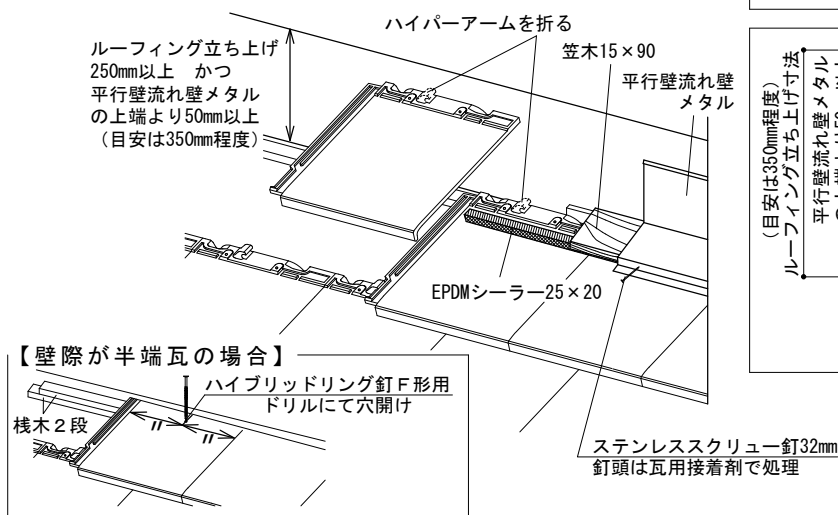

流れ壁際



- * ルーフィングは壁面に沿って250mm以上かつ雨押え上端より50mm以上立ち上げてください。（目安は350mm程度）
- * 流れ壁際は流れ壁捨て水切を使用してください。
- * 壁際の切断した小さい棧瓦は銅線又はステンレス線で緊結するか、瓦用接着剤で固定してください。
- * EPDM流れ壁用シーラー（1枚/2段）を貼り、笠木で圧縮して防水してください。
- * 笠木は下面の高さが野地面から80mmの高さとなるように固定してください。
- * 平行壁流れ壁メタルのジョイント部は100mm以上重ね、瓦用接着剤で処理してください。

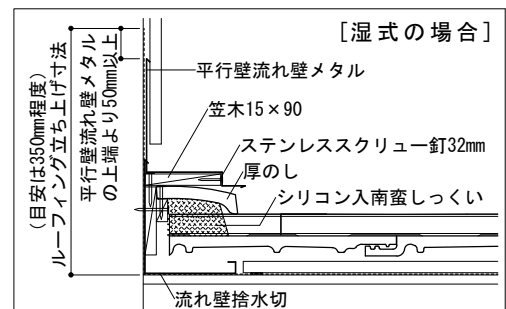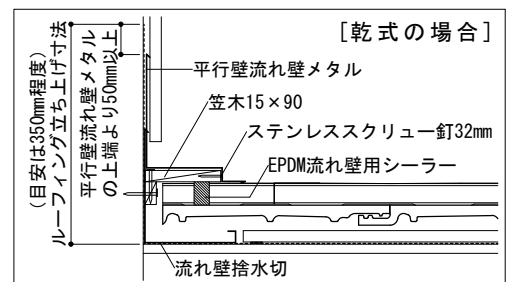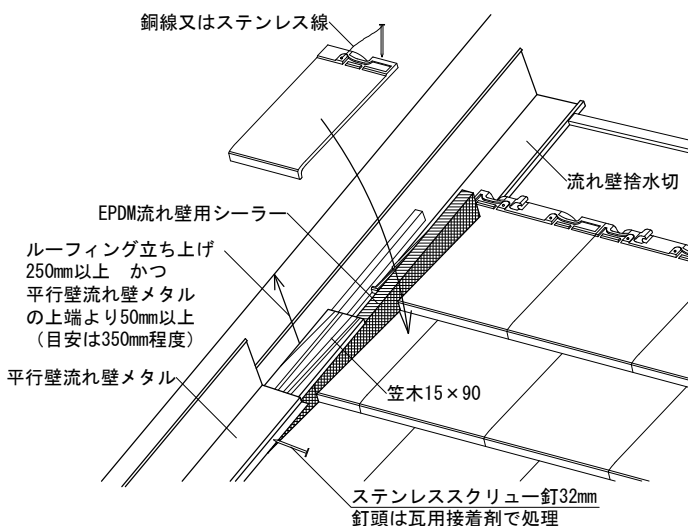

10. その他の納まり 10-1. 壁際の納まり

出隅

* 流れ壁捨水切の先端は、軒先まで施工するか、棧瓦上に出すように加工してください。


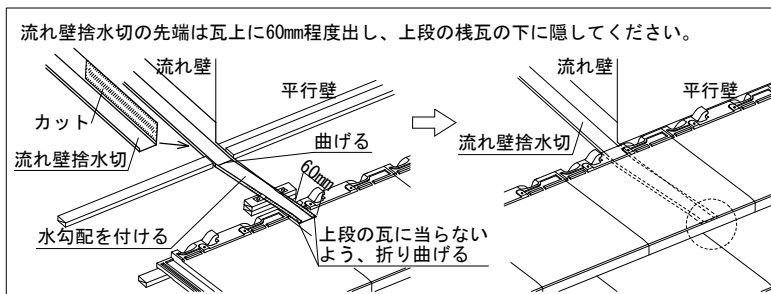
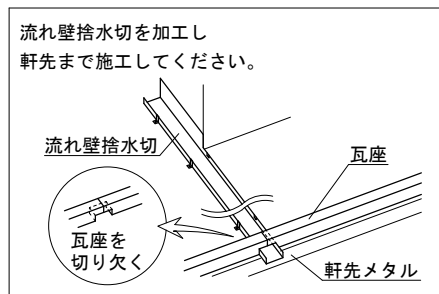


* 平行壁、流れ壁の笠木が同じ高さになるように固定してください。

笠木の高さは流れ壁の高さ（野地面から80mmの高さ）が基準となります。

* 平行壁流れ壁メタルを図のように加工し、笠木に固定してください。



平行壁流れ壁メタルの接合部は瓦用接着剤で処理してください。

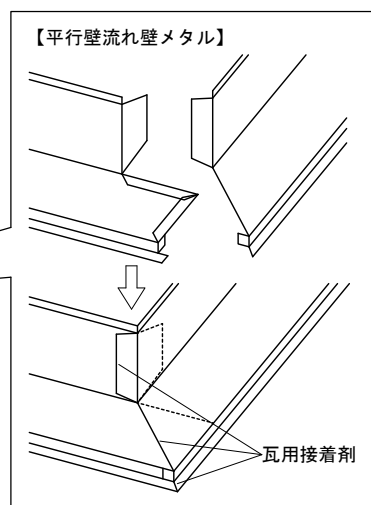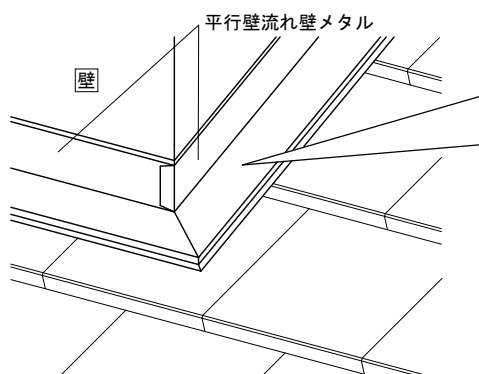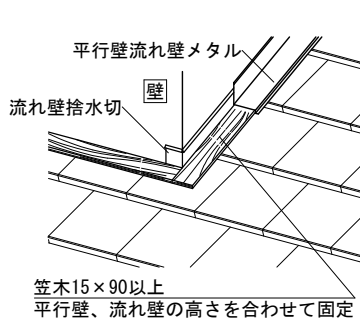

入隅

* 平行壁、流れ壁の笠木が同じ高さになるように固定してください。笠木の高さは流れ壁の高さ（野地面から80mmの高さ）が基準となります。


* 平行壁流れ壁メタルを図のように加工し、笠木に固定してください。平行壁流れ壁メタルの接合部は瓦用接着剤で処理してください。

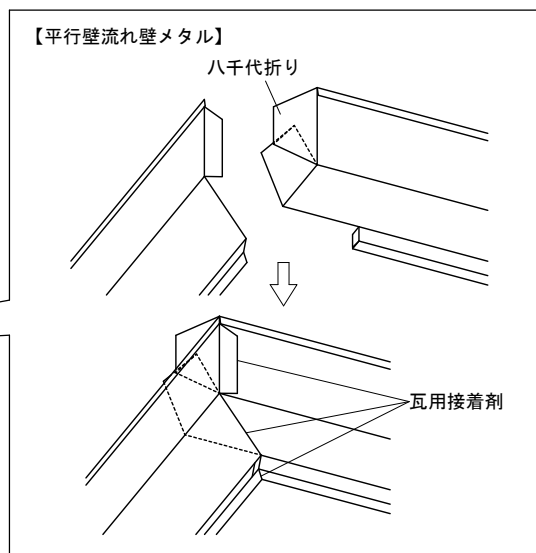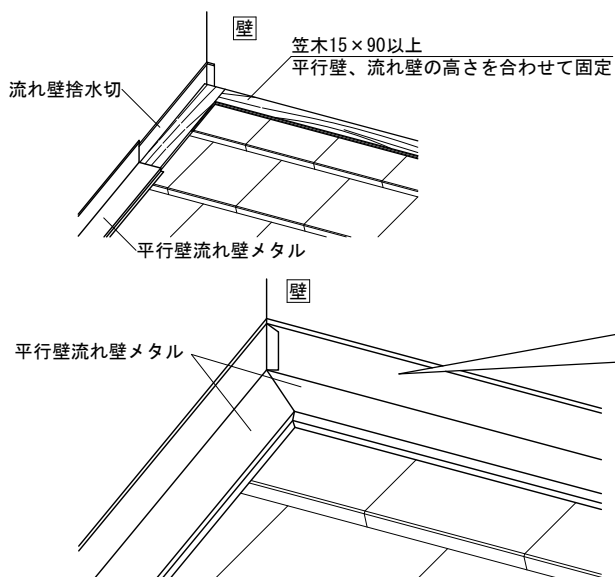

10. その他の納まり 10-1. 壁際の納まり


壁当たり部－大棟

- * 大棟部を防水テープとEPDMシーラーで防水した後、壁際に笠木を固定してください。
- * 平行壁流れ壁メタルを図のように加工し、接合部を瓦用接着剤で処理してください。
- * 板金と干渉する箇所をカットしたF2冠瓦を取り付けてください。
- * 板金の上にF2冠瓦を固定した後、取り合い部分を瓦用接着剤で処理してください。

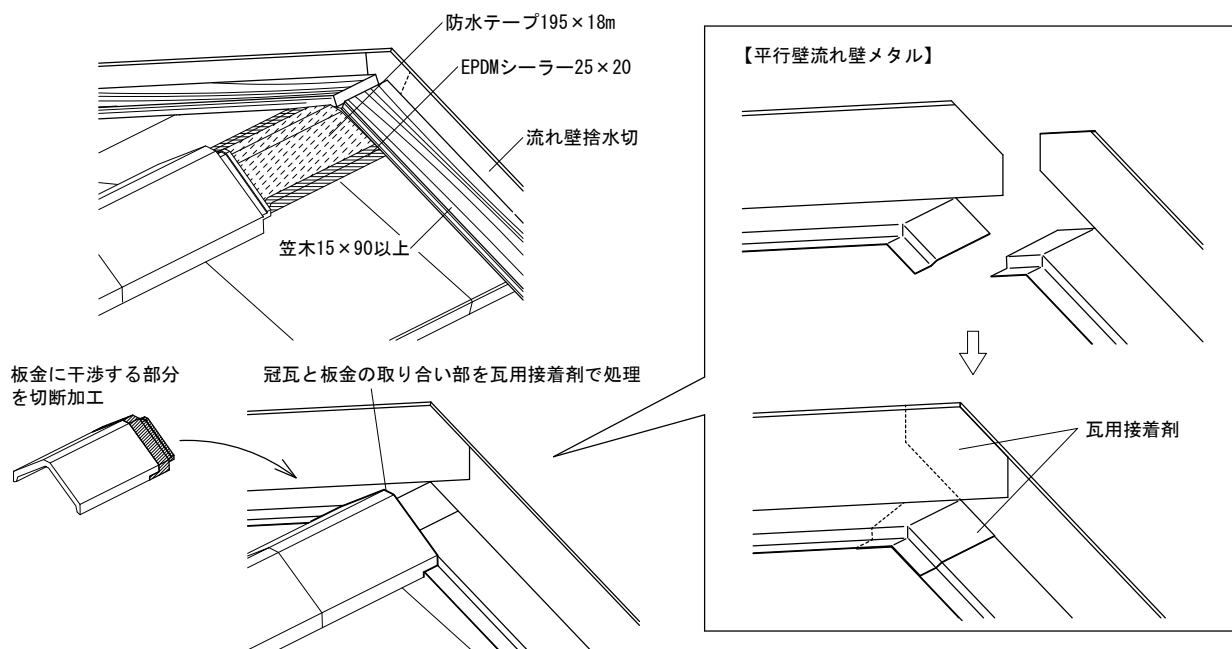

壁止まり部－軒先


- * 軒先メタルを図のように加工し、取り付けてください。
- * 壁止まりメタル、又は図のように加工した流れ壁捨水切を、瓦より出して取り付けてください。
- * 小動物の侵入を防ぐため、瓦座は端まで伸ばしてください。瓦座の端部は流れ壁捨水切の形状に切り欠き、水が流れるスペースを確保してください。
- * 瓦を施工し、笠木を取り付けてください。
- * 平行壁流れ壁メタルは図のように加工し、取り付けてください。

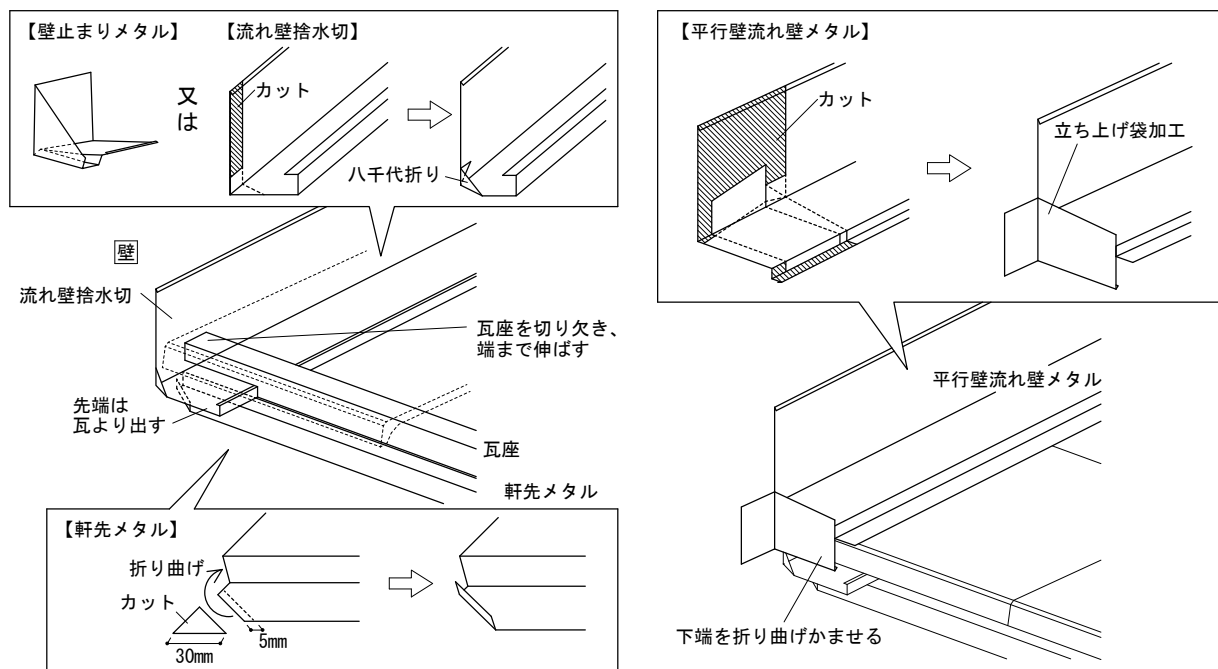

10. その他の納まり 10-1. 壁際の納まり


壁当たり部－隅棟（廻隅仕様）

- * 平行壁、流れ壁の笠木が同じ高さになるように固定してください。笠木の高さは流れ壁の高さ（野地面から80mmの高さ）が基準となります。
- * 平行壁流れ壁メタルを図のように加工し、笠木に固定してください。平行壁流れ壁メタルの接合部は瓦用接着剤で処理してください。

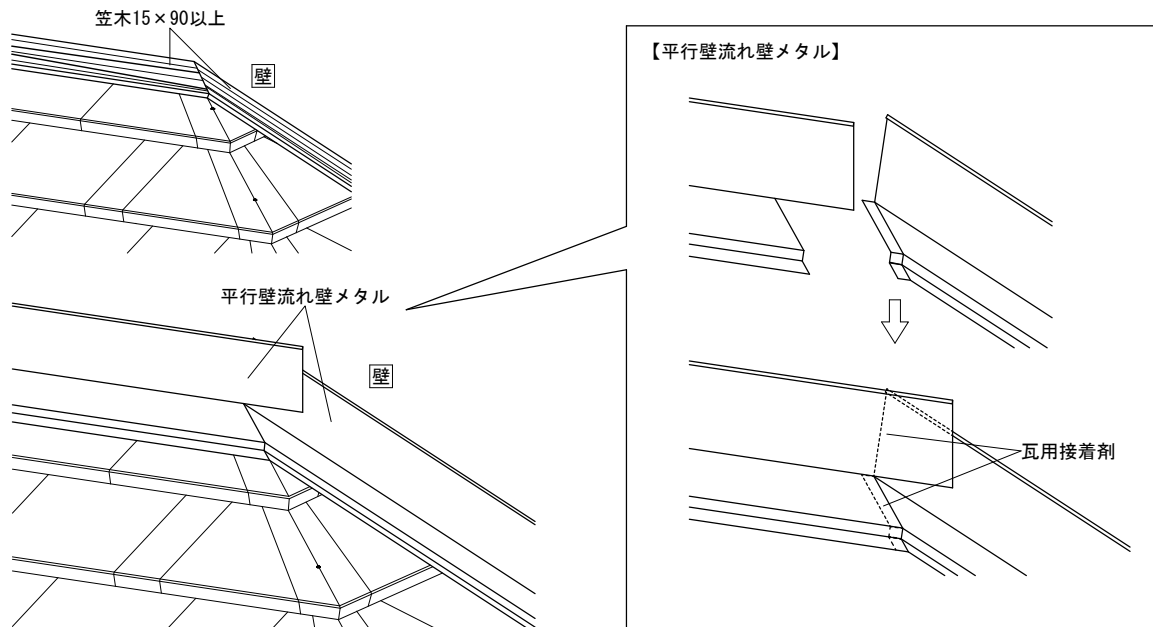

壁当たり部－袖部（スマート袖の場合）


- * 笠木を固定してください。
- * 平行壁流れ壁メタルを図のように加工し、笠木に固定してください。平行壁流れ壁メタルの下端は必ず折り曲げ、袖瓦のヒレにかませてください。

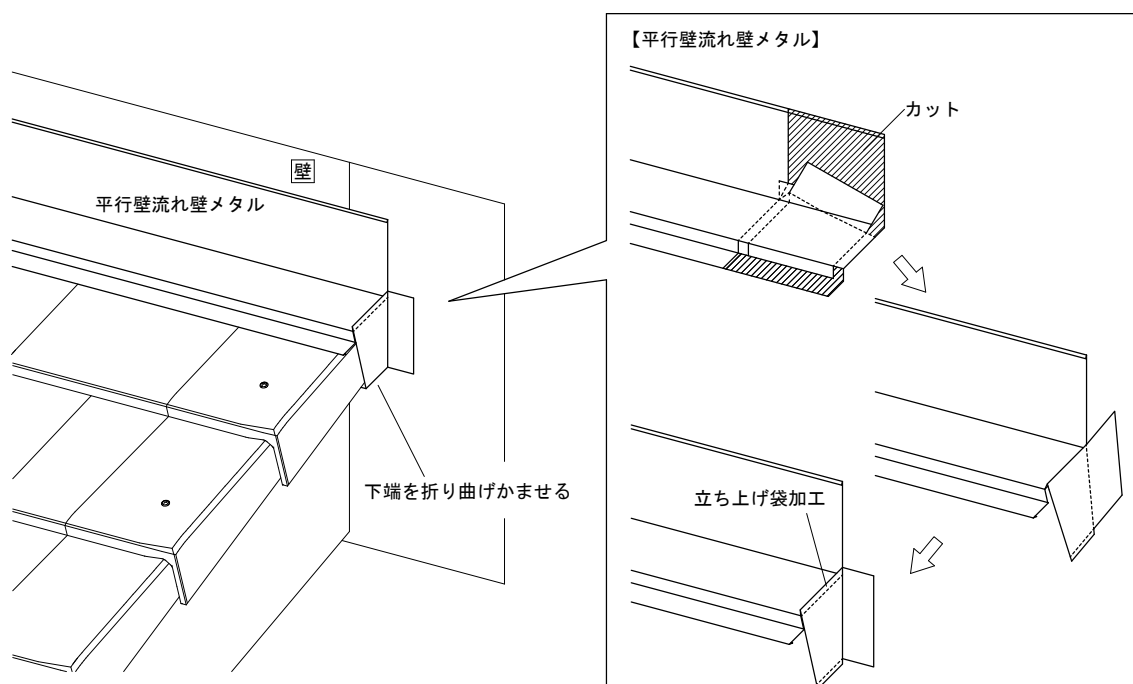


10. その他の納まり 10-2. 片流の納まり

製品について

- * トライ片流冠（タマブチ付）を使用します。冠、巴は下記図のように配置してください。
- * トライ片流巴には、右・左がありますので注意して使用してください。
- * かぶせ袖仕様の場合は、片流巴の袖瓦を差し込む部分を現場にて切り欠いて使用してください。

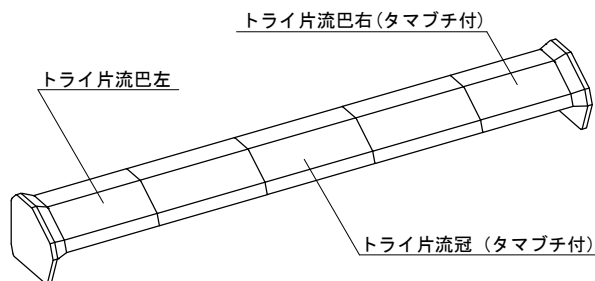


かぶせ袖の場合

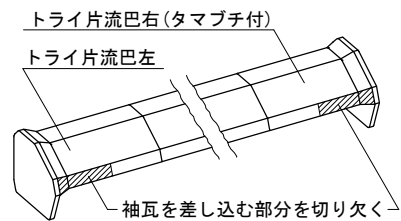


化粧破風との重なりについて

- * 破風板の立ち上がりがある場合、化粧破風の取付位置を調整することで、トライ片流冠と化粧破風に重なりが出来るように納めることが出来ます。
- * 破風板の上端(又は高さ調整用の棧木等)から化粧破風の上端までの寸法が、トライ片流冠の内寸（タマブチ付：111）未満となるように、化粧破風の取付位置の検討を行ってください。重なりは納まり状況に応じて決定してください。
- * 破風板の立ち上がりがない場合、片流用BK棟金具を使用し、カバー鋼板（現地調達）の取り付けを推奨します。
- * カバー鋼板に重なるように化粧破風の取付位置の検討を行ってください。重なりは納まり状況に応じて決定してください。

【破風板立ち上がりがある場合】

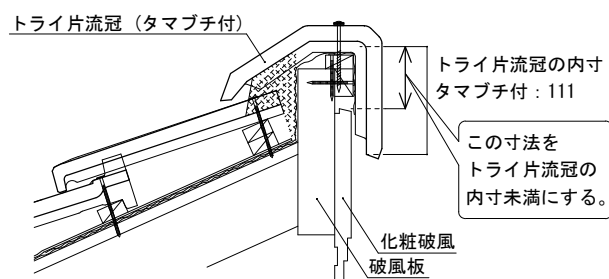


【破風板立ち上がりがない場合】

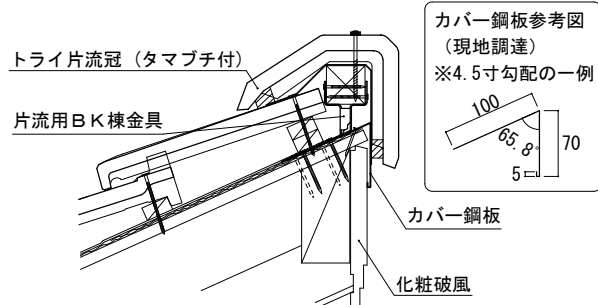

下地高さ・形状について


- * 下地高さ・形状は、下図を参考にしてください。

【破風板立ち上がりがある場合】

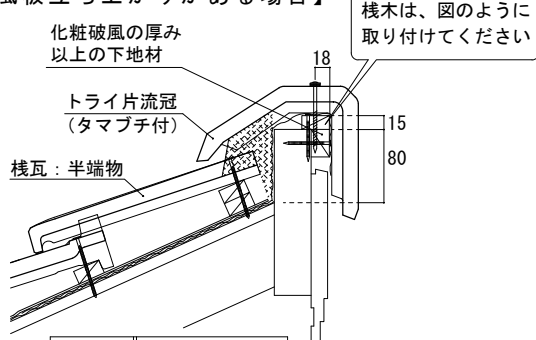

棧瓦	破風板高さ
1枚物	60mm+棧木15mm
半端物	80mm+棧木15mm

【破風板立ち上がりがない場合】

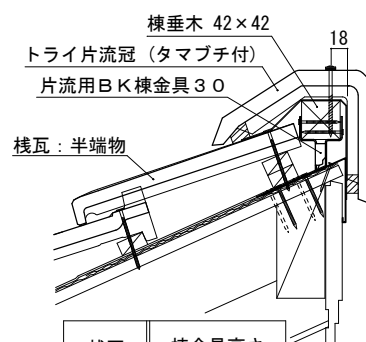


棧瓦	棟金具高さ
1枚物	20
半端物	30


10. その他の納まり 10-2. 片流の納まり

片流部


- * 片流用BK棟金具の場合は、カバー鋼板（現地調達）の取り付けを推奨します。
- * 片流用BK棟金具は、600mmピッチ又は910mmピッチで、釘4本固定してください。
- * 乾式工法の場合は、片流用BK棟金具を600mmピッチ以内で取り付けることを推奨します。
- * 棟金具高さは3種類です。状況に応じて異なりますので、前頁”下地高さ・形状について”を参考に施工してください。
- * 破風板立上がりの場合も、下地高さ、形状が状況に応じて異なります。前頁”下地高さ・形状について”を参考に施工してください。

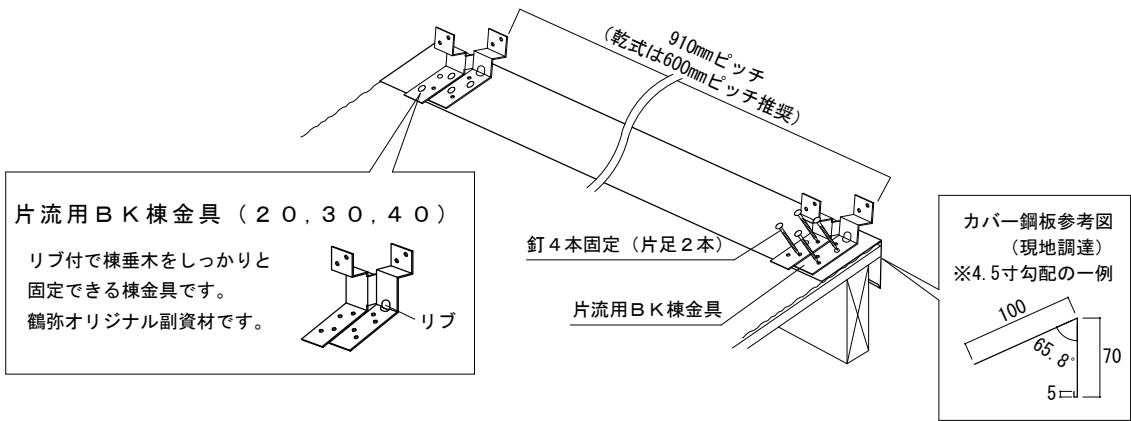

- * 棟金具に棟垂木を釘で固定してください。
- * 大棟と同様に、棧瓦の施工を行ってください。
- * 乾式の場合は防水テープ（+EPDMシーラー）又はフリーエアーロールを貼ってください。
湿式の場合はシリコン入り南蛮しっくいを入れます。
- * 棟の通りに注意して、トライ片流冠をパッキン付ステンレスねじ75mm 1本で固定してください。
（トライ片流巴はパッキン付ステンレスねじ75mm 2本で固定。）

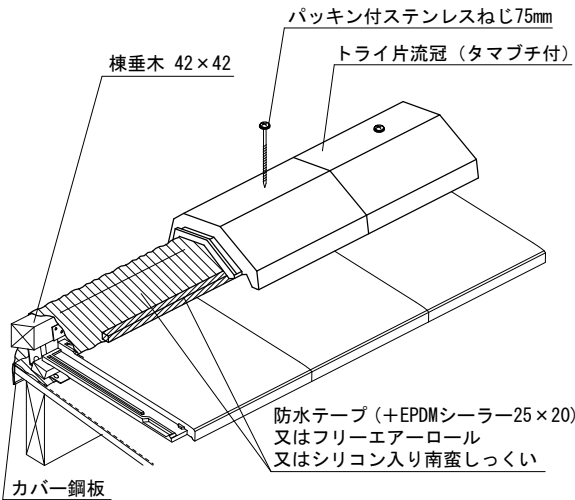

下地	棧瓦	野地上端から トライ片流冠 の最高高さ
破風板立上がり	1枚物	107mm
	半端物	127mm
片流用棟金具	1枚物	92mm
	半端物	102mm

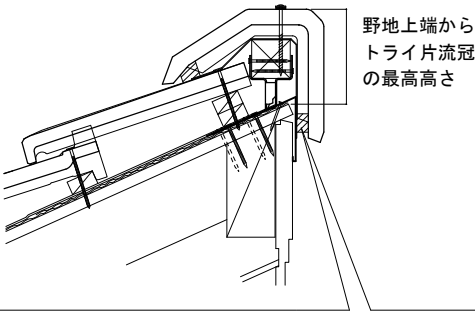


EPDMシーラー25×20
タマブチ付の場合は、破風下から見上げたときに、タマブチ以外の箇所に隙間が出来やすいため、EPDMシーラー25×20を貼ることを推奨します。

10. その他の納まり 10-3. 雪止瓦及び雪止金具の施工

雪止瓦及び雪止金具の取付方法

- * 雪止には、同質の雪止瓦と、金属製の雪止金具があります。
- * 雪止は一般的に軒桁上に横一列で取り付けてください。
- * 積雪量、屋根勾配ごとに雪止の取り付け段数や枚数が異なります。特に積雪の多い地域では屋根全面で雪を止められるよう、雪止の段数を増やすことをお勧めします。（一部に雪が集中すると瓦や屋根の破損の原因となります。）
- * 積雪量の少ない地域でも、敷地条件等によっては雪止を設置することをお勧めします。（カーポートや隣地等への雪の落下防止のため）
- * 地域ごとに雪質等も異なるため、地域にあった施工をしてください。
- * 雪止は雪を完全に止めるものではありません。大きな雪の塊や、急激な雪の落下を和らげるものです。雪止を取り付けても、気象条件などによっては雪が落下する事があります。


軒桁上に
横一列

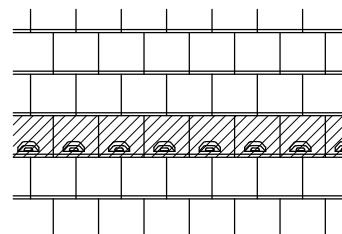

〔雪止瓦の取付方法〕


- * 雪止瓦は全色取り揃えています。
- * ハイブリッドリング釘F形用2ヶ所で固定してください。

ハイブリッドリング釘F形用

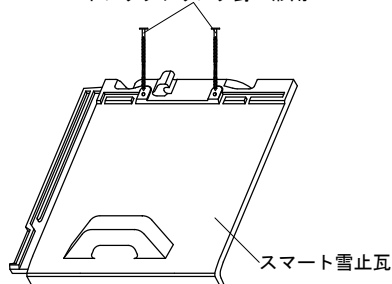

〔雪止金具の取付方法〕

- * 雪止金具はスマート雪止金具を使用し、色種は下表を参考に選択してください。
- * ハイブリッドリング釘F形用で下図のように固定してください。

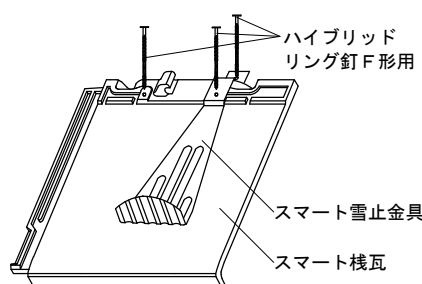


雪止金具	瓦色
黒	クールブラック
茶	クールブラウン
銀	クールグレー 銀鱗(ギンリン) 美銀(ビギン)
緑	マットグリーン

後付雪止金具の取付方法



- * 雪止金具後付は屋根施工後に雪止を追加する場合に使用してください。
- * 雪止金具後付はスマート雪止金具後付を使用してください。
（通常の雪止の設置には上記の雪止瓦、雪止金具を使用してください。）
- * 雪止金具後付は軒桁上に横一列で取り付け、積雪量、屋根勾配に応じて取り付け数を増やしてください。

スマート雪止金具後付
色：黒・茶・銀・緑




取付手順：

- ① ドライバー等で瓦に2～3mm 隙間を開け、雪止金具本体部を差し込んでください。
- ② 雪止金具本体部を手前に引き、瓦に止まっているかを確認し、留め具部分を置いてください。
- ③ ステンレスワッシャ、ナット(M8)を取り付け、スパナ(13サイズ)又はレンチでしっかりと固定してください。

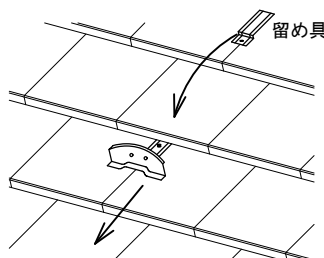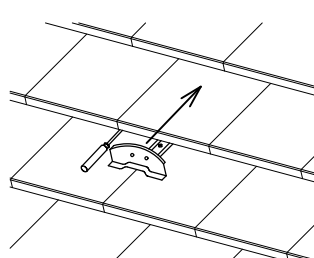

雪止金具本体部を手前に引き
瓦に止まっているか確認

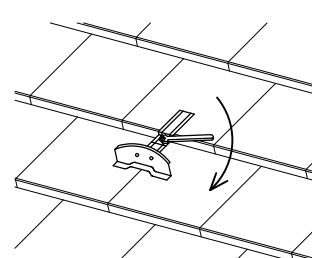

スパナ(13サイズ)又はレンチ

10. その他の納まり 10-4. パッシブ型小屋裏換気-1

ピーカン
P-換

棟換気P-換 仕様及び梱包内容

[製品仕様]

野地開口 : 27mm × 780mm






対応天井面積 : 33.6㎡ (10.2坪) (有効開口面積の1600倍)

有効開口面積 : 210cm²

対応勾配 : 3.0寸 ~ 7.0寸

- ・ 小屋裏換気の排気口として使用します。
- ・ 住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」小屋裏換気の内容：吸気口の面積を天井面積の1/900以上とし、排気口の面積を天井面積の1/1600以上とする

[梱包内容]



棟換気本体	F形用カバー	湿式プレート※	防水テープ	コーススレッド [®] ねじ	パッキン付 ステンレスねじ
1本 	2本 	2本※乾式工法の場合は不要 	8枚 	14本 	3本 

棟換気P-換 取り付け位置と本数

- * 大棟部に取り付けてください。
- * 独立した小屋裏ごとに、換気有効な位置に取り付けてください。
- * 天井面積に対し必要本数を取り付けてください。


例1) 2階天井面積：84㎡ (切妻)

例2) 2階天井面積：60㎡ (切妻) + 1階天井面積：28㎡ (寄棟)

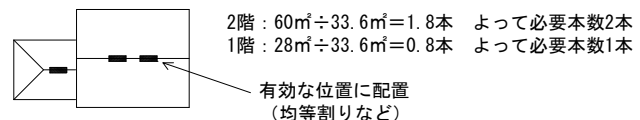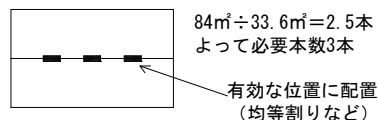


棟換気P-換 断面及び施工のポイント

例) 乾式工法

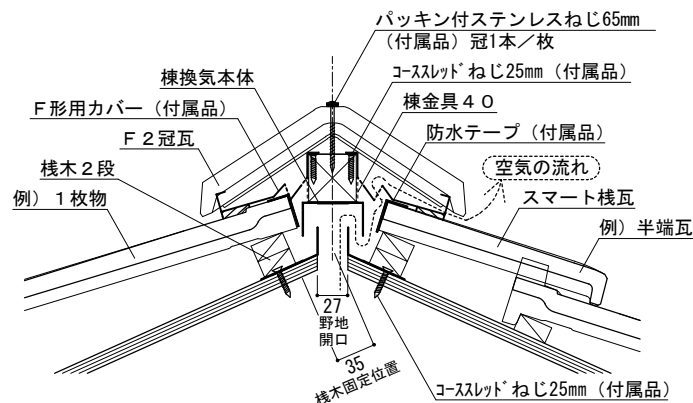

例) 湿式工法

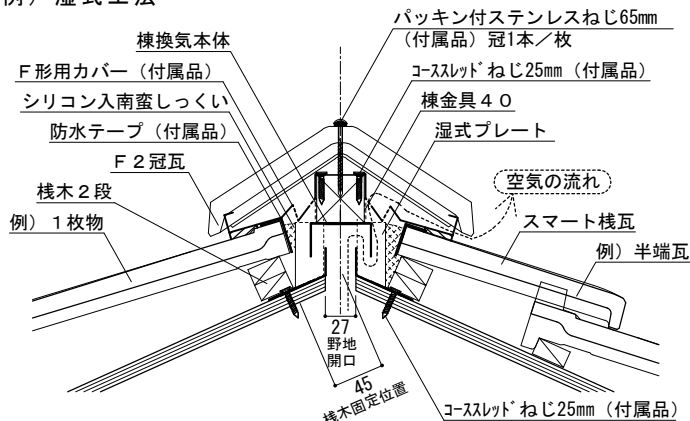

① 取り付け方法の確認

大棟の棟金具高さ40以上が使用条件
(棟垂木42×42の場合)

② 取り付け位置の確認

棟換気を2本連続で施工する場合は
野地開口の間隔を120mm設ける

③ 換気本体の防水処理

本体を野地開口の中央に取り付ける
本体両端部は入念に防水テープ処理

④ 棧瓦の施工

棧木は棟芯から【乾式】35mm、【湿式】45mm
の位置で2段取り付ける

(棧瓦と冠瓦の隙間を小さくするため、

棟際の棧瓦が1枚物で納まる場合も
棧木は2段取り付ける)

本体部分の棧瓦は湿式プレートに
あたる部分を切り欠いて施工

⑤ 棧瓦尻部を防水処理

棧瓦の尻部横重なり箇所を
防水テープ処理 (瓦6枚分)

⑥ F2冠瓦の取り付け

F形用カバーの突起はF2冠瓦の
タマブチに干渉する突起のみを
折り倒しF2冠瓦を取り付ける


棟換気P-換 施工手順

(1) 野地を幅27mm長さ780mmで開口してください。

湿式の場合は、棟換気本体の両脇に湿式プレートを引っ掛けるように取り付け、棟換気本体と湿式プレートを一緒にコーススレッドねじ25mm片側3本で固定してください。(乾式工法の場合は湿式プレート不要)


換気本体の両端は防水テープで防水してください。

【1本の場合】

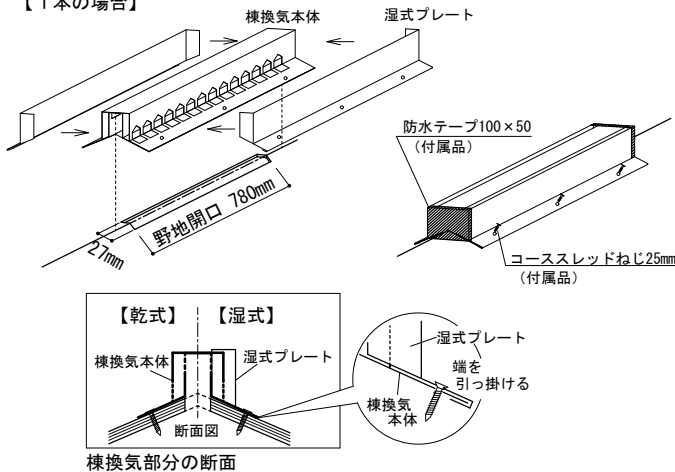

【2本の場合】

連続して取り付けの場合は、野地開口の間隔を120mmあけてください。
棟換気本体同士は60mm離して取り付けてください。

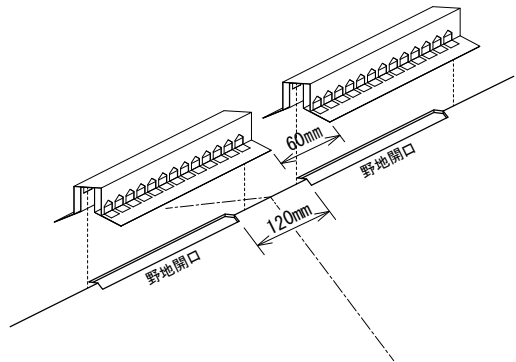


(2) 棟金具を910mmピッチで換気本体の両端に固定してください。

【乾式】棟芯から35mmの位置に棟木を2段取り付けます。

【湿式】棟換気部分の棟木は棟芯から45mmで2段施工します。

棟換気部分以外の棟木は、棟芯より20mmで2段施工します。

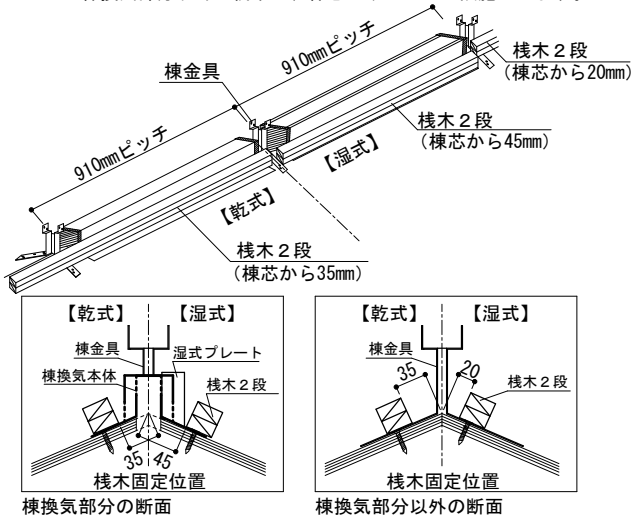


(3) 棧瓦を施工してください。

棟換気本体際の棧瓦の横重りの尻側を覆うように防水テープ(100×50)を横長に貼ってください。(片側3ヶ所)

【乾式】1枚物の棧瓦で納まる場合は尻剣を除去して釘で固定してください。


【湿式】棧瓦が湿式プレートに当たるところのみ、瓦を切欠いて釘で固定してください。

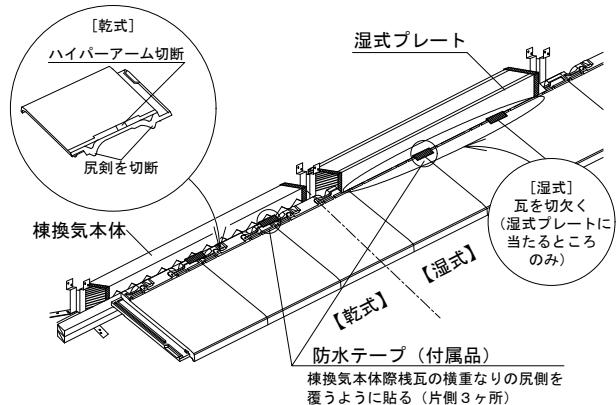

(4) 棟金具に棟垂木を取り付け、F形用カバーをコーススレッドねじ25mmで片側4本ずつ固定してください。


【乾式】陸棟の防水テープはF形用カバーと20mm重なるよう貼ってください。シーラーの厚みが足りない場合はF形用カバーの下になる所にシーラーを増し貼りしてください。

【湿式】湿式プレートの脇、F形用カバーの下になる所にシリコン入南蛮しゅくいをに入れてください。

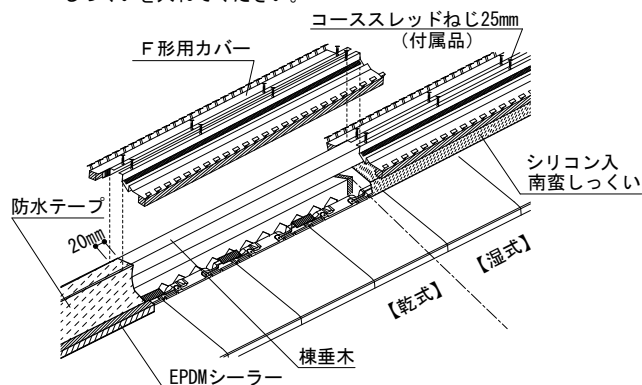

(5) F2冠瓦を付属のバッキン付ステンレスねじ65mmで固定してください。

この際、F2冠瓦のタマブチに干渉するの突起のみを折り倒してF2冠瓦を取り付けてください。

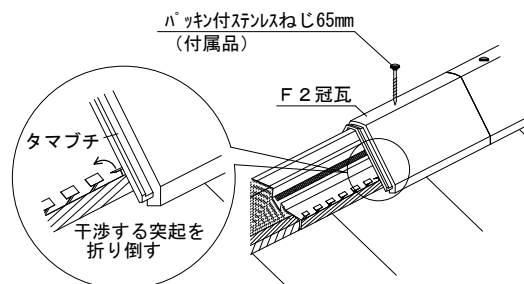

10. その他の納まり 10-4. パッシブ型小屋裏換気-2 棟換気エアフローP I u s +

棟換気エアフローP I u s + 仕様及び梱包内容

[製品仕様]

野地開口 : 36mm × 200mm

対応天井面積 : 11.3㎡ (3.4坪) (有効開口面積の1600倍)

有効開口面積 : 70.7c㎡

対応勾配 : 3.0寸 ~ 10.0寸

- ・ 小屋裏換気の排気口として使用します。
- ・ 住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」小屋裏換気の内容：吸気口の面積を天井面積の1/900以上とし、排気口の面積を天井面積の1/1600以上とする


[梱包内容]

本体	付属ねじ		
1本 EPDMシート + プチル粘着材 連結用テープ 排気口 230mm 227mm ポリプロピレン(黒)	4本 L=20mm × 4本 本体固定用ねじ SUSXM7	4本 L=51mm × 4本 棟金具固定用ねじ(2本) 瓦固定ねじJ・F形用(2本) SUSXM7	2本 使用しません L=75mm × 2本 瓦固定ねじサンレイ用 SUSXM7


棟換気エアフローP I u s + 取り付け位置と本数

- * 大棟部に取り付けてください。
- * 独立した小屋裏ごとに、換気の有効な位置に取り付けてください。
- * 天井面積に対し必要本数を取り付けてください。

例1) 2階天井面積：90㎡ (切妻)

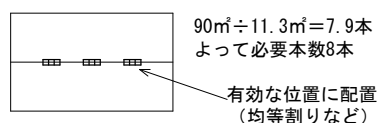


例2) 2階天井面積：60㎡ (切妻) + 1階天井面積：28㎡ (寄棟)

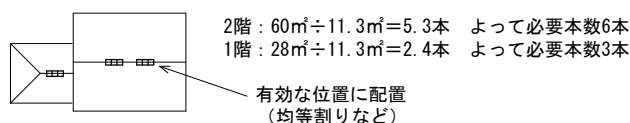

棟換気エアフローP I u s + 断面図

※乾式工法、湿式工法どちらにもお使いいただけます。

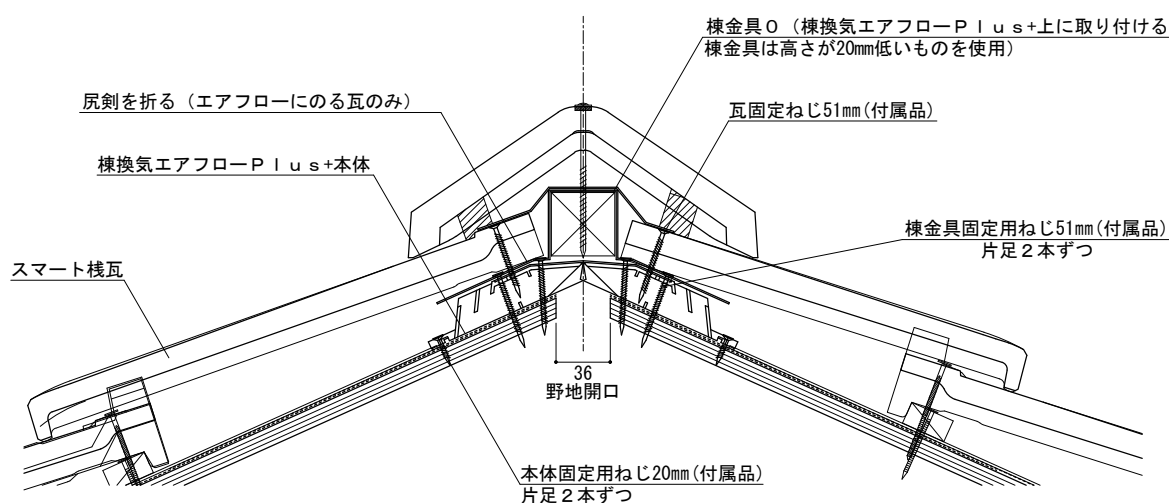

10. その他の納まり 10-4. パッシブ型小屋裏換気-2 棟換気エアフローPlus+


棟換気エアフローPlus+ 施工手順

※乾式工法、湿式工法どちらにもお使いいただけます。

(1) 換気口を開けてください。


1本に対し、幅36mm、長さ200mmで開口してください。

本数に応じて長さ200mmを倍数してください。

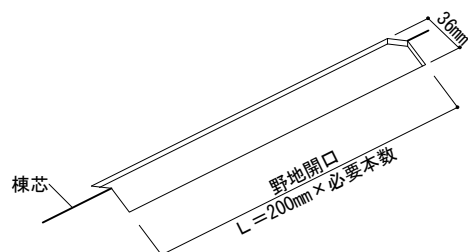

(2) 棟換気エアフローPlus+を取り付けてください。

本体は本体固定用ねじ20mm4本で固定してください。
複数本を連結する場合は、しっかりと側面を合わせ、連結用テープで固定してください。
末端のテープは折り返すか、切断してください。

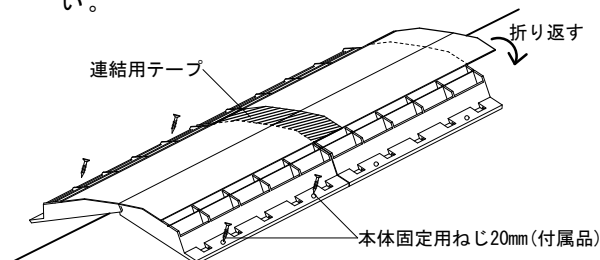


(3) 棟金具を910mmピッチで取り付けてください。

棟換気エアフローPlus+上に取り付ける棟金具は、通常より20mm低いものを使用してください。
棟金具の足を本体の形に合わせ、手で軽く曲げ、片足2本ずつ、棟金具固定用ねじ51mmで固定してください。

桟木を棟換気部以外へ取り付けてください。

棟換気エアフローPlus+上にある桟瓦は尻剣を折り、瓦固定ねじ51mmで固定してください。

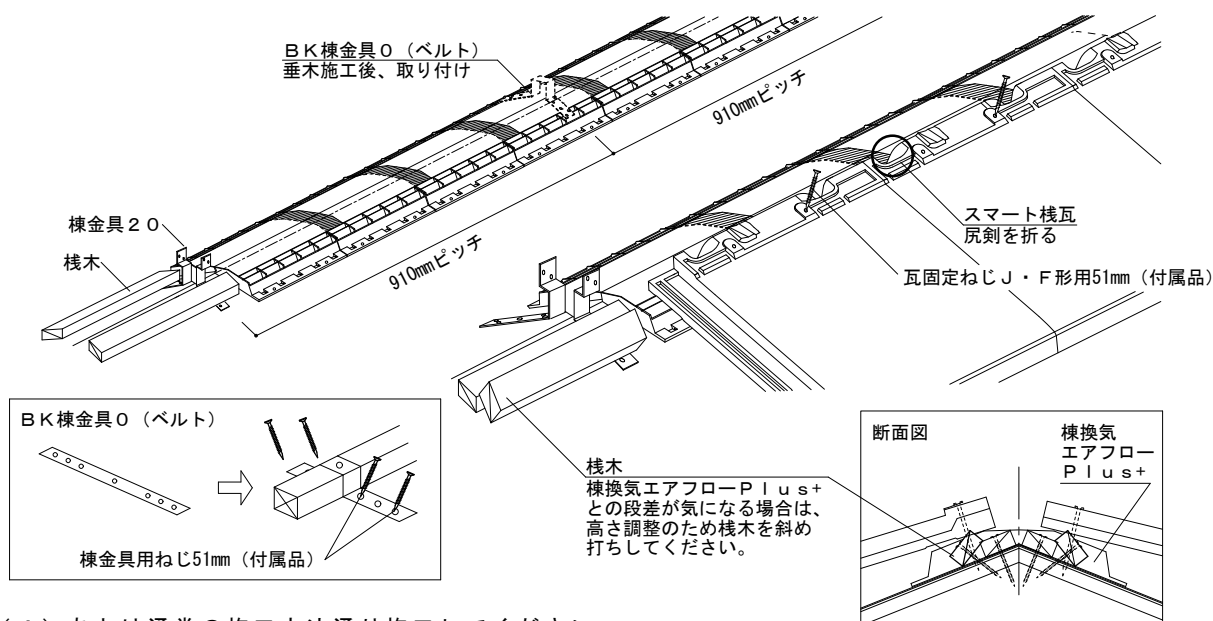


(4) あとは通常の施工方法通り施工してください。


防水テープ、EPDMシーラー25×20（フリーエアーロール）又はシリコン入南蛮しっくいを施工し、F2冠瓦を取り付けてください。

防水テープ、EPDMシーラー25×20
（フリーエアーロール）
又は
シリコン入南蛮しっくい

棟垂木
棟金具

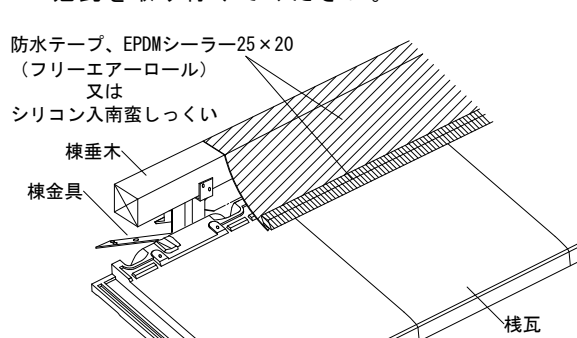

パッキン付ステンレスねじ
75mm又は100mm

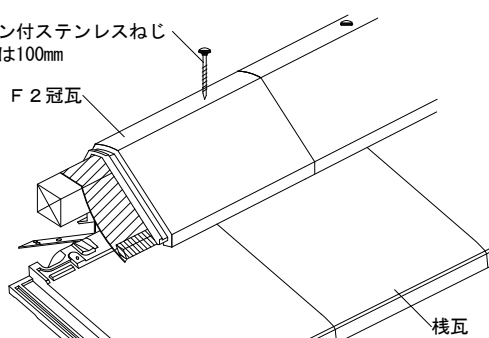

10. その他の納まり 10-4. パッシブ型小屋裏換気-3 野地面換気エアフローP I u s +


野地面換気エアフローP I u s + 仕様及び梱包内容

[製品仕様]

野地開口 : 23mm × 240mm × 2ヶ所 対応天井面積 : 16.9㎡ (5.1坪) (有効開口面積の1600倍)
 有効開口面積 : 106.1cm² 対応勾配 : 3.0寸以上

- ・小屋裏換気の排気口として使用します。
- ・住宅金融支援機構の「住宅工事仕様書」小屋裏換気の内容：吸気口の面積を天井面積の1/900以上とし、排気口の面積を天井面積の1/1600以上とする

[梱包内容]

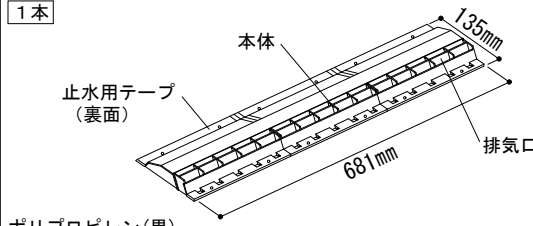
本体	付属品	
1本 	本体固定用ねじ 12本  L=20mm × 12本 SUSXM7	施工要領書 1枚  両面印刷

野地面換気エアフローP I u s + 取り扱いの注意


- * 大棟がある場合には、P-換・棟換気エアフローP I u s +等の棟換気を優先して取り付けます。
- * 野地面換気エアフローP I u s +は、大棟へ設置した棟換気のみでは十分な換気量が取れない場合や、片流、方形屋根、急勾配屋根(10寸勾配を越える場合)、平行壁際に使用できます。
- * 天井面積に対し、必要本数を取り付けてください。
- * 野地面換気エアフローP I u s +の取付位置は出来るだけ最上段の桟瓦下に取り付けます。
 最上段が桟切断瓦の場合又は方形屋根の場合には、2段目又は3段目の桟瓦下に取り付けます。

野地面換気エアフローP I u s + 断面図

例) 片流屋根への設置

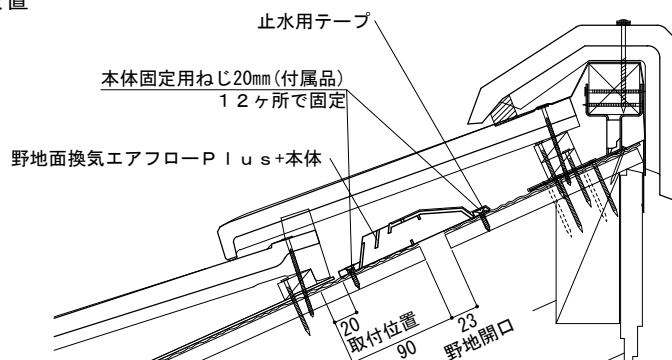

例) 下屋壁際への設置

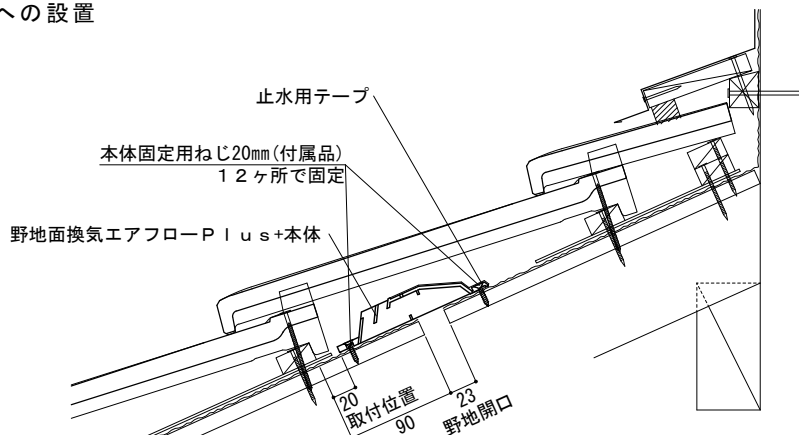


10. その他の納まり 10-4. パッシブ型小屋裏換気-3 野地面換気エアフローP I u s +


野地面換気エアフローP I u s + 施工手順

- (1) 野地面換気エアフローP I u s + 1本に対し、幅23mm×長さ240mmを2ヶ所、棟際2段目の
 桟木上端より90mmの位置に開口してください。なお、開口は垂木芯から左右 50mmの位置に設け
 てください。桁行き長さに対し必要本数が取り付けられない場合、又は棟際が小さな半端瓦で納
 まり、野地面換気エアフローP I u s +の取り付けが困難な場合は一段下（棟際3段目の桟木の
 上）を開口してください。

(例：片流屋根)

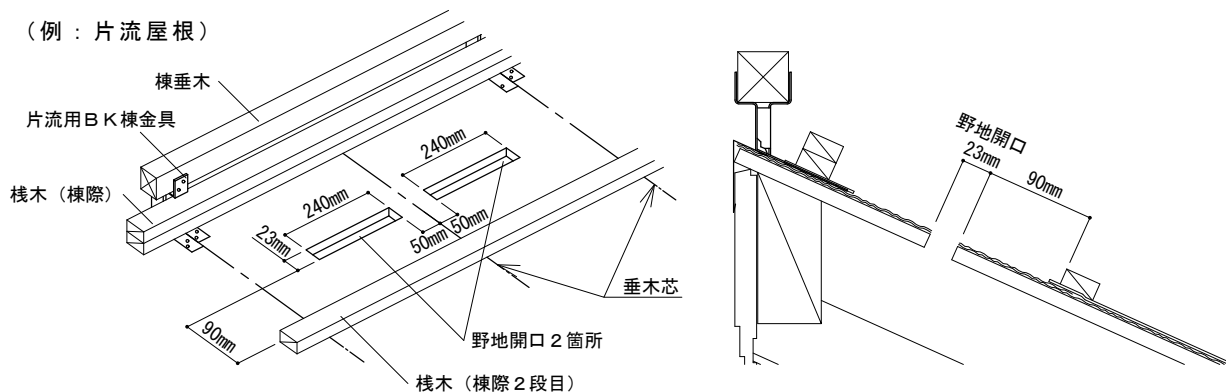


- (2) 野地面換気エアフローP I u s +の下端を棟際2段目の桟木上端より20mm程度の位置に合わせ、
 止水用テープの剥離紙をはがして、本体固定用ねじ20mm 12ヶ所で固定してください。

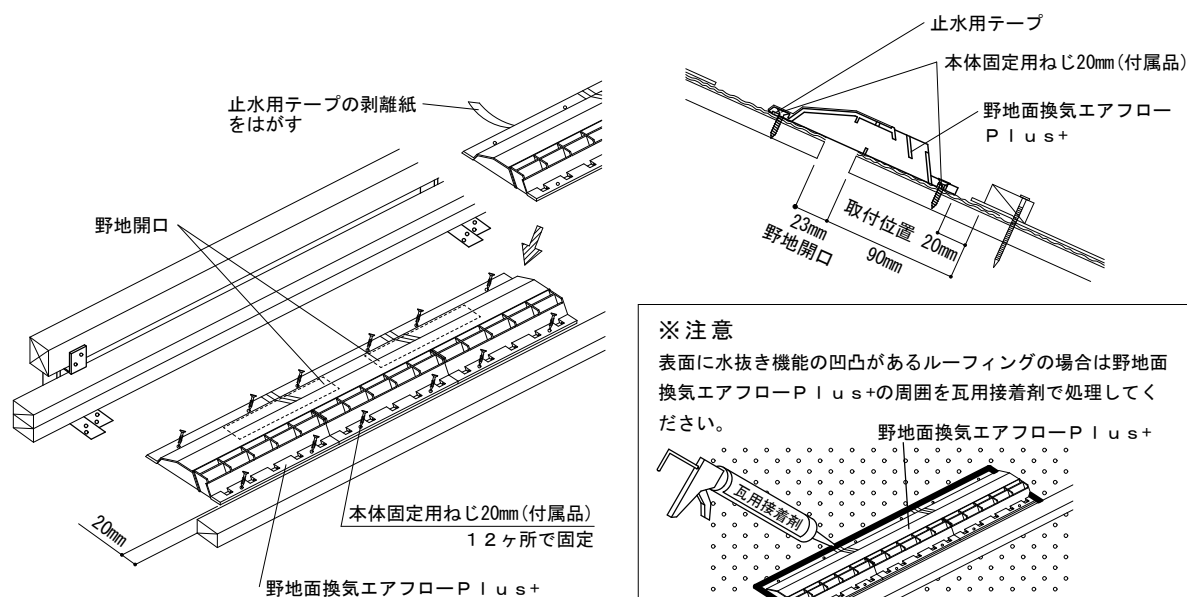


※ 注意

表面に水抜き機能の凹凸があるルーフィングの場合は野地面換気エアフローP I u s +の周囲を瓦用接着剤で処理してください。

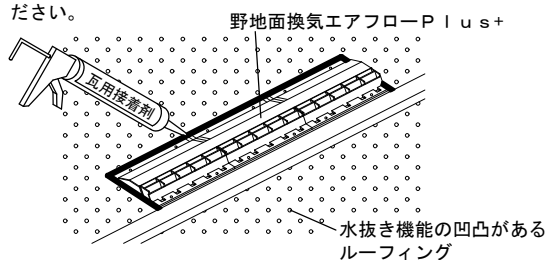

- (3) あとは通常の施工方法通り施工してください。桟瓦を施工し、防水テープ、EPDMシーラー25×20（フリーエアーロール）又はシリコン入南蛮しっくい
 を施工し、冠瓦を取り付けてください。

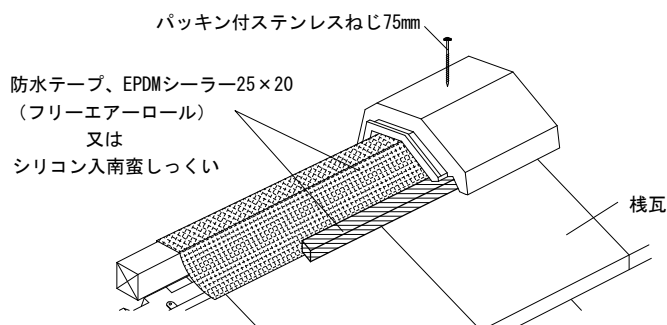


1 1. その他 1 1-1. 棧瓦釘打ち基準

棧瓦釘打ち基準

<周辺部>

- * 軒先・棟・袖部などの周辺部は3段、3列を必ず全数釘で固定してください。
- * 屋根面の流れ長さが9 m以上の場合は、国土交通省告示第1458号に基づき周辺部長さを求めてください。

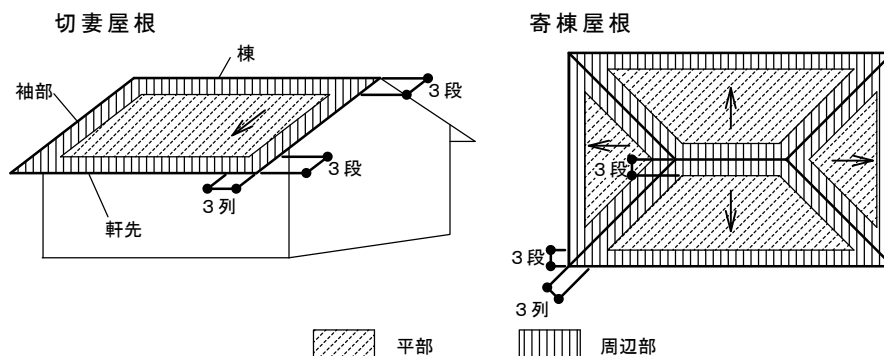


<平部>

基準風速区分一覧表にて定められた地域と屋根高さにより平部の釘打ち基準が異なります。下表により平部の釘打ち方法を全数釘打ちか千鳥釘打ちかのどちらかを選択してください。ただし、建築基準法にて構造計算が必要な物件については、基準風速30 m/sec、32 m/sec地域でも全数釘打ちしてください。

※平均高さH 基準風速 V_o	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m 以上 (13 m未満)
30 m/sec	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	全数
32 m/sec	千鳥	千鳥	全数	全数	全数
34 m/sec以上 (44 m/sec未満)	全数	全数	全数	全数	全数

※平均高さが13 m以上、または基準風速44 m/sec以上の場合は弊社営業担当へご相談ください。

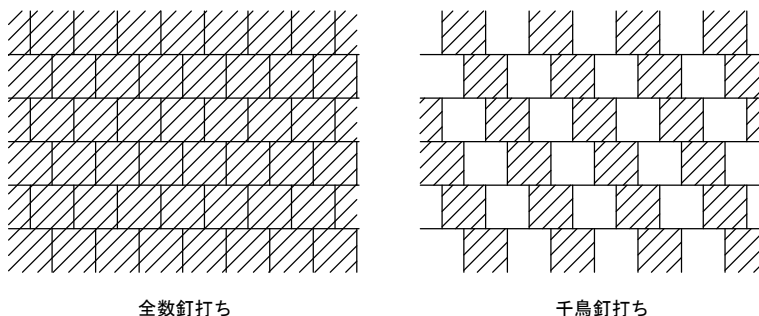

※平均高さHの値は建築物の高さと軒の高さの平均値を示します。

確認申請用資料として、耐風圧性能検討書を作成できるExcelファイルをホームページよりダウンロードできます。
<http://www.try110.com/pro/data/wind-resistance.html>

1 1 . その他 1 1 - 1 . 棧瓦釘打ち基準（基準風速区分表－1）

区分	V ₀ の 数値	適応地域
一	3 0	二から九までに掲げる地方以外の地方
二	3 2	北海道のうち 札幌市 小樽市 網走市 留萌市 稚内市 江別市 紋別市 名寄市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩郡 厚田郡 浜益郡 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 幌泉郡 川上郡 新冠郡 静内郡 三石郡 斜里郡のうち清里町及び小清水町 厚岸郡のうち厚岸町 夕張郡のうち由仁町及び長沼町 上川郡のうち風連町及び下川町 様似郡 中川郡のうち美深町、音威子府村及び中川町 空知郡のうち南幌町 浦河郡 網走郡のうち東藻琴村、女満別町及び美幌町 沙流郡のうち平取町 常呂郡のうち端野町、佐呂間町及び常呂町 勇払郡のうち追分町及び穂別町 紋別郡のうち上湧別町、湧別町、興部町、西興部村及び雄武町 岩手県のうち 久慈市 岩手郡のうち葛巻町 下閉伊郡のうち田野畑村及び普代村 二戸郡 九戸郡のうち野田村及び山形村 秋田県のうち 秋田市 大館市 北秋田郡のうち鷹巣町、比内町、合川町及び上小阿仁村 本荘市 鹿角市 由利郡のうち仁賀保町、金浦町、象潟町、岩城町及び西目町 南秋田郡のうち五城目町、昭和町、八郎潟町、飯田川町、天王町及び井川町 鹿角郡 山形県のうち 鶴岡市 酒田市 西田川郡 飽海郡のうち遊佐町 茨城県のうち 水戸市 下妻市 ひたちなか市 東茨城郡のうち内原町 結城郡 西茨城郡のうち友部町及び岩間町 真壁郡のうち明野町及び真壁町 猿島郡のうち五霞町、猿島町及び境町 新治郡のうち八郷町 埼玉県のうち 川越市 大宮市 所沢市 狭山市 上尾市 与野市 入間市 桶川市 久喜市 富士見市 上福岡市 蓮田市 幸手市 北足立郡のうち伊奈町 南埼玉郡 入間郡のうち大井町及び三芳町 北葛飾郡のうち栗橋町、鷺宮町及び杉戸町 東京都のうち 八王子市 立川市 昭島市 日野市 東村山市 福生市 東大和市 羽村市 武蔵村山市 あきる野市 西多摩郡のうち瑞穂町 神奈川県のうち 足柄上郡のうち山北町 津久井郡のうち津久井町、相模湖町及び藤野町 新潟県のうち 両津市 佐渡市 岩船郡のうち山北町及び粟島浦村 福井県のうち 敦賀市 小浜市 三方郡 遠敷郡 大飯郡 山梨県のうち 富士吉田市 南巨摩郡のうち南部町及び富沢町 南都留郡のうち秋山村、道志村、忍野村、山中湖村及び鳴沢村 岐阜県のうち 多治見市 関市 美濃市 美濃加茂市 各務原市 可児市 山県郡 武儀郡のうち洞戸村及び武芸川町 加茂郡のうち 静岡県のうち 坂祝町及び富加町 掛斐郡のうち藤橋村及び坂内村 本巣郡のうち根尾村 静岡市 浜松市 清水市 富士宮市 島田市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 湖西市 富士郡 庵原郡 志太郡 小笠郡 浜名郡 榛原郡のうち御前崎町、相良町、榛原町、吉田町及び金谷町 磐田郡のうち浅羽町、福田町、竜洋町及び豊田町 引佐郡のうち細江町及び三ヶ日町 愛知県のうち 豊橋市 瀬戸市 春日井市 豊川市 豊田市 小牧市 西加茂郡のうち三好町 犬山市 尾張旭市 日進市 愛知郡 丹羽郡 額田郡のうち額田町 宝飯郡 滋賀県のうち 大津市 草津市 守山市 滋賀郡 栗太郡 伊香郡 高島郡 京都府 大阪府のうち 高槻市 枚方市 八尾市 寝屋川市 大東市 柏原市 東大阪市 四條畷市 交野市 三島郡 南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村 兵庫県のうち 姫路市 相生市 豊岡市 龍野市 赤穂市 西脇市 加西市 篠山市 多可郡 飾磨郡 神崎郡 揖保郡 赤穂郡 宍粟郡 城崎郡 出石郡 美方郡 養父郡 朝来郡 水上郡 奈良県のうち 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 添上郡 山辺郡 生駒郡 磯城郡 高市郡 北葛城郡 宇陀郡のうち大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村 鳥取県のうち 鳥取市 岩美郡 八頭郡のうち郡家町、船岡町、八東町及び若桜町 島根県のうち 益田市 隠岐郡 美濃郡のうち匹見町 鹿足郡のうち日原町 岡山県のうち 岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市 和気郡のうち日生町 邑久郡 児島郡 都窪郡 浅口郡 広島県のうち 広島市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 東広島市 安芸郡のうち府中町 佐伯郡のうち湯来町及び吉和村 山県郡 福岡県のうち のうち筒賀村 賀茂郡のうち河内町 豊田郡のうち本郷町 御調郡のうち向島町 沼隈郡 山田市 甘木市 八女市 豊前市 小都市 朝倉郡 浮羽郡 三井郡 八女郡 築上郡 嘉穂郡のうち桂川町、稲築町、碓井町及び嘉穂町 田川郡のうち添田町、川崎町、大任町及び赤村 京都郡のうち犀川町 熊本県のうち 山鹿市 菊池市 玉名郡のうち菊水町、三加和町及び南関町 鹿本郡 菊池郡 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野町、長陽村及び西原村 大分県のうち 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 西国東郡 東国東郡 速見郡 北海郡 南海郡 大野郡 大分郡のうち野津原町、挾間町及び庄内町 直入郡 下毛郡 宇佐郡 宮崎県のうち 西臼杵郡のうち高千穂町及び日之影町 東臼杵郡のうち北川町
三	3 4	北海道のうち 函館市 室蘭市 苫小牧市 根室市 登別市 伊達市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅渚郡 虻田郡 勇払郡のうち早来町、厚真町及び鶴川町 白老郡 野付郡 標津郡 目梨郡 斜里郡のうち斜里町 岩内郡のうち共和町 積丹郡 古平郡 余市郡 有珠郡 沙流郡のうち門別町 厚岸郡のうち浜中町 青森県 岩手県のうち 二戸市 九戸郡のうち軽米町、種市町、大野村及び九戸村 秋田県のうち 能代市 男鹿市 北秋田郡のうち田代町 南秋田郡のうち若美町及び大湯村 山本郡 茨城県のうち 土浦市 石岡市 龍ヶ崎市 牛久市 行方郡のうち麻生町、北浦町及び玉造町 岩井市 つくば市 東茨城郡のうち茨城町、小川町、美野里町及び大洗町 水海道市 取手市 鹿島郡のうち旭村、銚田町及び大洋村 稲敷郡 新治郡のうち霞ヶ浦町、玉里町、千代田町及び新治村 筑波郡 北相馬郡 埼玉県のうち 川口市 浦和市 岩槻市 春日部市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 鳩ヶ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 三郷市 吉川市 北葛飾郡のうち松伏町及び庄和町 千葉県のうち 市川市 船橋市 松戸市 野田市 柏市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ヶ谷市 浦安市 印西市 東葛飾郡 印旛郡のうち白井町 東京都のうち 二十三区 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 神奈川県のうち 横浜市 川崎市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市 中郡 足柄上郡のうち中井町、大井町、松田町及び開成町 足柄下郡 愛甲郡 津久井郡のうち城山町 高座郡

1 1 . その他 1 1 - 1 . 棧瓦釘打ち基準（基準風速区分表－2）

三	3 4	岐阜県のうち	岐阜市 大垣市 羽島市 羽島郡 海津郡 養老郡 不破郡 安八郡 揖斐郡のうち揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村及び久瀬村 本巣郡のうち北方町、本巣町、穂積町、巣南町、真正町及び糸貫町
		静岡県のうち	沼津市 熱海市 三島市 富士市 御殿場市 裾野市 田方郡 駿東郡 賀茂郡のうち松崎町、西伊豆町及び賀茂村
		愛知県のうち	名古屋市 岡崎市 一宮市 半田市 津島市 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 蒲郡市 常滑市 江南市 尾西市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 高浜市 岩倉市 豊明市 西春日井郡 葉栗郡 中島郡 海部郡 知多郡 幡豆郡 額田郡のうち幸田町 渥美郡
		三重県	
		滋賀県のうち	彦根市 長浜市 近江八幡市 八日市市 野洲郡 甲賀郡 蒲生郡 神崎郡 愛知郡 犬上郡 坂田郡 東浅井郡
		大阪府のうち	大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 貝塚市 守口市 茨木市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 箕面市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 阪南市 豊能郡 泉北郡 泉南郡 南河内郡のうち美原町
		兵庫県のうち	神戸市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 三田市 川辺郡 美嚢郡 加東郡 加古郡 津名郡 三原郡
		奈良県のうち	五條市 吉野郡 宇陀郡のうち曽爾村及び御杖村
		和歌山県	
		島根県のうち	鹿足郡のうち津和野町、柿木村及び六日市町
		広島県のうち	呉市 因島市 大竹市 廿日市市 賀茂郡のうち黒瀬町 安芸郡のうち海田町、熊野町、坂町、江田島町、音戸町、倉橋町、下蒲刈町及び蒲刈町 佐伯郡のうち大野町、佐伯町、宮島町、能美町、沖美町及び大柿町 豊田郡のうち安芸津町、安浦町、川尻町、豊浜町、豊町、大崎町、東野町、木江町及び瀬戸田町
		山口県	
		香川県	
		徳島県のうち	三好郡のうち三野町、三好町、池田町及び山城町
		愛媛県	
		高知県のうち	土佐郡のうち大川村及び本川村 吾川郡のうち池川町
		福岡県のうち	北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 筑後市 大川市 行橋市 中間市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 前原市 古賀市 筑紫郡 糟屋郡 宗像郡 遠賀郡 鞍手郡 嘉穂郡のうち筑穂町、穂波町、庄内町及び額田町 糸島郡 三潁郡 山門郡 三池郡 田川郡のうち香春町、金田町、糸田町、赤池町及び方城町 京都郡のうち苅田町、勝山町及び豊津町
		佐賀県	
		長崎県のうち	長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 西彼杵郡 東彼杵郡 北高来郡 南高来郡 北松浦郡 壱岐郡 下県郡 上県郡 南松浦郡のうち若松町、上五島町、新魚目町、有川町及び奈良尾町
		熊本県のうち	熊本市 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市 玉名市 本渡市 牛深市 宇土市 玉名郡のうち岱明町、横島町、天水町、玉東町及び長洲町 宇土郡 下益城郡 上益城郡 八代郡 葦北郡 球磨郡 天草郡
		宮崎県のうち	延岡市 日向市 西都市 西諸県郡のうち須木村 西臼杵郡のうち五ヶ瀬町 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村及び椎葉村 児湯郡
		四	3 6
		北海道のうち	山越郡 桧山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 古宇郡 岩内郡のうち岩内町
		茨城県のうち	鹿嶋市 鹿島郡のうち神栖町及び波崎町 行方郡のうち牛堀町及び潮来町
		千葉県のうち	千葉市 佐原市 成田市 佐倉市 習志野市 四街道市 八街市 香取郡 印旛郡のうち酒々井町、富里町、印旛村、本埜村及び栄町 山武郡のうち山武町及び芝山町
		神奈川県のうち	横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡
		静岡県のうち	伊東市 下田市 賀茂郡のうち東伊豆町、河津町及び南伊豆町
		徳島県のうち	徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡 那賀郡のうち那賀川町及び羽ノ浦町 阿波郡 麻植郡 美馬郡 三好郡のうち井川町、三加茂町、東祖谷山村及び西祖谷山村
		高知県のうち	宿毛市 長岡郡 土佐郡のうち鏡村、土佐山村及び土佐町 高岡郡のうち佐川町、越知町、檜原町、大野見町、東津野村、葉山村、仁淀村及び日高村 吾川郡のうち伊野町、吾川村及び吾北村 幡多郡のうち大正町、大月町、十和村、西土佐村及び三原村
		長崎県のうち	福江市 南松浦郡のうち富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町及び奈留町
		宮崎県のうち	宮崎市 都城市 日南市 小林市 串間市 えびの市 宮崎郡 南那珂郡 北諸県郡 西諸県郡のうち高原町及び野尻町 東諸県郡
		鹿児島県のうち	川内市 阿久根市 出水市 大口市 国分市 出水郡 鹿児島郡のうち吉田町 薩摩郡のうち樋脇町、入来町、東郷町、宮之城町、鶴田町、薩摩町及び祁答院町 伊佐郡 始良郡 曾於郡
			3 8
		千葉県のうち	銚子市 館山市 木更津市 茂原市 東金市 八日市場市 旭市 勝浦市 市原市 鴨川市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 海上郡 匝瑳郡 長生郡 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町及び横芝町 夷隈郡 安房郡
		東京都のうち	大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村
		徳島県のうち	那賀郡のうち鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村及び木頭村 海部郡
		高知県のうち	高知市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 中村市 土佐清水市 香美郡 安芸郡のうち馬路村及び芸西村 幡多郡のうち佐賀町及び大方町 吾川郡のうち春野町 高岡郡のうち中土佐町及び窪川町
		鹿児島県のうち	鹿児島市 鹿屋市 串木野市 垂水市 鹿児島郡のうち桜島町 肝属郡のうち串良町、東串良町、高山町、吾平町、内之浦町及び大根占町 日置郡のうち市来町、東市来町、伊集院町、松元町、郡山町、日吉町及び吹上町
		六	4 0
		高知県のうち	室戸市 安芸郡のうち東洋町、奈半利町、田野町、安田町及び北川村
		鹿児島県のうち	枕崎市 指宿市 加世田市 西之表市 揖宿郡 川辺郡 日置郡のうち金峰町 薩摩郡のうち里村、上甕村、下甕村及び鹿島村 肝属郡のうち根占町、田代町及び佐多町
		七	4 2
		東京都のうち	八丈町 青ヶ島村 小笠原村
		鹿児島県のうち	熊本郡のうち中種子町及び南種子町
		八	4 4
		鹿児島県のうち	鹿児島郡のうち三島村 熊本郡のうち上屋久町及び屋久町
		九	4 6
		鹿児島県のうち	名瀬市 鹿児島郡のうち十島村 大島郡
		沖縄県	


1 1. その他 1 1-2. 破損時の瓦差し替え方法

破損時の瓦差し替え方法

棧瓦が破損した場合は、下記の要領で瓦を差し替えてください。


(1) 破損瓦の除去

破損瓦をハンマーにて破壊して取り除きます。
この際、棧瓦固定釘も取り除いてください。

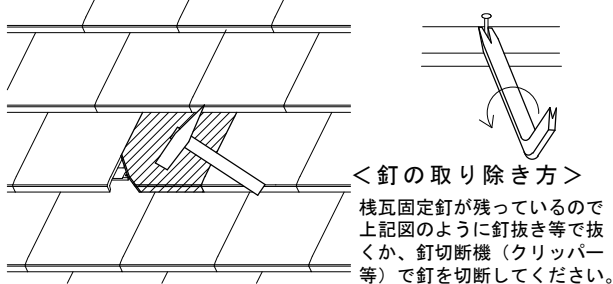


(3) 一段上の瓦の持ち上げ

破損瓦右上の瓦をハンマーにて持ち上げ、差し替え瓦を入れやすくします。

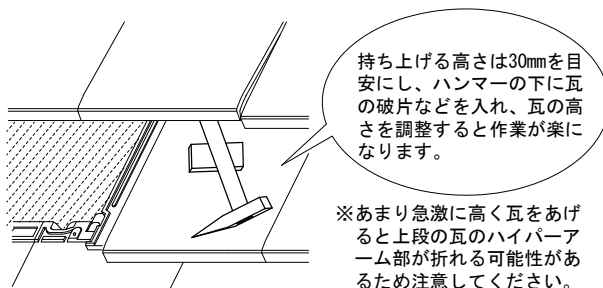


(5) 差し替え瓦の固定、防水処理

差し替え瓦と右隣の瓦のアンダーラップ尻側に瓦用接着剤を塗ってください。

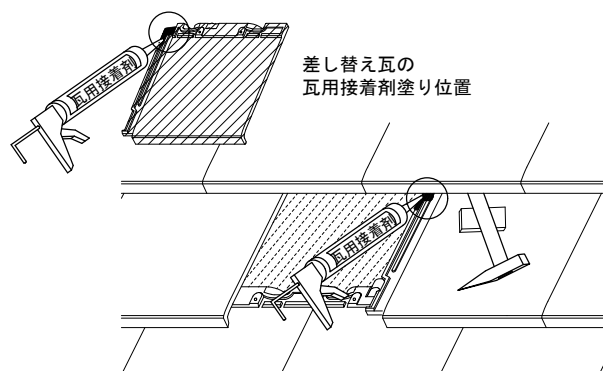


(7) 差し替え瓦近辺の耐風処置

差し替え瓦の上部の瓦頭部裏側に瓦用接着剤を塗り、下部の瓦と接着してください。

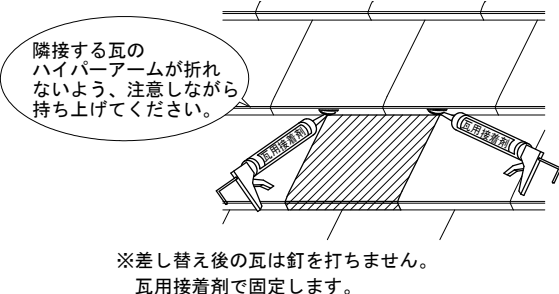


(2) 差し替えるための準備

○印を付けた部分のハイパーアームを折ります。

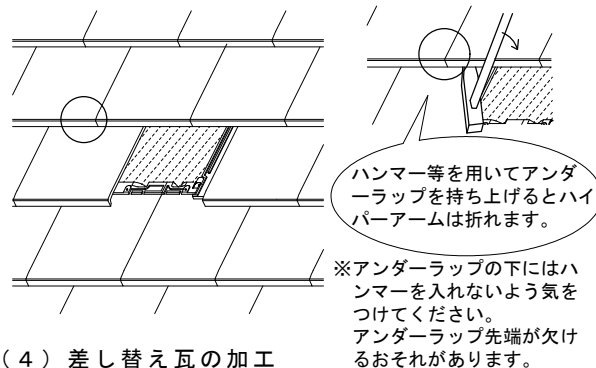

(4) 差し替え瓦の加工

①アンダーラップ側の尻剣を折ります。
②ハイパーアーム引っ掛け部分を除去します。

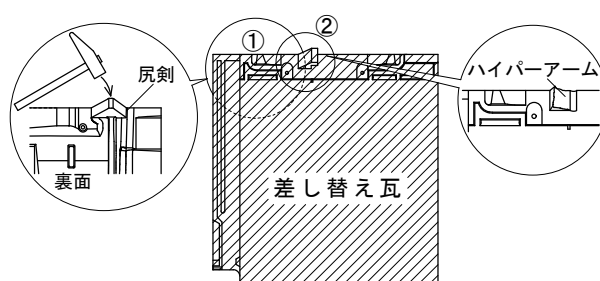


(6) 差し替え瓦の差し込み

差し替え瓦を斜めに傾けながらオーバーラップ側から差し込みます。


オーバーラップ側の尻剣が入ったら、差し替え瓦のアンダーラップ側を持ち上げながら差し込みます。

差し込む際、ハンマーの尻部等で瓦の頭部を軽くたたくと差し込み易くなります。

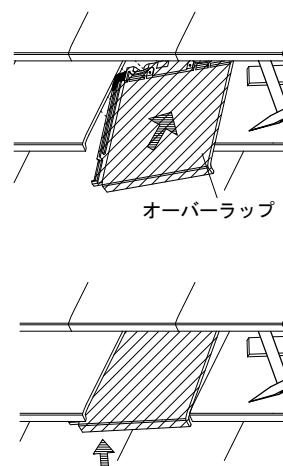

(8) 完了

斜線部が瓦が差し替え瓦を示します。
○の場所は接着処理を行った所を示します。

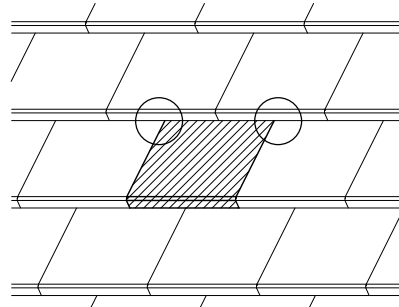

日本のすべての屋根に防災瓦を

株式会社 鶴弥



株式会社 鶴弥

本社／〒475－8528 愛知県半田市州の崎町2番地12

営業部 TEL0569-29-4999 FAX0569-29-1403 (販売・価格)

営業企画部 TEL0569-29-4699 FAX0569-28-5566 (太陽光・リフォーム・リサイクル・
鶴弥スーパーライ登録施工店事務局)

開発部 TEL0569-77-0797 FAX0569-28-5566 (製品の仕様・施工)

業務部 TEL0569-29-2311 FAX0569-29-2881 (入出荷・受注)

北陸支店 〒932－0136 富山県小矢部市平田3102番地
TEL0766-69-1268 FAX0766-69-7268

仙台営業所 〒983－0013 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目3番地の35
TEL022-254-1580 FAX022-254-1581

最新版の施工要領書をダウンロード出来ます。

<http://www.try110.com/pro/manual.html>

設計資料、建築申請用資料をご覧いただけます。

<http://www.try110.com/pro/>

2016年7月現在